




ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO N° 50
VISTA 1

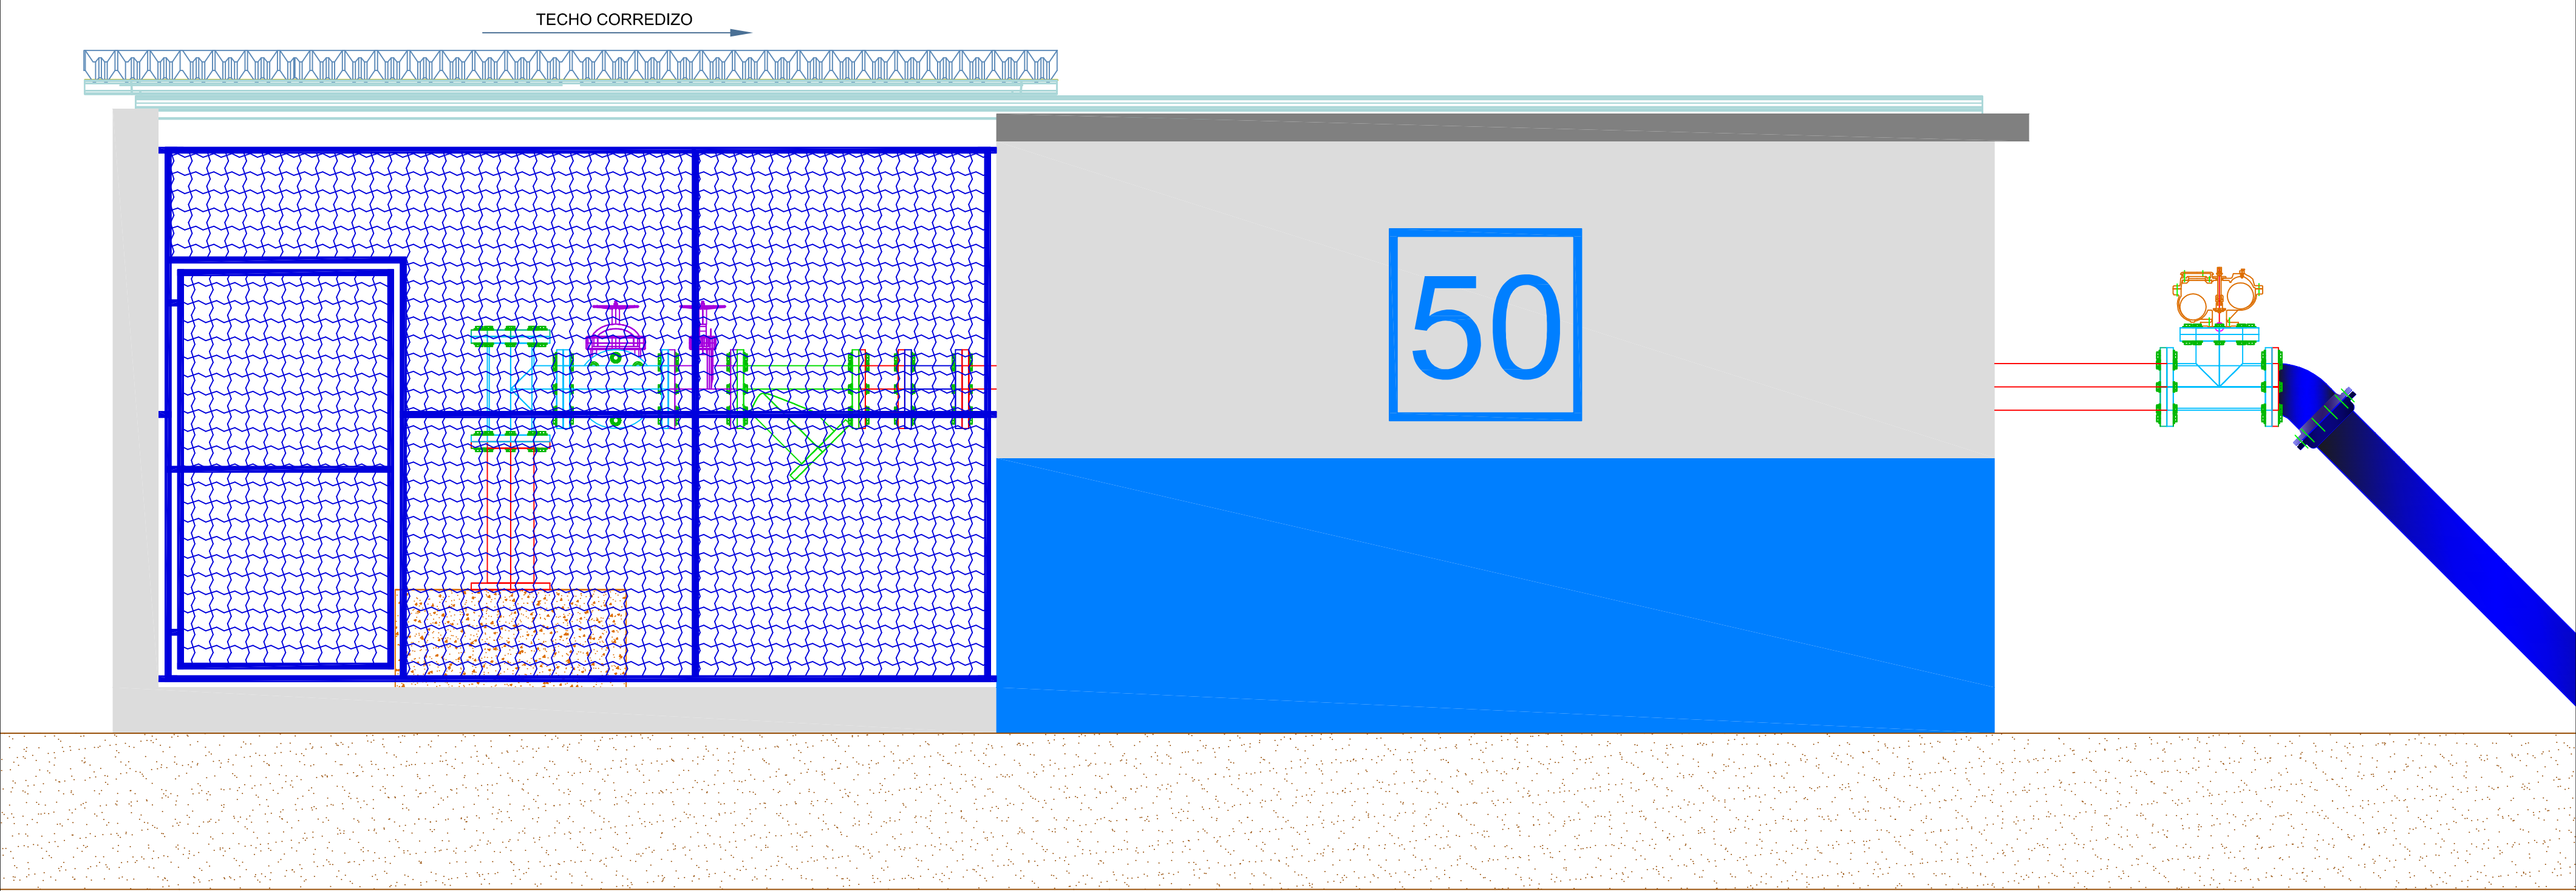


ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO N° 50
VISTA 2

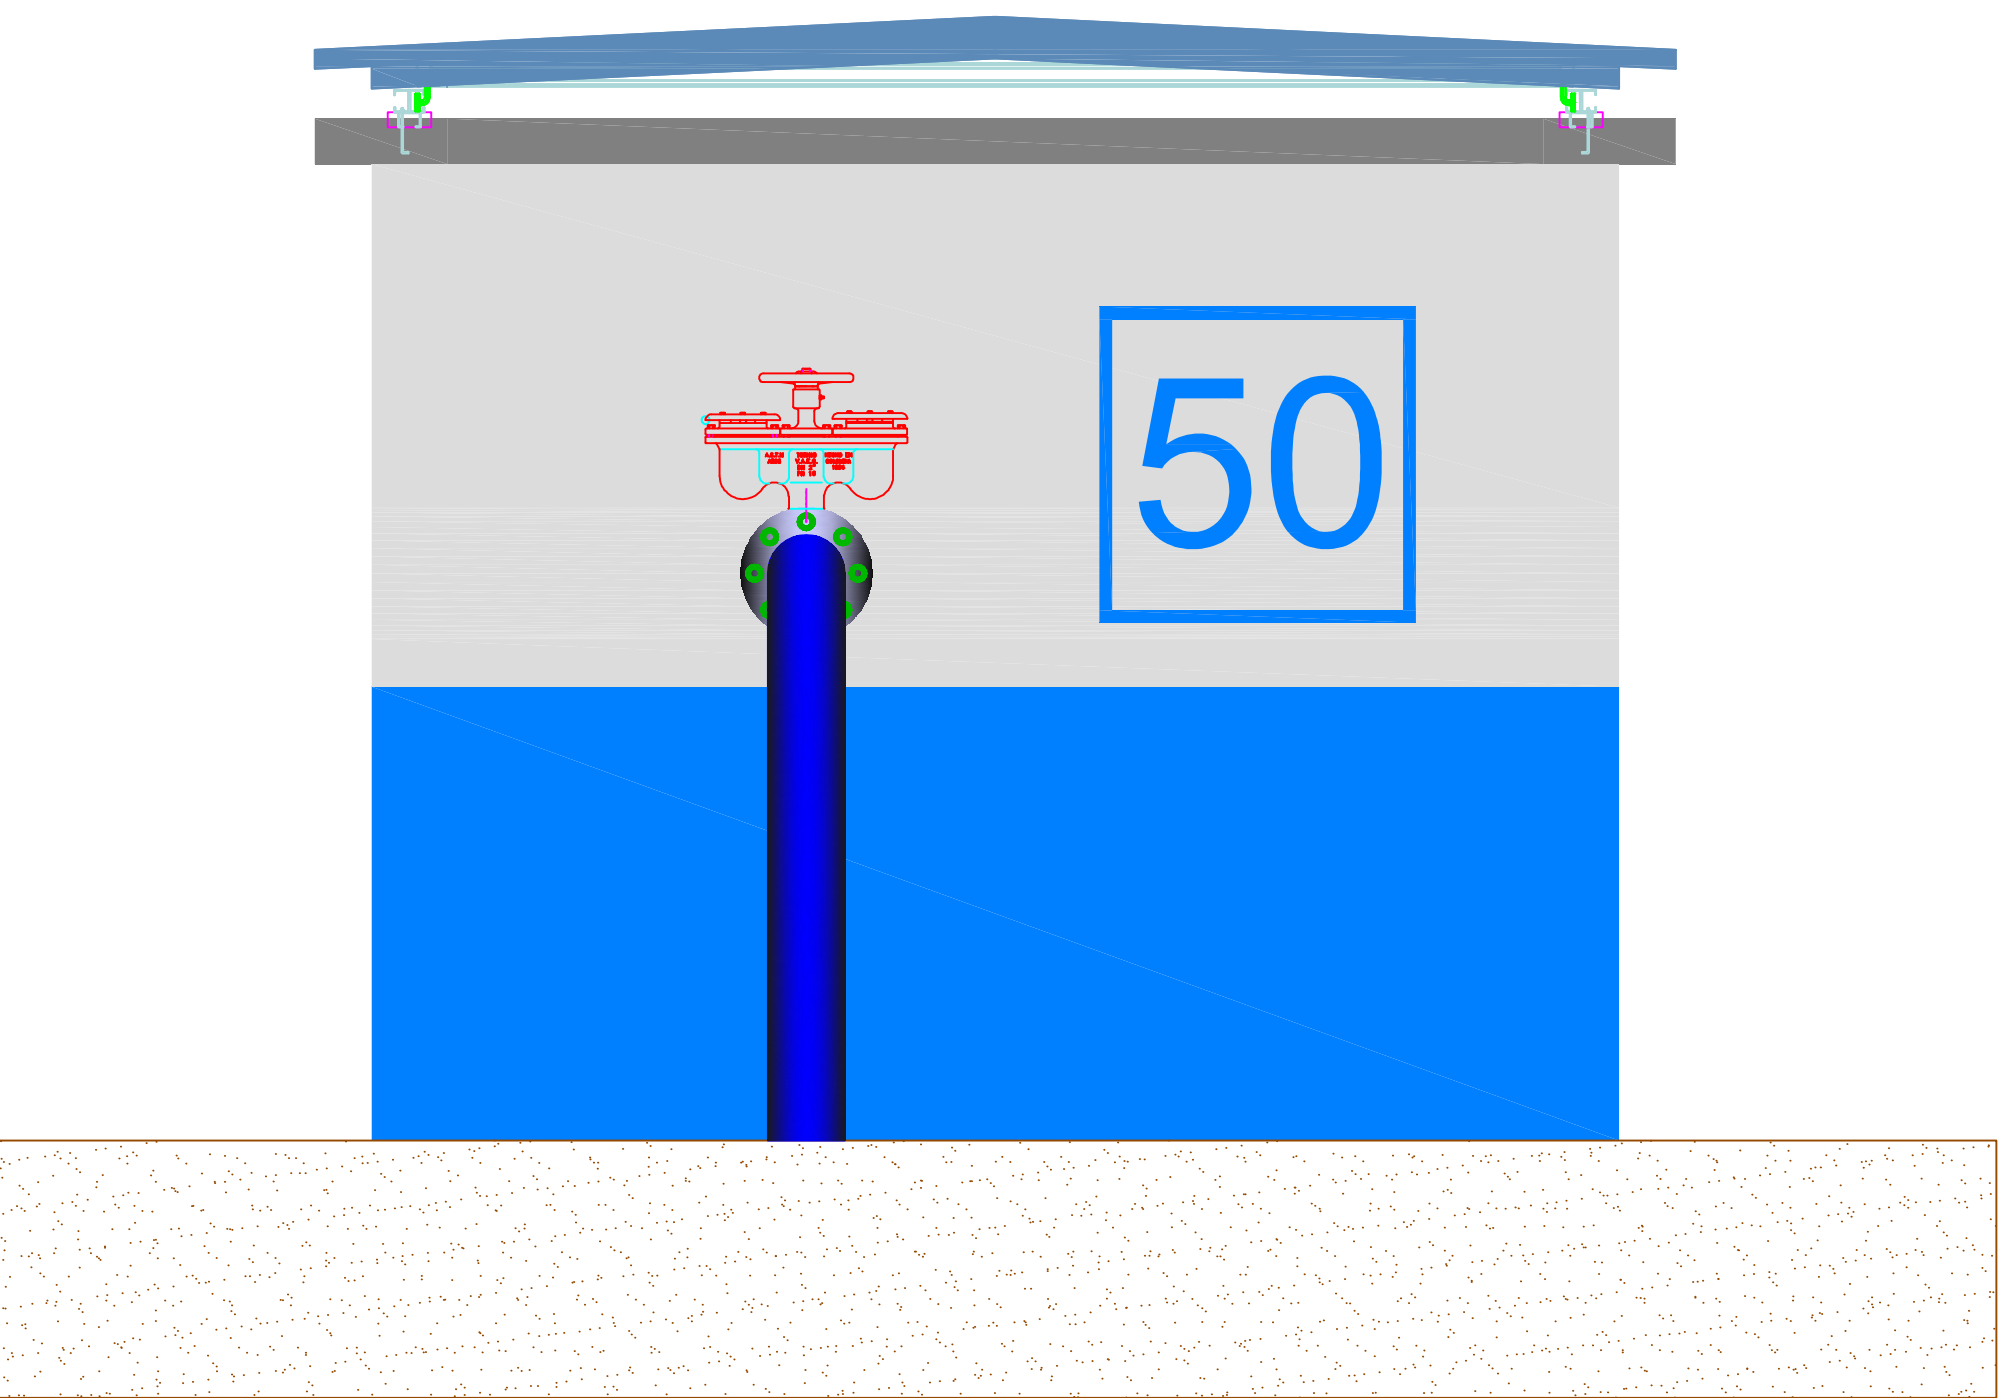


ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO N° 50
VISTA 3

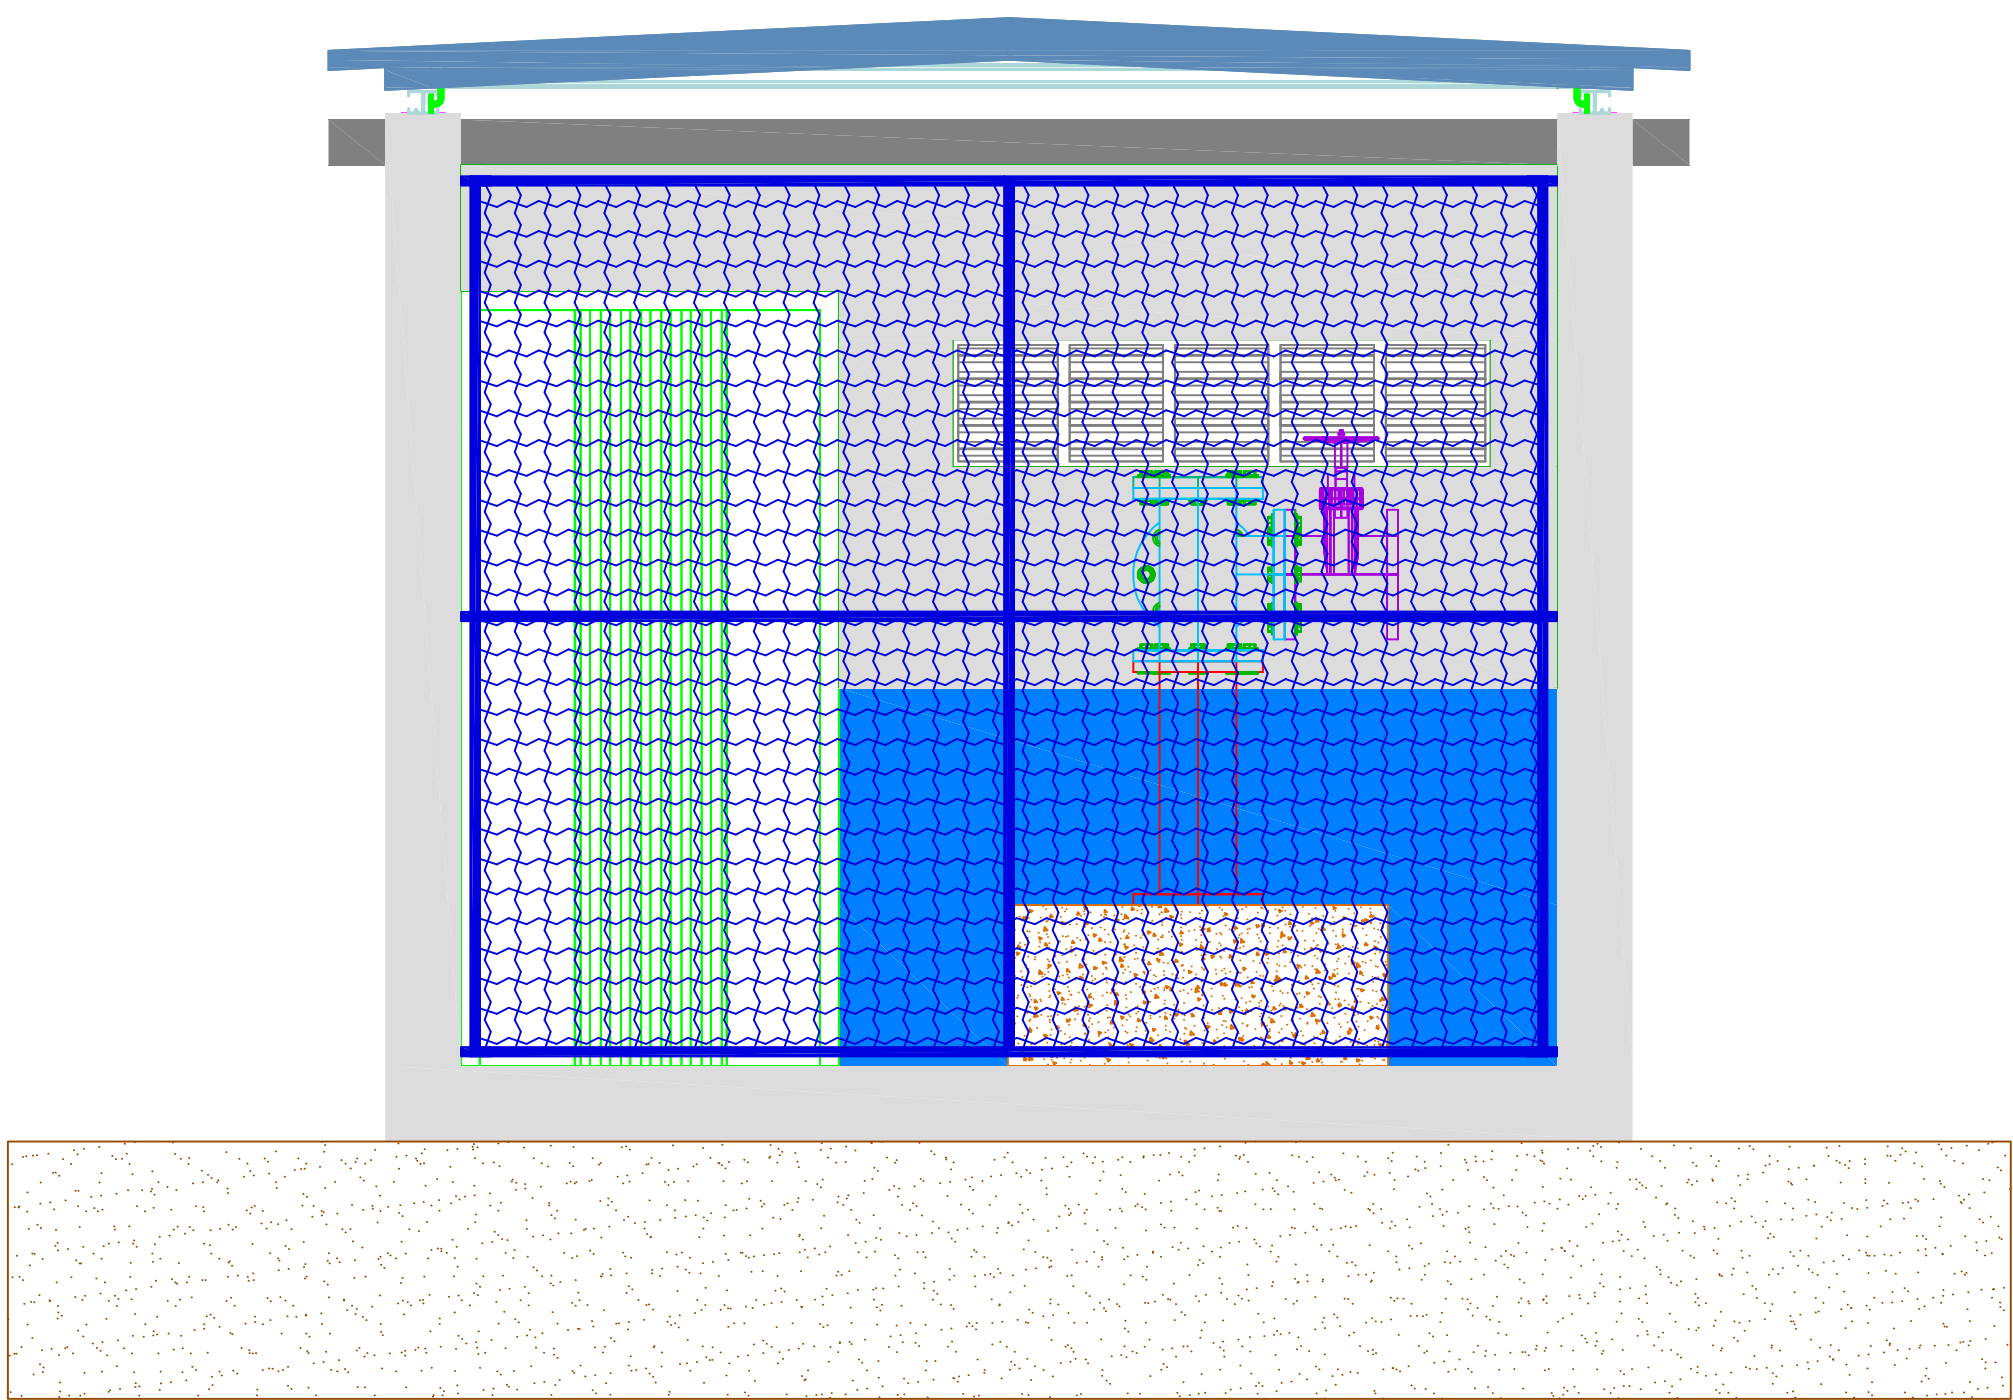

ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO N° 50
VISTA 4

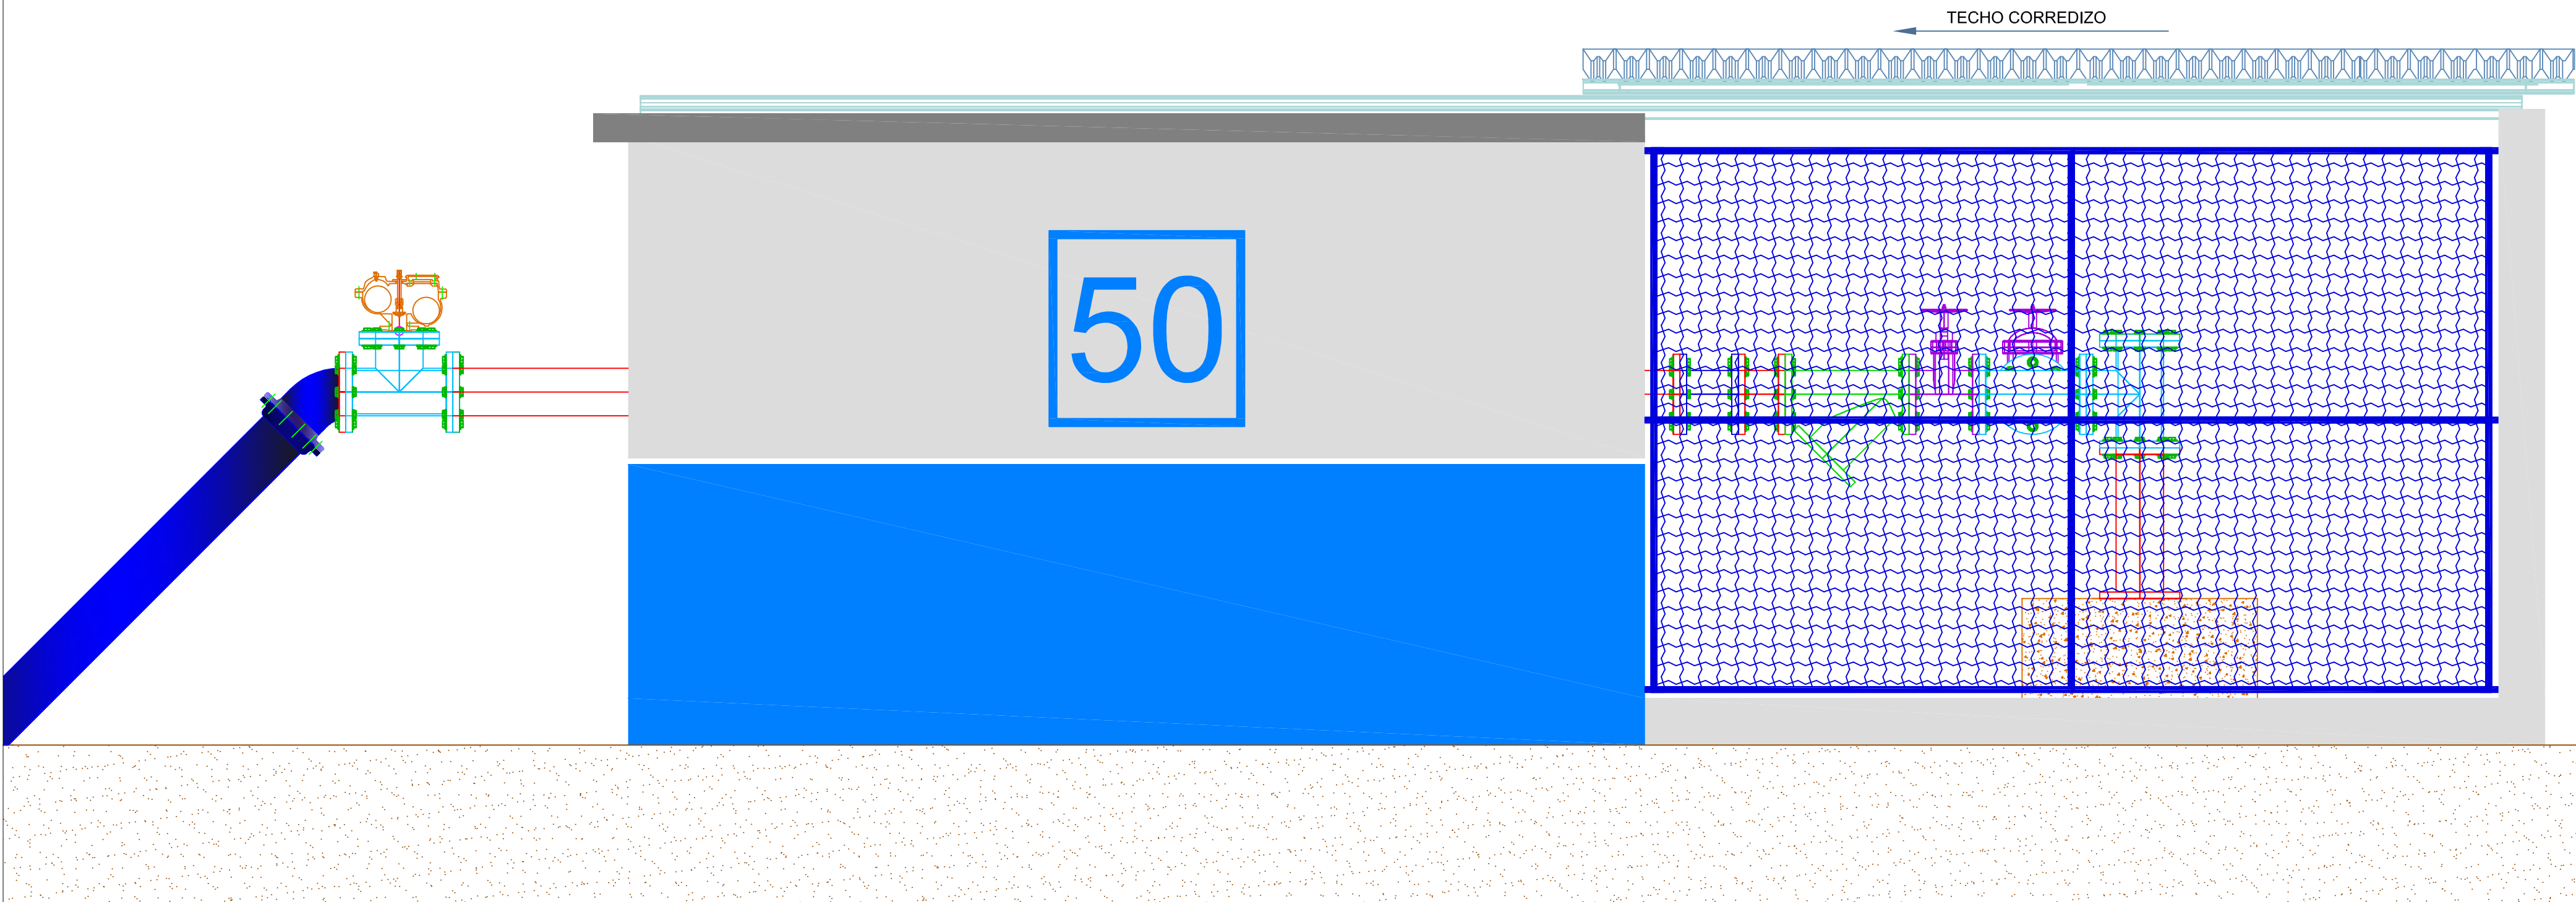

EMPRESA:



AGUAS DE LA
Sabana

PROYECTO:

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL
POZO PROFUNDO N° 50 CON
SU EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE
ADUCCIÓN, SECTOR LOS
PALMITOS.

CONTENIDO:

Plano Arquitectónico de Casa de Control Pozo
N°50. Vistas Principales.

CODIGO PROYECTO:

CAS-125-15-12

ESCALA:

1 / 20

FECHA:

Agosto de 2012

PLANO:

1 DE 3

APROBADO:

Vieirno Ruiz A.

M.P.:

0820278620ATL

FIRMA:

REVISADO:

Leonardo Támara L.

M.P.:

2220219559ACOR

FIRMA:

DISEÑO:

Luis Contreras B.

M.P.:

22202157841COR

FIRMA:

TOPOGRAFIA:

William Zamora C.

DIBUJO:

Luis Contreras B.

ARCHIVO:

CAS-125-15-12_PL.dwg

NOTAS:

- Cualquier cambio o modificación debe ser consultada y aprobada por el Diseñador y/o la Interventoría.
- Concreto 21MPa (Columnas, Vigas y Placas).
- Concreto Cidelpo 21MPa (60 % Concreto - 40% Fletra Medía).
- Acero Longitudinal y Estribos 420MPa.
- Bloque Cemento Estructural Liso N° 15.
- Montero de Pega 23.8MPa.
- El curado inicial debe hacerse a las 3 horas de fundido el muestro y el curado del Concreto debe hacerse por lo menos durante 7 días.

MODIFICACIÓN:

N°	FECHA	FOR	MODIFICACIÓN:
1	17/08/2012	LACB	Archivo de creación
2	09/10/2012	LACB	Archivo de modificación
3			
4			
5			
6			
7			
8			

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS
DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISEÑOS Y SUS PLANOS.
SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACIÓN.