PLANTA LOSA DE CUBIERTA CASA DE CONTROL POZO 50

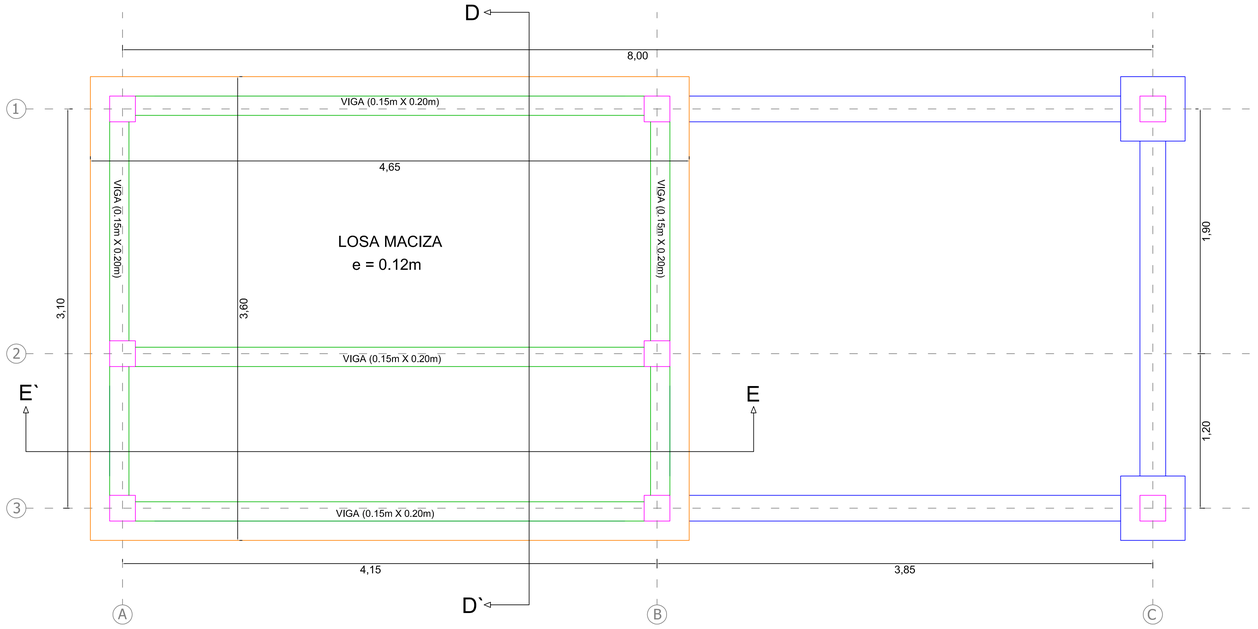

ESC: 1/20

REFUERZO COLUMNAS CASA DE CONTROL POZO 50

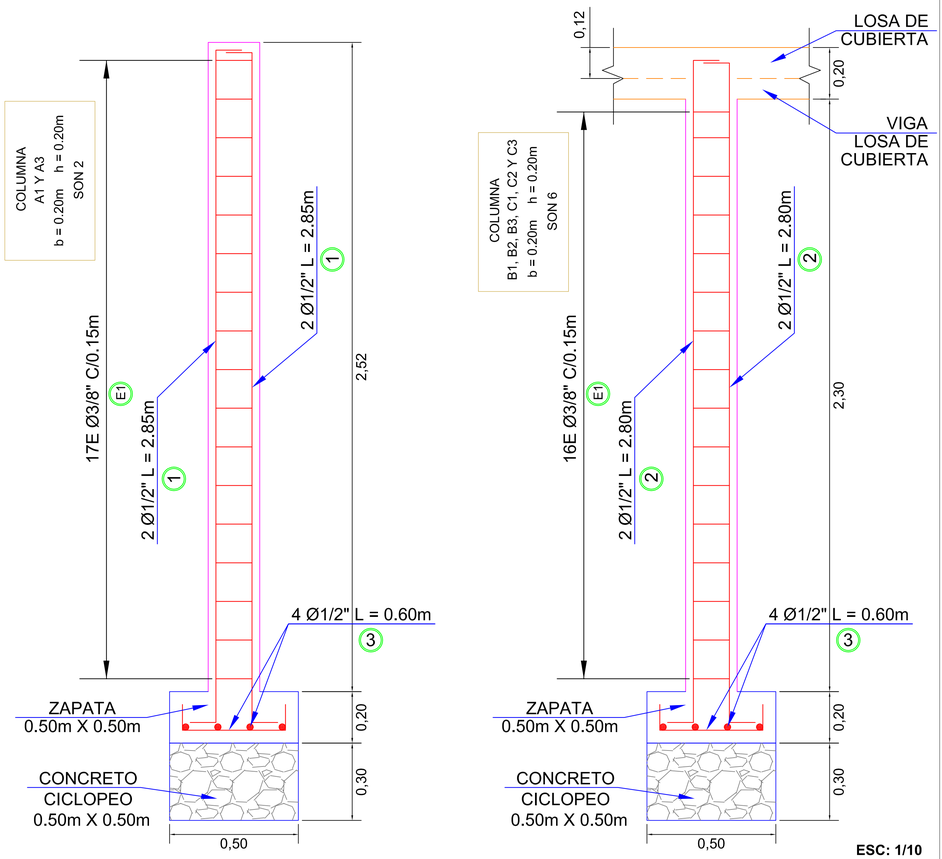

ESC: 1/10

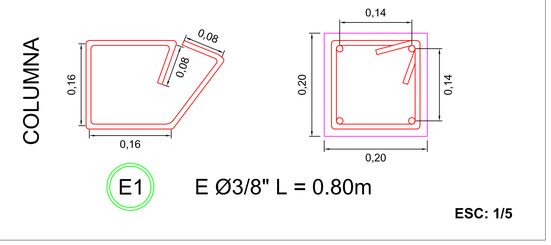

ESC: 1/5

REFUERZO LOSA DE CUBIERTA CASA DE CONTROL POZO 50

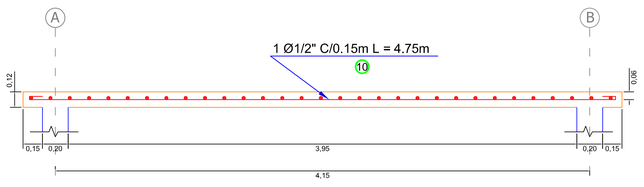

CORTE E - E`

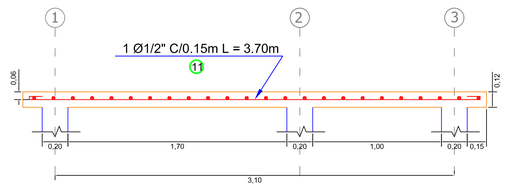

CORTE D - D`

ESC: 1/20

REFUERZO VIGAS LOSA DE CUBIERTA CASA DE CONTROL POZO 50

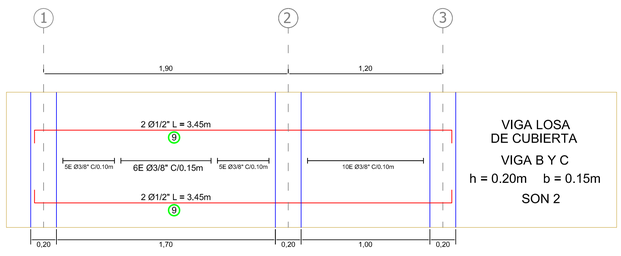

ESC: 1:20

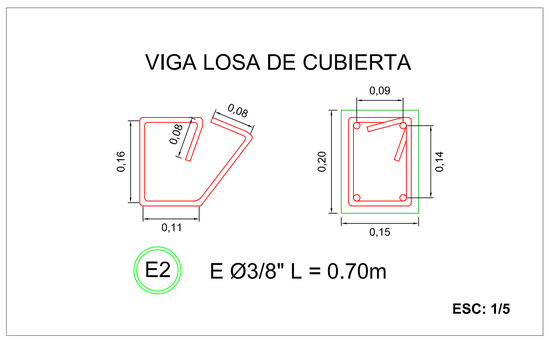

ESC: 1/5

EMPRESA:

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.

PROYECTO:

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO Nº 50 CON SU EQUIPAMENTO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, SECTOR LOS PALMITOS.

CONTENIDO:

Planta losa de cubierta, Refuerzo losa de cubierta, vigas losa de cubierta, zapatas y columnas Casa de Control Pozo N° 50.

CODIGO PROYECTO:

CAS-125-15-12

ESCALA: Indicadas

FECHA: Agosto de 2012

PLANO:

4 DE 4

APROBO:

Vitalino Ruiz A.

M.P.:

08202739820ATL

FIRMA:

REVISO:

Leonardo Támara L.

M.P.:

22202195509COR

FIRMA:

DISEÑO:

Luis Contreras B.

M.P.:

22202157841COR

FIRMA:

TOPOGRAFIA:

William Zamora C.

DIBUJO:

Luis Contreras B.

ARCHIVO:

CAS-125-15-12_PL.dwg

NOTAS:

- Cualquier cambio o modificación debe ser consultada y aprobada por el Diseñador y/o la Interventoria.
- Concreto 21MPa (Columnas, Vigas y Placa).
- Concreto Ciclópeo 21MPa (60 % Concreto - 40 % Piedra Media).
- Acero Longitudinal y Estribos 420MPa.
- Bloque Cemento Estructural Liso Nº 15.
- Mortero de Pega 23.8MPa.
- El curado inicial debe hacerse a las 3 horas de fundido el miembro y el curado del Concreto debe hacerse por lo menos durante 7 días.

MODIFICACIÓN:

N°	FECHA	POR	MODIFICACIÓN:
1	17/08/2012	LACB	Archivo de creación
2	09/10/2012	LACB	Archivo de modificación
3			
4			
5			
6			
7			
8			

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISEÑOS Y SUS PLANOS.

SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN.