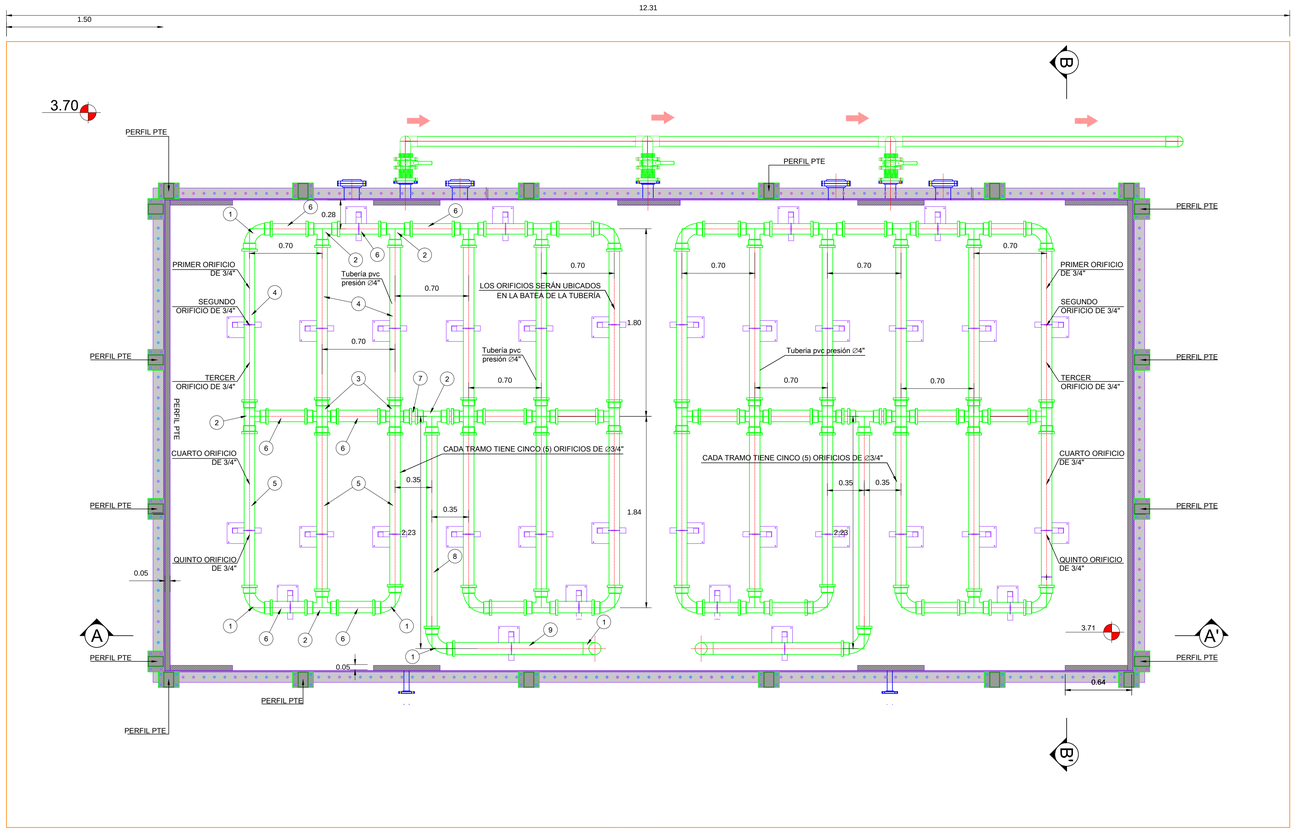

PLANTA 1 - 1
ENTRADA DE AGUA UASB NIVEL 5.34 msnm
ESC:____1:25



DETALLE VERTEDERO TRIANGULO
CAJA DE DISTRIBUCION
UASB
ESC:____1:10



DETALLE
EN PLANTA CAJA DISTRIBUCIÓN
SIN ESCALA

LISTADO DE MATERIALES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	CODO 90° PVC ∅4"	18
2	TEE PVC ∅4"	18
3	CRUCETA PVC ∅4"	8
4	NIPLE PVC ∅4" L=1.42m CON (3) PERFORACIONES DE ∅3/4"	12
5	NIPLE PVC ∅4" L=1.45m CON (2) PERFORACIONES DE ∅3/4"	12
6	NIPLE PVC ∅4" L=0.35m	24
7	NIPLE PVC ∅4" L=0.04m	4
8	NIPLE PVC ∅4" L=1.83m	2
9	NIPLE PVC ∅4" L=1.23m	2
10	NIPLE PVC ∅4" L=4.81m	2

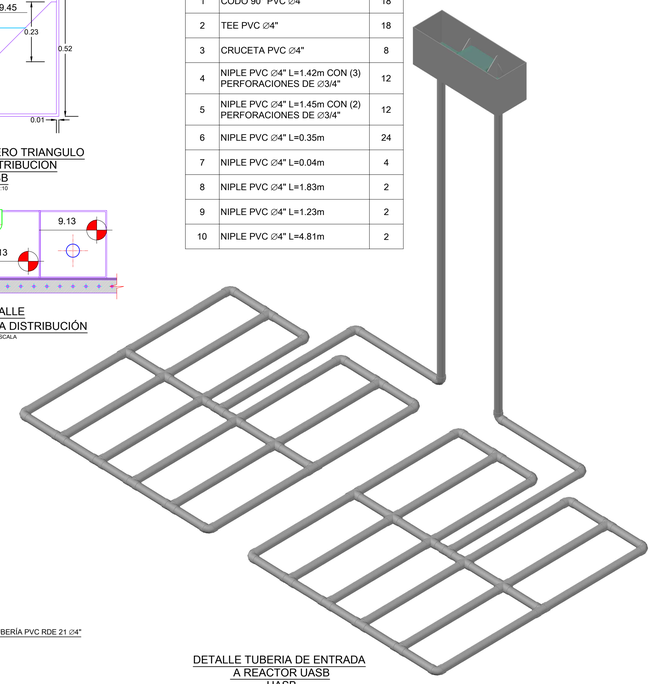

DETALLE TUBERIA DE ENTRADA
A REACTOR UASB
SIN ESCALA



DETALLE
ORIFICIOS DE INGRESO DEL ARD
SIN ESCALA

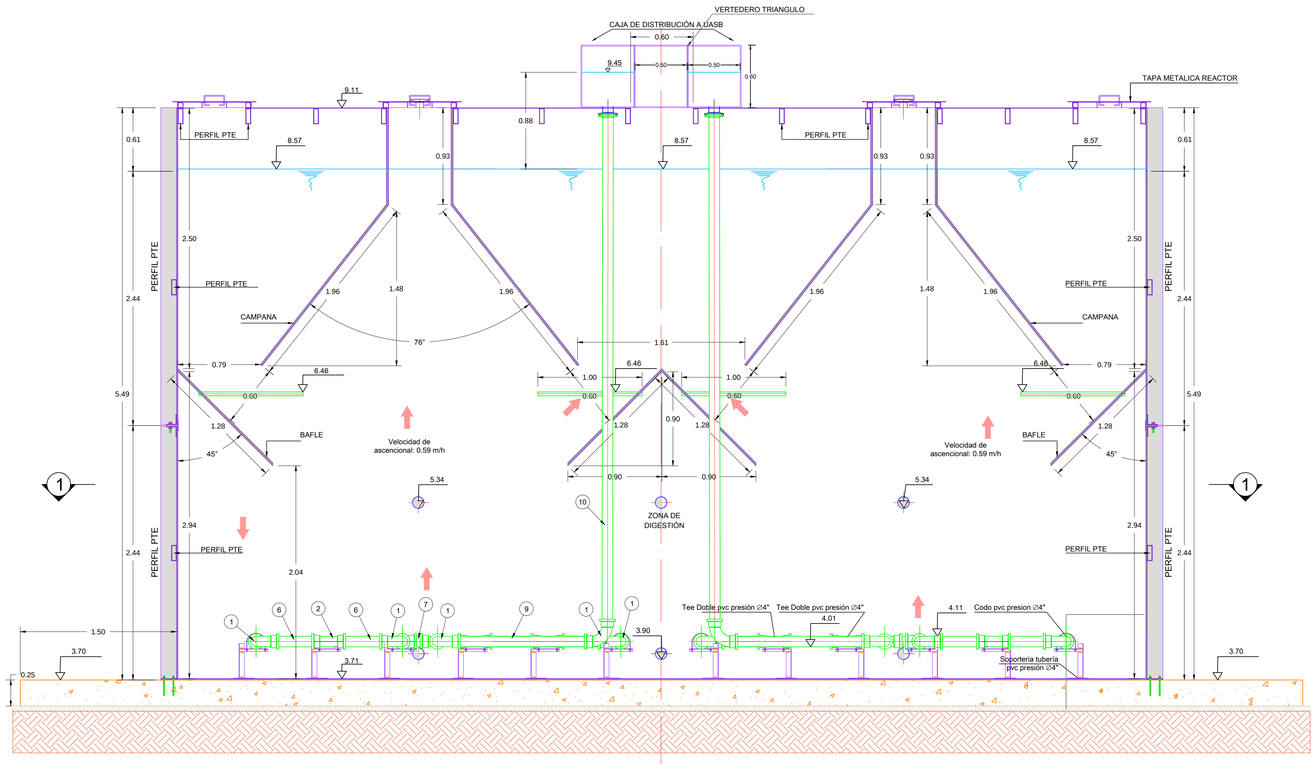

CORTE A - A
ENTRADA DE AGUAS UASB
ESC:____1:25

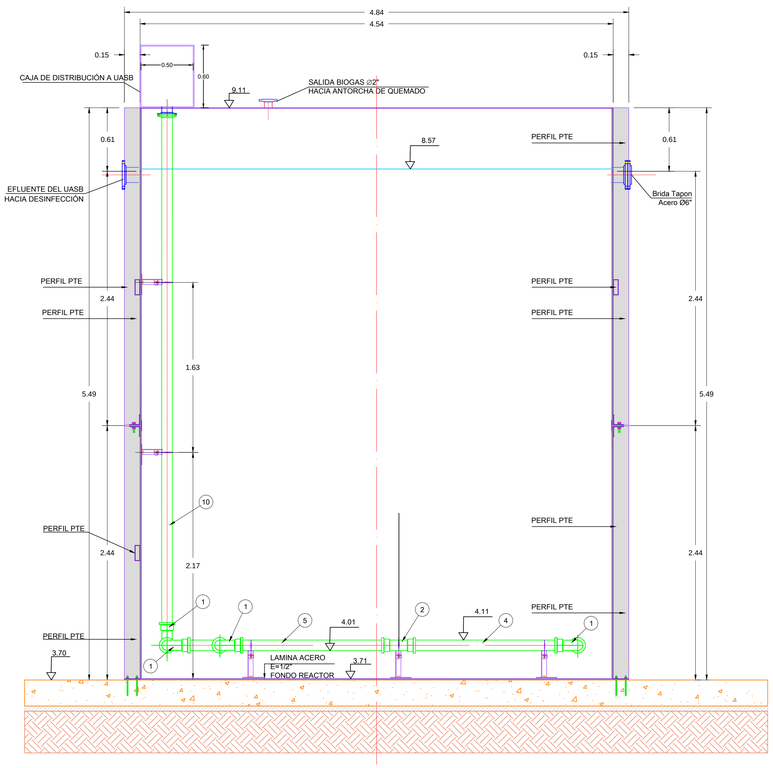

CORTE B - B
ENTRADA DE AGUAS UASB
ESC:____1:25

ESCALA GRÁFICA
0 .05 .1 .15 .2 .25 .3 .35 .4 .45 .5 m
ESCALA 1:5

ESCALA GRÁFICA
0 .5 1 1.5 2 2.5 m
ESCALA 1:25

MINVIVIENDA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ

Findeter 25 AÑOS

CONTRATISTA
CONSORCIO CONSTRUYENDO BAJO BAUDO

CONSULTOR
VIACON S.A.S

PROYECTO
AJUSTES A LOS DISEÑOS DE DETALLE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, EBAR Y PTAR PARA EL ÁREA URBANA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO (PIZARRO)

DISEÑÓ
ING LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ
MAT. 252020-99939 CND

APROBÓ

Vo.Bo. INTERVENTORÍA
ING MANUEL GUILLERMO ALFARO
MAT. 18420 CND
CONSORCIO PROSPERIDAD

DIBUJÓ
DAVID SNEYDER TELLEZ MANCIPE

NOTAS
1. Dimensiones en metros.
2. Las tuberías expuestas a la solar serán recubiertas con pintura para exteriores.
3. La tubería de ingreso al UASB será en PVC-RDE 21- 4".

CONVENCIONES
- Terreno
- Civil
- Mecánico
- Lamina de acero
- Tubería PVC-RDE / SCH 80
- Tubería Acero
- Proyectadas

CONTIENE
ENTRADA DE TUBERÍAS AL REACTOR UASB

MUNICIPIO BAJO BAUDÓ

FECHA
JUNIO DE 2015

PLANO	ESCALA	INDICADAS
8/10	ARCHIVO	BABAOBSPTARvARDdB V2.1.dwg