




CÁMARA DE INSPECCIÓN CON ESTACIÓN DE BOMBEO SUMERGIDA TIPO 1
CORTE A - A
ESC. 1:25

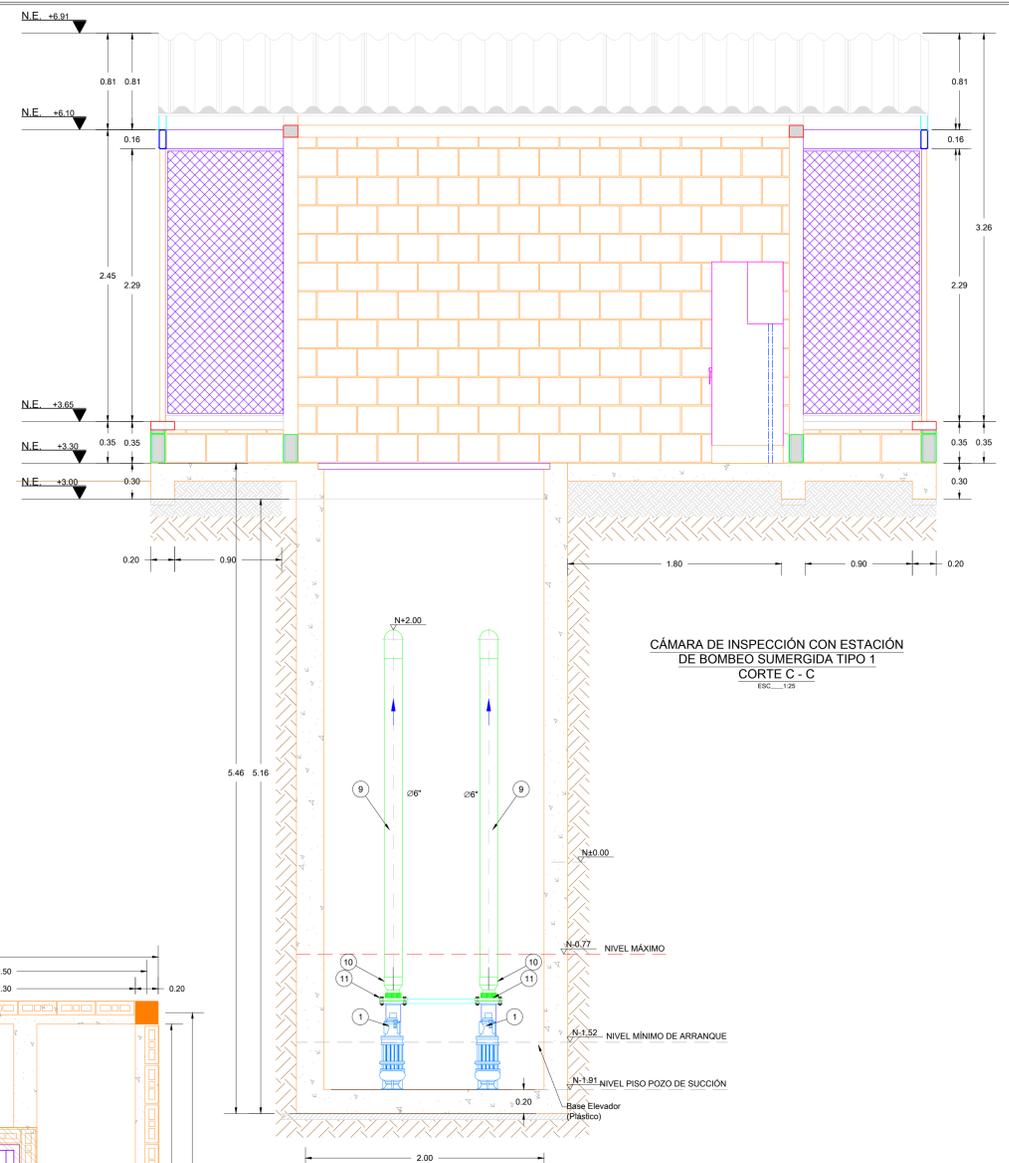

CÁMARA DE INSPECCIÓN CON ESTACIÓN DE BOMBEO SUMERGIDA TIPO 1
CORTE C - C
ESC. 1:25

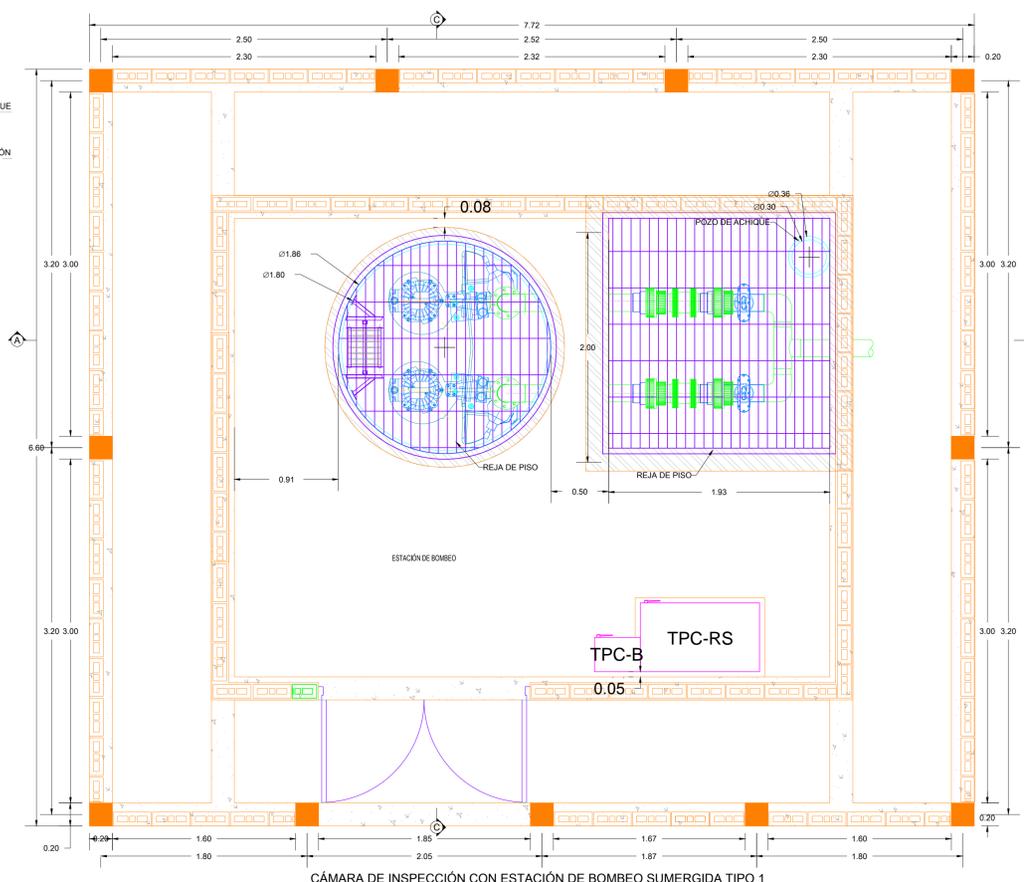

CÁMARA DE INSPECCIÓN CON ESTACIÓN DE BOMBEO SUMERGIDA TIPO 1
VISTA PLANTA
ESC. 1:25

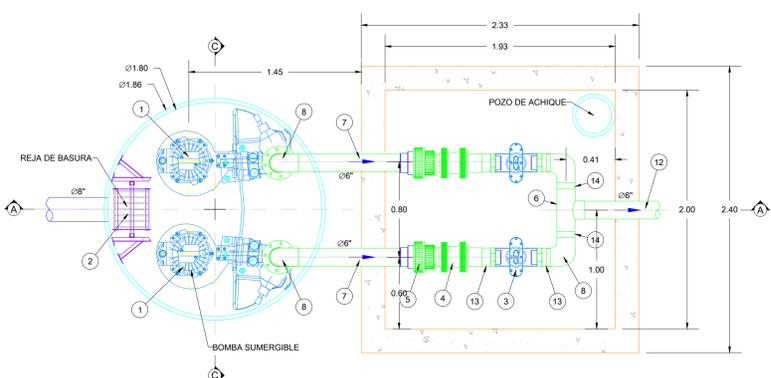

CÁMARA DE INSPECCIÓN CON ESTACIÓN DE BOMBEO SUMERGIDA TIPO 1
CORTE B - B
ESC. 1:25

LISTA DE EQUIPOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	BOMBA SUMERGIBLE DE POZO HÚMEDO Q=0.0207m³/s. TDH=15.68 mca. CON MOTOR 10 HP, 220V, 60Hz	2
2	REJA DE BASURAS	1

LISTADO DE PARTES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANT
3	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø6"	PVC	2
4	VÁLVULA CHEQUE Ø6"	PVC	2
5	UNION PVC Ø6"	PVC	2
6	TEE DE Ø6" x Ø6" x Ø6"	PVC	1
7	NIPLE Ø6" x L=1.01m	PVC	2
8	CODO A 90° Ø6"	PVC	4
9	NIPLE Ø6" x L=2.78m	PVC	2
10	AMPLIACIÓN DE Ø4" A Ø6"	PVC	2
11	BRIDA LOCA Ø6"	PVC	2
12	NIPLE IMPULSIÓN Ø6" x L=524.74m	PVC	1
13	UNION MACHO Ø6"	PVC	4
14	NIPLE Ø6" x L=0.16m	PVC	2



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ

CONTRATISTA
CONSORCIO
CONSTRUYENDO
BAJO BAUDO

CONSULTOR
VIACON S.A.S

PROYECTO
AJUSTES A LOS DISEÑOS DE DETALLE
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO,
EBAR Y PTAR PARA EL ÁREA URBANA
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BAJO
BAUDO (PIZARRO)

DISEÑO
Luis Fernando Rodríguez
ING LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ
MAT. 252020-99939 CND

APROBÓ

Vo.Bo. INTERVENTORÍA

ING MANUEL GUILLERMO ALFARO
MAT. 18420 CND
CONSORCIO PROSPERIDAD

DIBUJÓ
ALEXANDER ROA

NOTAS

CONVENCIONES	
	ESTRUCTURA CIVIL
	PROYECCIONES
	ESTRUCTURA METÁLICA
	TUBERÍA EN PVC
	EJES
	FLUJO DE AGUA
	ESTRUCTURA CIVIL EN CORTE

CONTIENE
ESTACIÓN DE BOMBEO
SUMERGIDA
(PRINCIPAL)
BAJO BAUDÓ

FECHA
JULIO DE 2015

PLANO	ESCALA	Indicadas
2/6	ARCHIVO	BAB-DIS-EBAR-MEC-02.dwg