
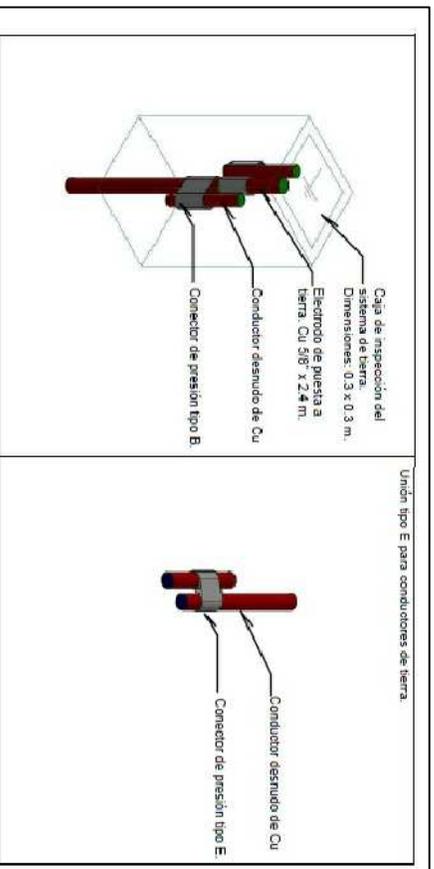


MALLA DE PUESTA A TIERRA

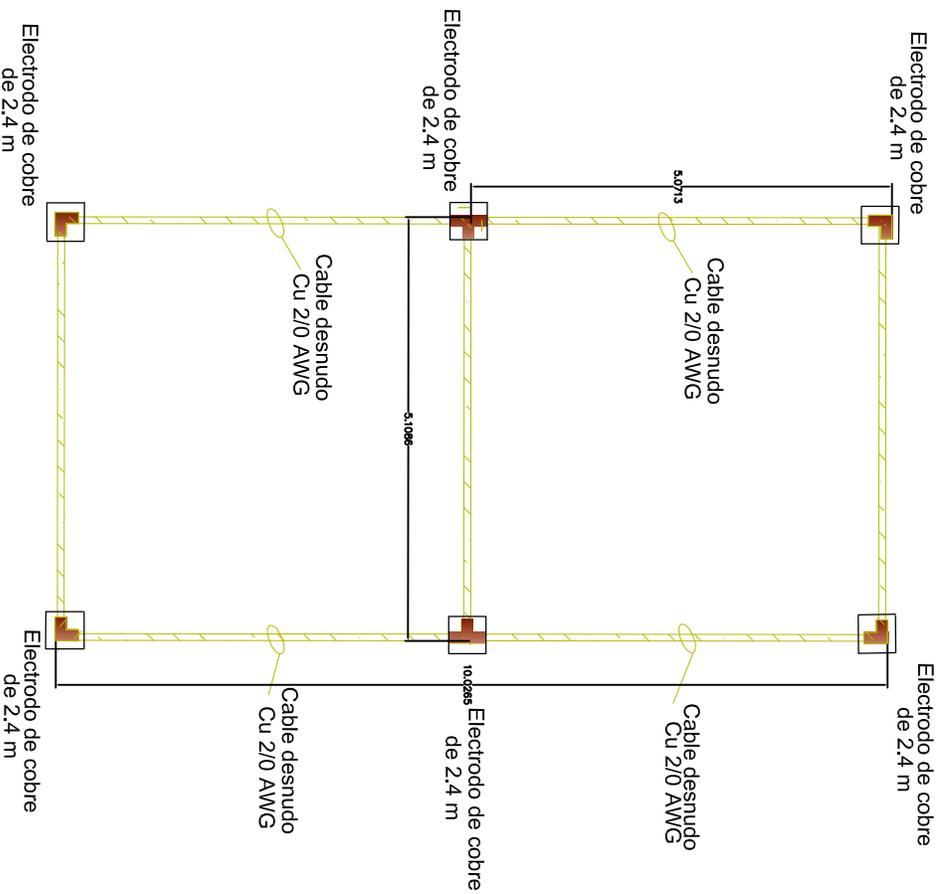

-  Caja de inspección de malla de puesta tierra 0.3x0.3 (m).
-  Conductor de cobre desnudo calibre 2/0 AWG.
-  Conectores a presión.
-  Electrodo de puesta a tierra: Cu 5/8" x 2.4 (m).

PROYECTO: Estudios y diseños de alternativas para la optimización de agua potable para el municipio de Lebrija, Santander, desde el acueducto metropolitano de Bucaramanga (amb)

CONTIENE: MALLA DE PUESTA A TIERRA

PROPIETARIO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ESCALA: SIN ESCALA

Consultor: ST

DETALLE 1 DE 1

Va.Bo.:

APROBO: MANUEL JOSÉ ORTÍZ RANGEL
MAT CN205 32727

FECHA: Marzo 2019

VERSION DETALLE: 1