




REPRESENTACION UNIFILAR

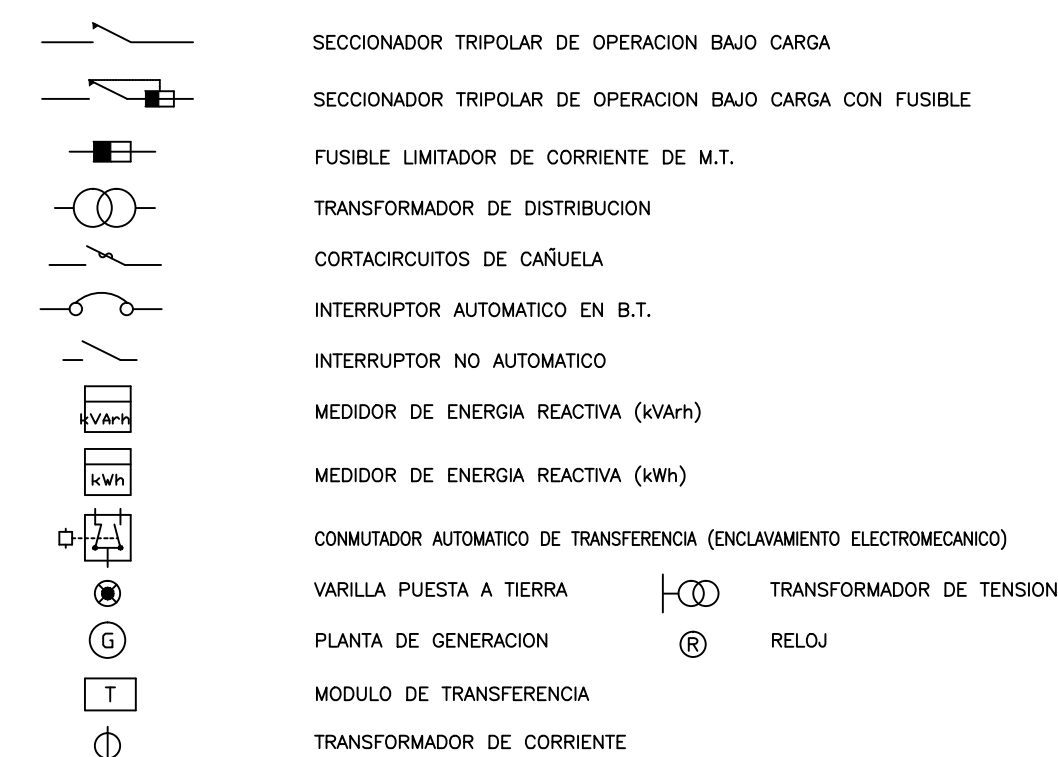

DESCRIPCION DE EQUIPOS

- 1 SECCIONADOR DE ENTRADA EN SF6, 34.5 KV, BIL=170KV, (E)=630A, CODENSA(CTS 550, CTS 565)
- 2 SECCIONADOR DE SALIDA EN SF6, 34.5 KV, BIL=170KV, (E)=630A, CODENSA(CTS 550, CTS 565)
- 3 CLEDA DE MEDIDA M.T CODENSA(AE 326, AE 402-5)
- 4 SECCIONADOR DE PROTECCION EN SF6, 34.5 KV, BIL=170KV, (E)=400A, CODENSA(CTS 550, CTS 565), PARA TRANSFORMADOR DE 1,250 KVA.
- 5 SECCIONADOR DE PROTECCION EN SF6, 34.5 KV, BIL=170KV, (E)=400A, CODENSA(CTS 550, CTS 565), PARA TRANSFORMADOR DE 800 KVA.
- 6 TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 1,250 KVA, 34.500V/440V, Dy5, 60 Hz, In=1.640 A.
- 7 TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 800 KVA, 34.500V/440V, Dy5, 60 Hz, In=1.050 A.
- 8 TABLEROS B.T. CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA, CONDENSADORES DE 90 KVARS, CONTROL DEL MOTOR 3, PARA EL TRANSFORMADOR DE 800 KVA.
- 9 PLANTA ELECTRICA TRIFASICA, DE 500 KVA A 440 V.
- 10 TABLEROS B.T. CON CONDENSADORES DE 180 KVARS, CONTROL DE MOTORES 1 Y 2, PARA EL TRANSFORMADOR DE 1,250 KVA.
- 11 BOVEDA PARA TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 1,250 KVA CODENSA CTS 511-3.
- 12 BOVEDA PARA TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 800 KVA CODENSA CTS 511-3.
- 13 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON CABLE 2/0 AWG, Cu, VARILLAS COPPER WELD DE 2/0 AWG Y SONDAS/INSTRUMENTO CABLE-CABLE, VARILLA Y CABLE-CABLE.

ESTADO DE EQUIPOS E INFRAESTRUTURA

- INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS FALTANTES (NO SUMINISTRADOS)
- INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS INCOMPLETOS (ACCESORIOS O ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS NO SUMINISTRADOS)
- INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS DESVALUADOS TOTALMENTE
- INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS DESVALUADOS PARCIALMENTE (ACCESORIOS O ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS NO ENCONTRADOS, EVIDENCIA DE SU INSTALACION)
- EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS EN BUEN ESTADO

DIAGNOSTICO

PROYECTO:
CONSULTORÍA DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA
EN OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN SUS DIFERENTES FASES

CONTENIDO:	DIAGRAMA UNIFILAR
------------	-------------------

ESTACIÓN DE BOMBEO HACIENDA CASA BLANCA

FECHA:
19/09/2014

ESCALAS: 0 1 2

Sí esta barra no mide
el plano, no está a escala

ARCHIVO:
C320-DIAGDIUN-1-V0-JAR-V0.dwg

CODIGO:
C320-DIAGDIUN-1-V0-JAR-V0

PLANO Nº:	
-----------	--

1
DE
1

VERSION:
0