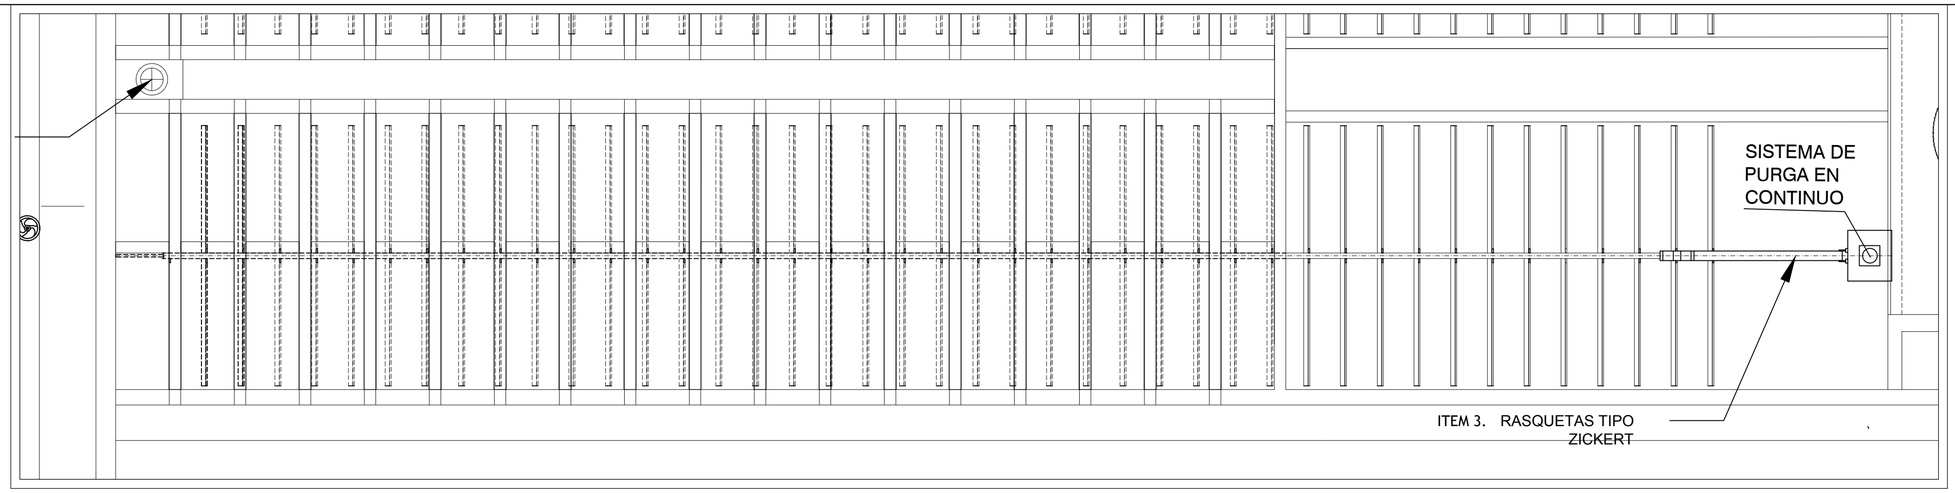

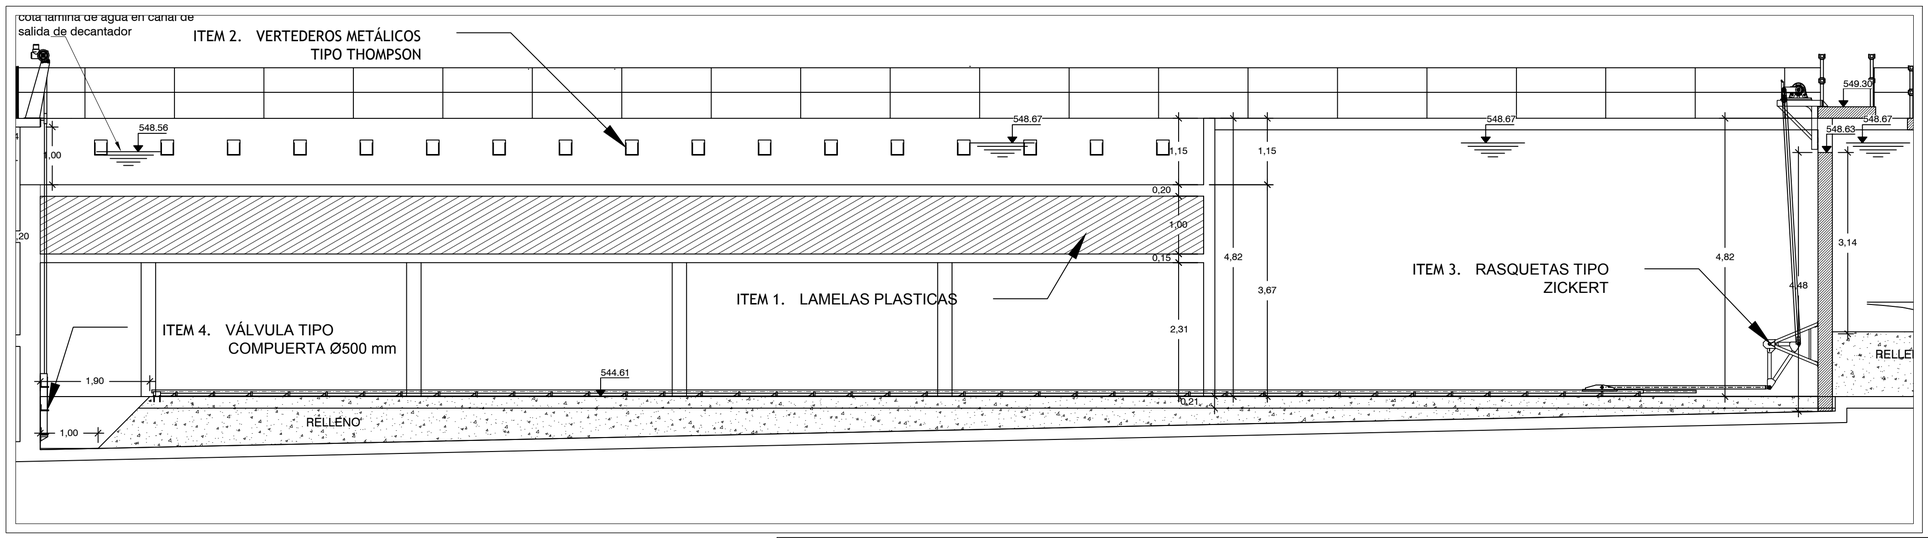

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	EQUIPO	DESCRIPCIÓN
	PROCESO	SEDIMENTACIÓN		
	SUBPROCESO			
1.	1008.52 M^2	M^2	LAMELAS PLÁSTICASEN PPTV	**Doc. Especificacones tecnicas-**Equipos electromecánicos**: Item:** 31.01.17
2.	5	UND	VERTEDEROS METÁLICOS TIPO THOMPSON 34 UND / SEDIMENTADOR	**Doc. Especificacones tecnicas-**Equipos electromecánicos**: Item:** 31.01.18
3.	10	UND	RASQUETAS TIPO ZICKERT	**Doc. Especificacones tecnicas-**Equipos electromecánicos**: Item:** 31.01.19
4.	5	UND	VÁLVULA CON ACTUADOR ELÉCTRICO PARA EVACUACIÓN DE LODOS TIPO COMPUERTA Ø 500 mm	**Doc. Especificacones tecnicas-**Equipos electromecánicos**: Item:** 31.01.32

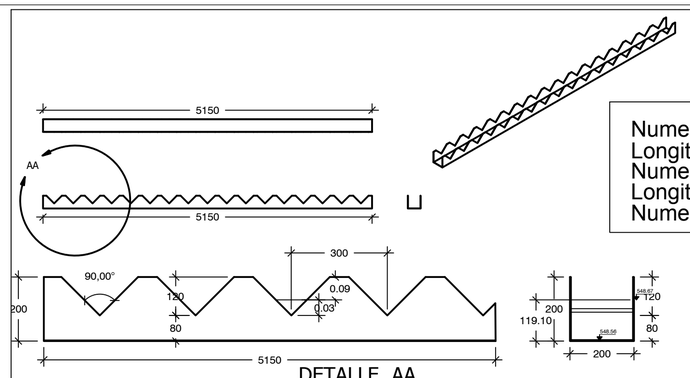

DETALLE AA
ESCALA 1:5

Numero de canales por decantador: 34 unidades
Longitud de canal tipo thompson: 5150 mm
Numero de vertederos por canal: 2
Longitud total vertederos/decantador: 350.2m
Numero de vertederos diferenciales/longitud total vertederos: 2335 unidades

U.T.E. Unión Temporal UTAP Esmeralda

DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE-LA ESMERALDA VILLAVICENCIO-META COLOMBIA

DIRECTOR DEL PROYECTO: ING. PABLO HERNÁDEZ LEHMANN — FIRMA:

DISEÑADOR: ING. WILLIAM CASTILLO RAMIREZ MP: 23007632 CND — FIRMA:

NOMBRE DE ARCHIVO: MEC_01/07-14

eaav Nit: 892000265-1

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO-ESP
GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

INTERVENTOR: ING. LUIS ALBERTO NIETO THERAN MP: 1320269174 BLV — FIRMA:

CONTIENE: ELECTROMECANICOS
SEDIMENTACIÓN
EQUIPOS ELECTROMECANICOS

FECHA: OCTUBRE 2016

ESCALA: NO APLICA

PLANO N°: 91

TOTALES: 189