




EDIFICIO DE CLORACION- FACHADA ORIENTAL

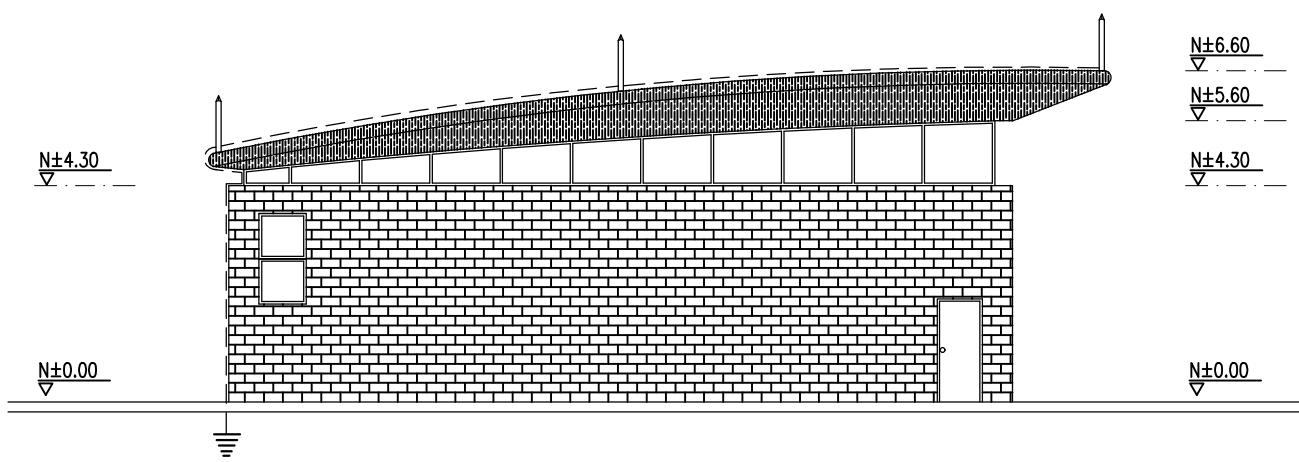

EDIFICIO DE CLORACION- APANTALLAMIENTO FACHADA SUR

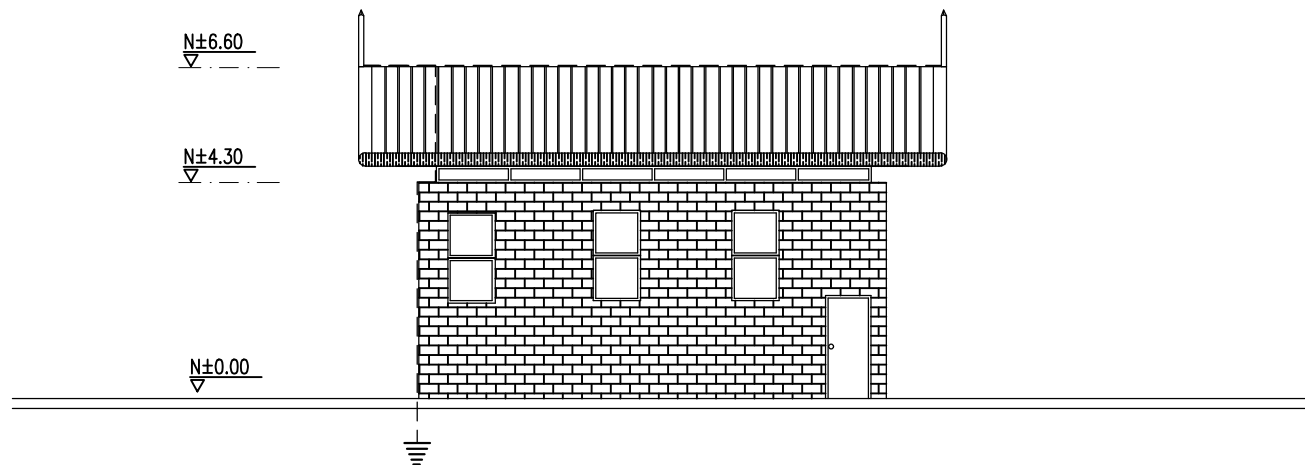


EDIFICIO DE CLORACION- FACHADA OCCIDENTAL

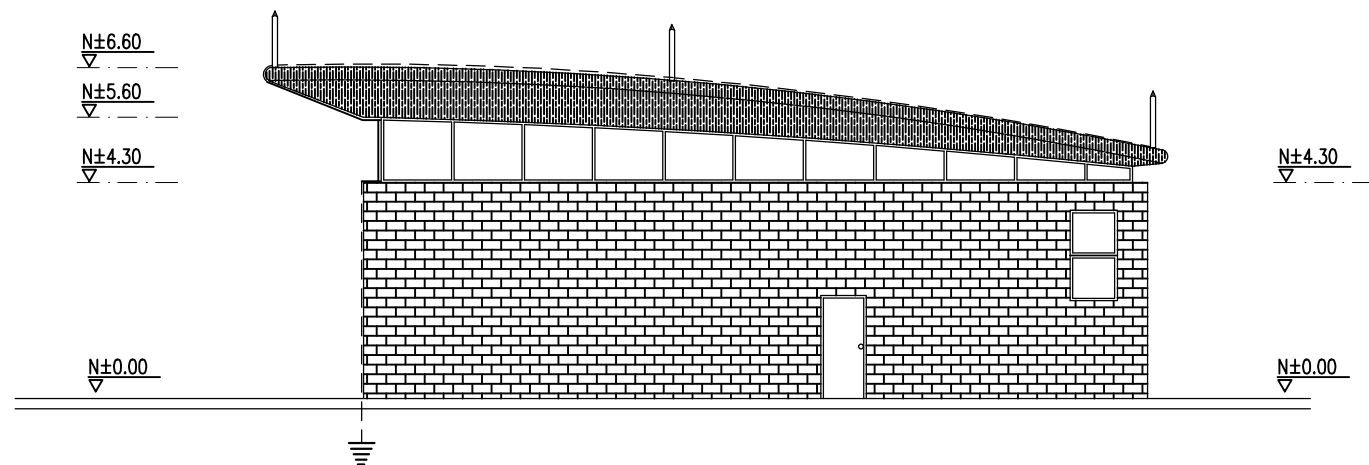

EDIFICIO DE CLORACION- APANTALLAMIENTO FACHADA NORTE

convensiones	
PARARRAYOS 0.70 - 1m x 5/8"	
CONDUCCION APANTALLAMIENTO	
ATERRIZAJE PRINCIPAL	
PARARRAYOS 0.70 - 1m x 5/8"	

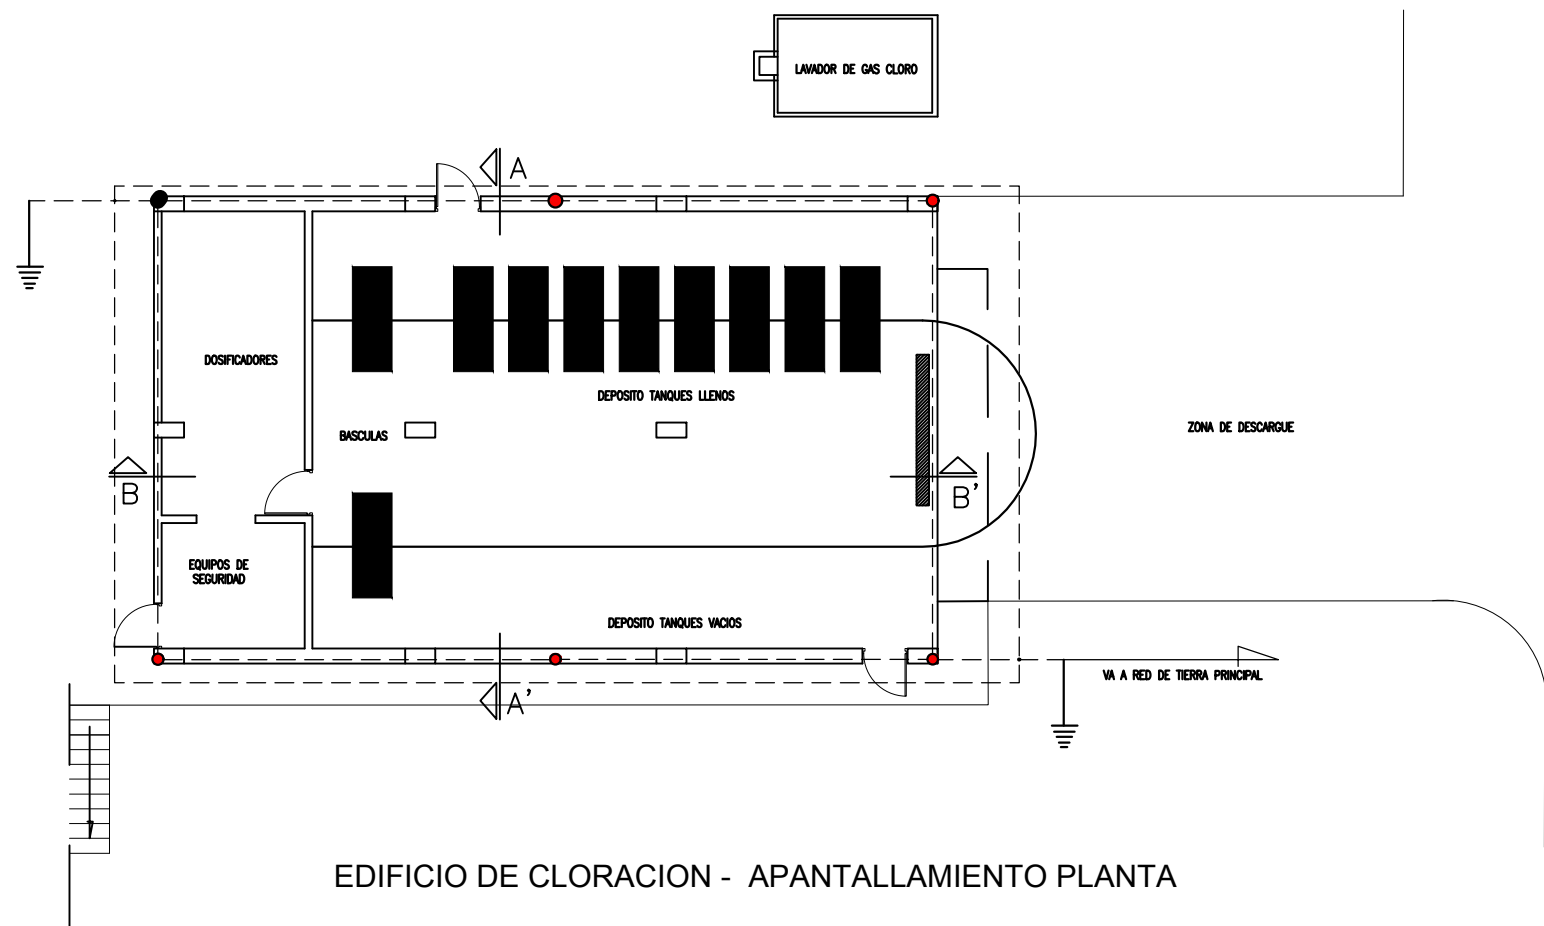

EDIFICIO DE CLORACION - APANTALLAMIENTO PLANTA

NOTAS
LOS CALIBRES ASOCIADOS AL APANTALLAMIENTO ESTAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: APANTALLAMIENTO PERIMETRAL SUPERIOR, ALAMBRE COBRE CALIBRE # 2 INCLUYE BAJANTES. APANTALLAMIENTO PERIMETRAL INFERIOR , CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1/0 LAS CONEXIONES ENTRE MALLAS SE HACEN EN CALIBRE 1/0 FORMANDO UN ANILLO EN TODA LA PLANTA Y SE CONECTAN A LA MALLA PRINCIPAL SUBESTACION
LOS PARARRAYOS A UTILIZAR CORRESPONDEN A 0.70 - 1m x 5/8"