


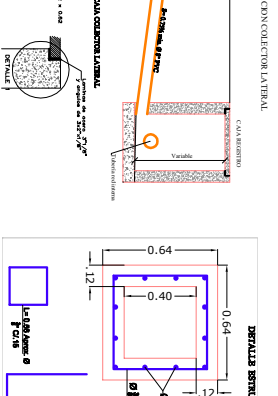
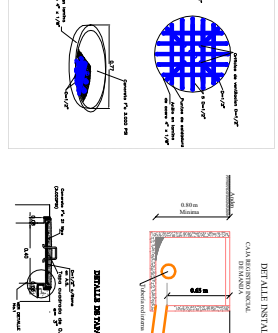


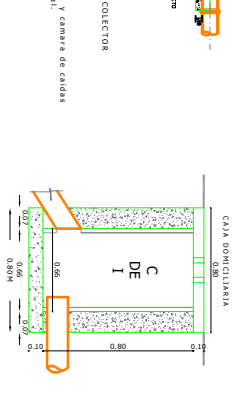
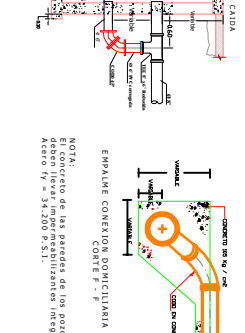



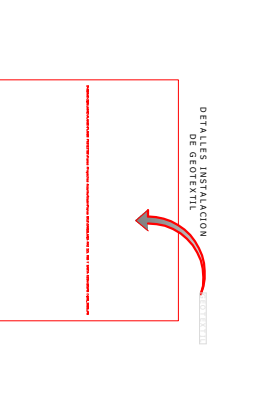
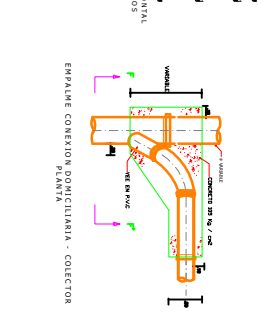

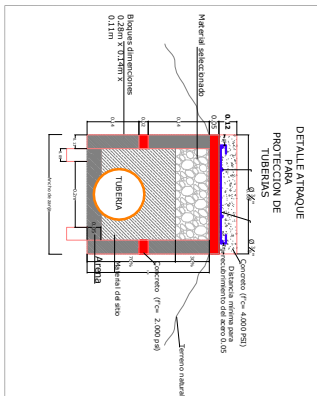
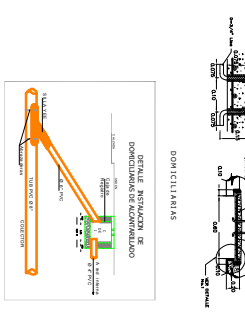

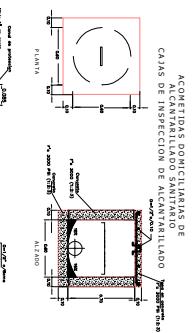



ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

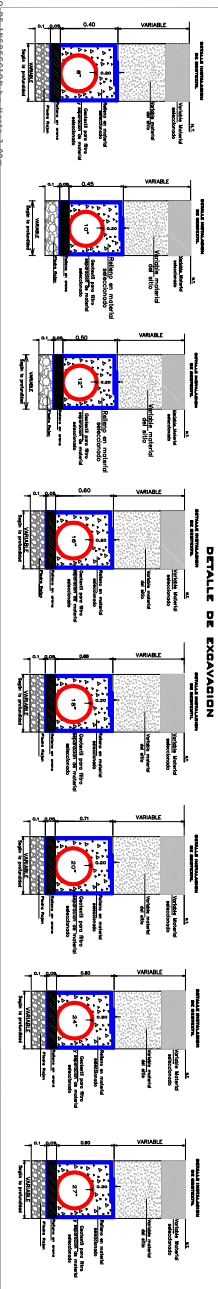

LOCALIZACION GENERAL MUNICIPIO DE MONTERIA



PROYECTO: AMPLIACION REDES DE ALCAMARILLADO SANITARIO EN LAS ZONAS DE CALLE 6 Y 7 Y LA CANJE DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE COLOMBIA
CONTIENE: ASPECTOS CONSTRUCTIVOS GENERALES

CONVENCIONES

NOTAS:

- 1- Todas las dimensiones no especificadas de los estudios están dadas en metros
- 2- Cada uno de los diferentes tipos de estudios se deberán utilizar cuando se cumplan las siguientes condiciones:
- ENTRADO TIPO 1A. Cuando no existan condiciones cercanas a las zonas donde se ejecuten las excavaciones y en general cuando no se presenten condiciones que puedan desestabilizar la pared de la excavación y la profundidad de la excavación sea menor a 2m.
- ENTRADO TIPO 1B. Cuando se encuentren estructuras próximas a la excavación, cimentadas superficialmente, tipo fidecos se presenten por encima del fondo de la excavación y hay materiales que se puedan erosionar o desmenuzarse. Aplicable para excavaciones mayores o iguales a 2m.
- 3- Para los estudios tipo 1A y 1B se podrá reemplazar los Códulos de maderas por códulos inerciales tubocorona.
- 4- Todos los concretos de estructura sean de 3,000 F.S.I. y los refuerzos de 60,000 F.S.I.
- 5- Las fundas para los pozos deben ser de 2" cada 0.30m y fundadas con doble capa de anticorrosivo y doble capa de pintura epoxica

<p>REVISADO: </p> <p>VERIFICADO: </p> <p>DISEÑADO: </p> <p>ELABORADO: </p>	<p>FECHA ELABORACION: 04/04/2017</p> <p>FECHA MODIFICACION:</p>
--	---