




PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESCALA 1:75

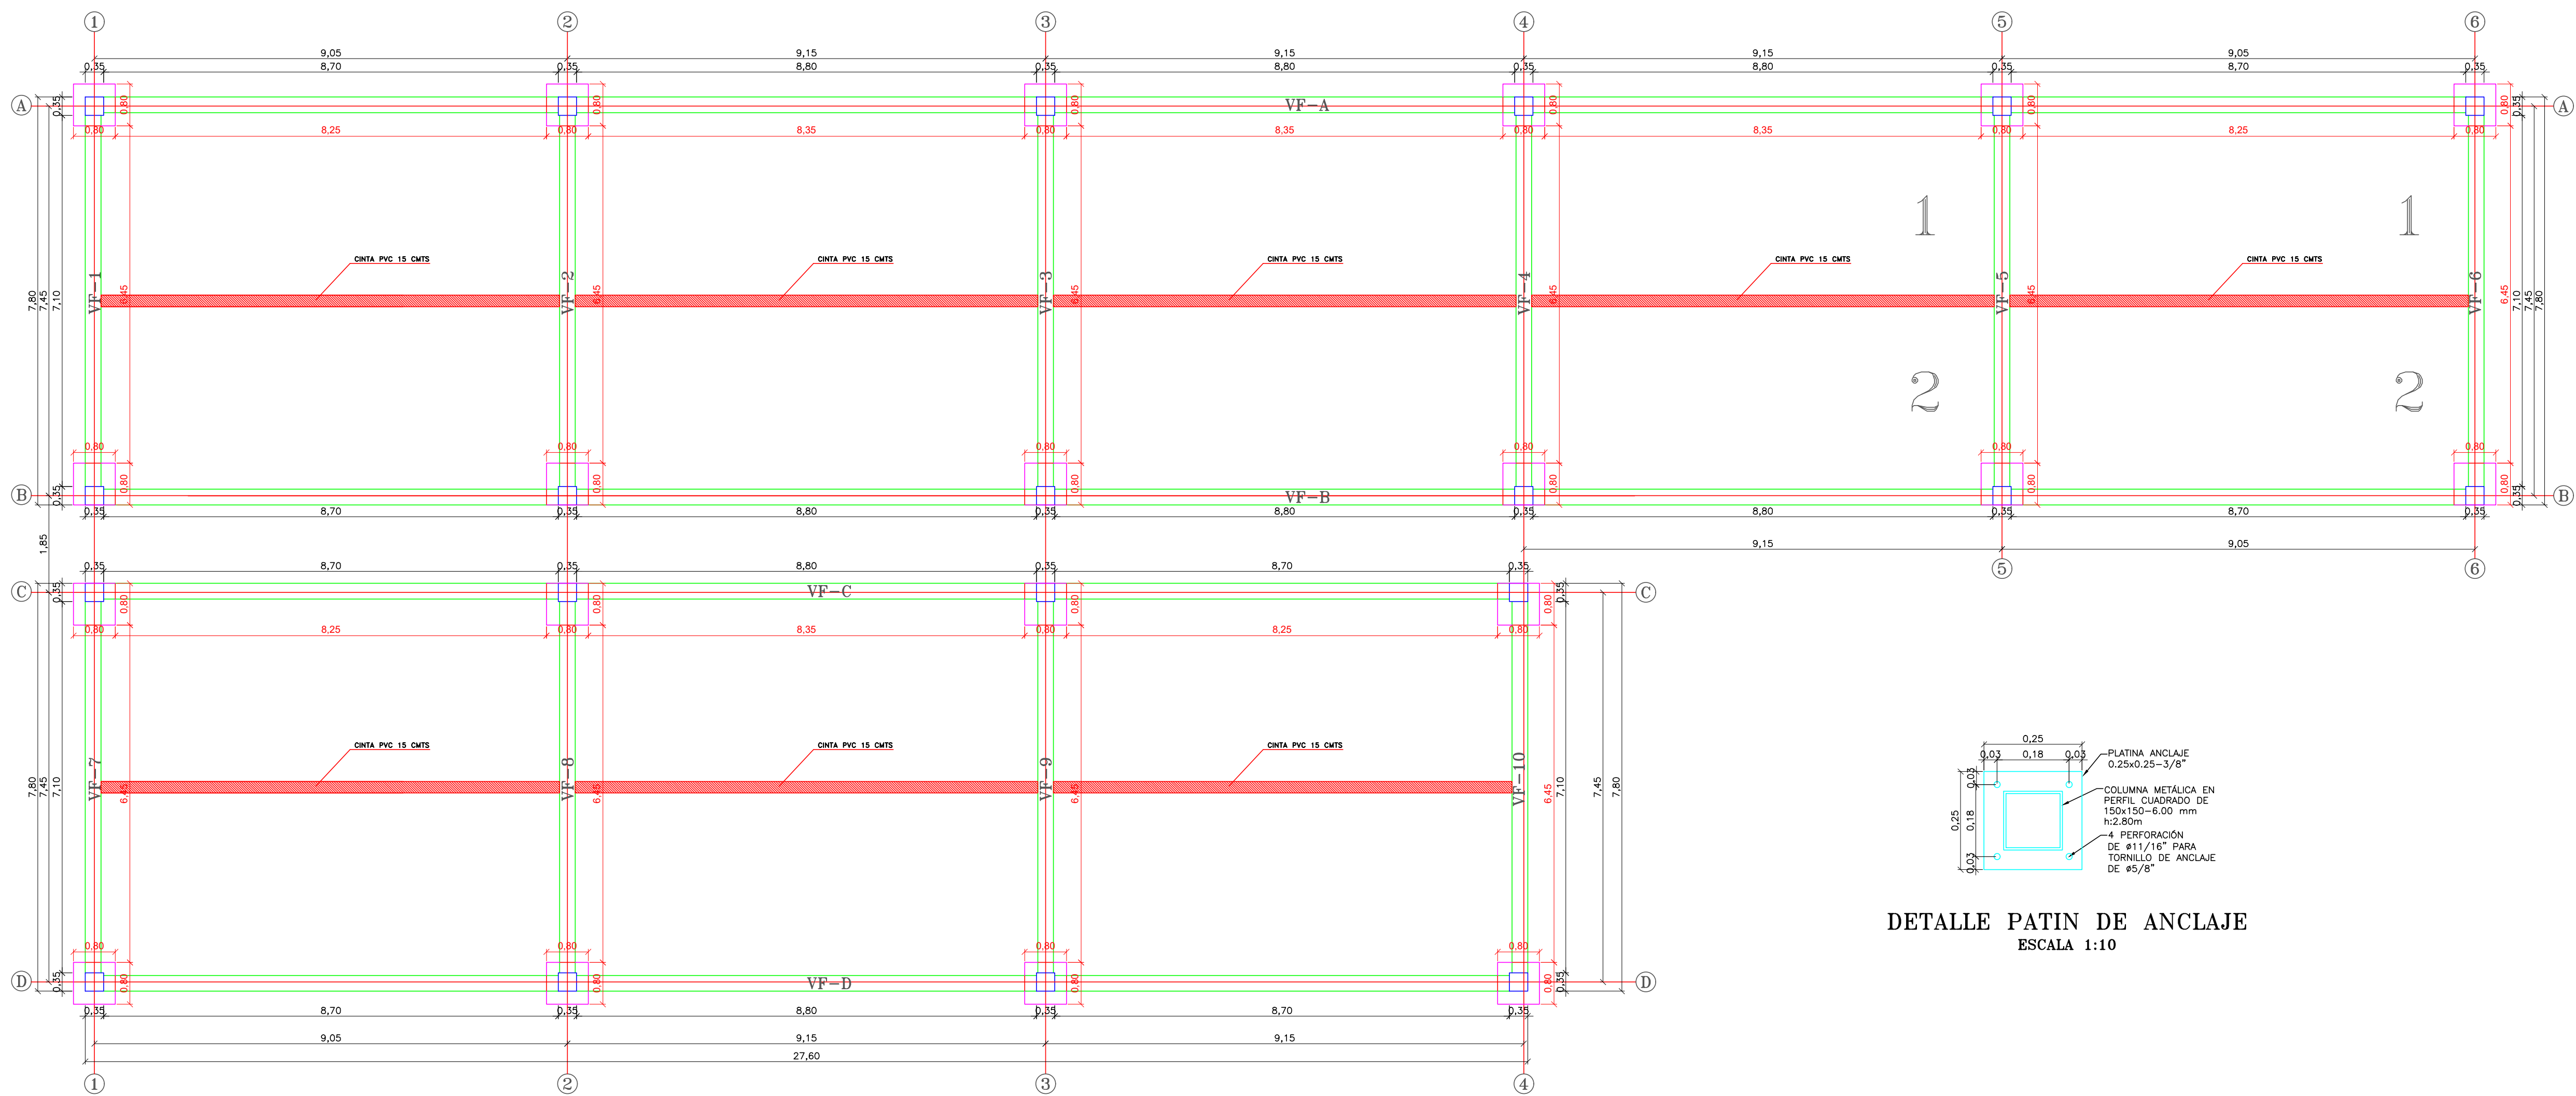


DETALLE PATIN DE ANCLAJE
ESCALA 1:10

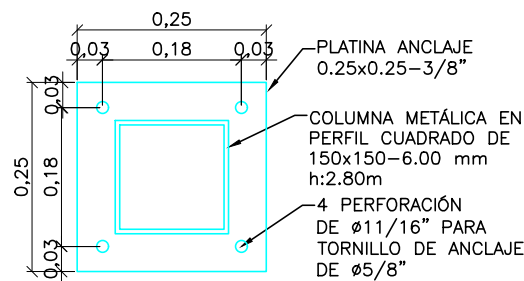

DETALLE DE CIMENTACIÓN
ESCALA 1:20

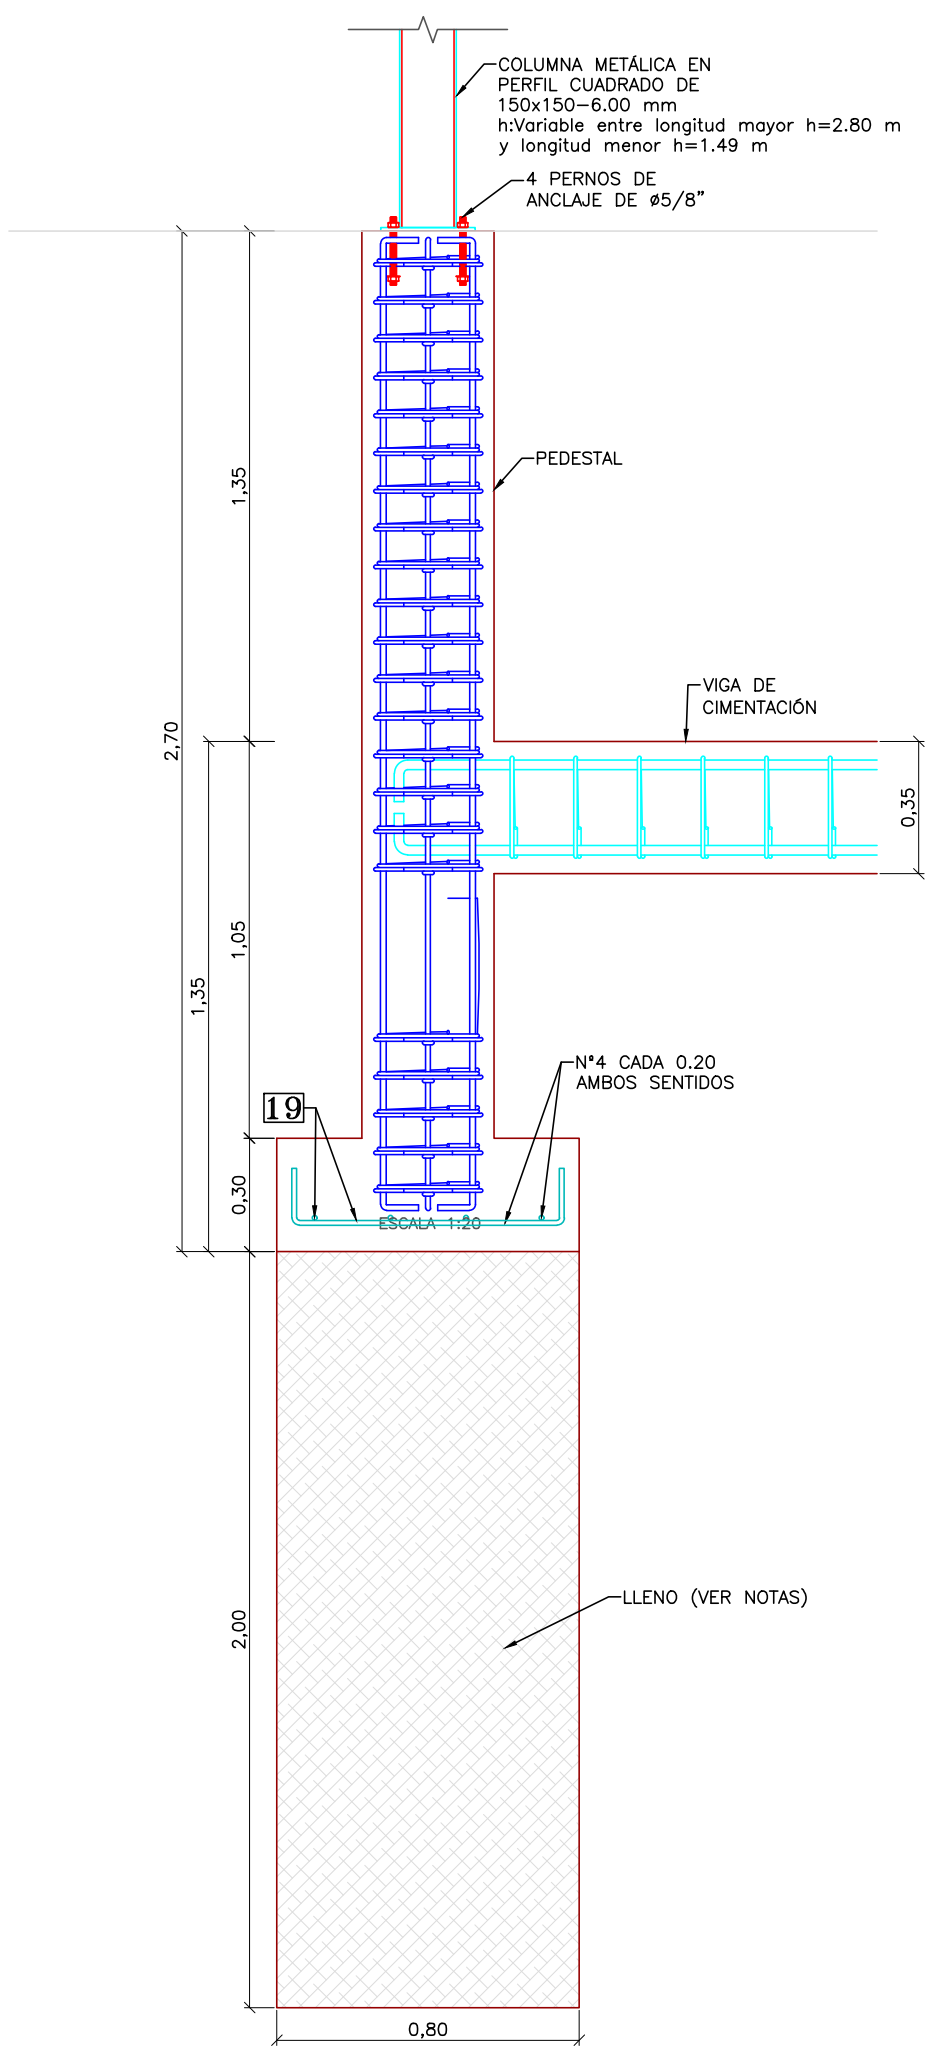


DETALLE ANCLAJE
COLUMNA METÁLICA A PEDESTAL
ESCALA 1:20

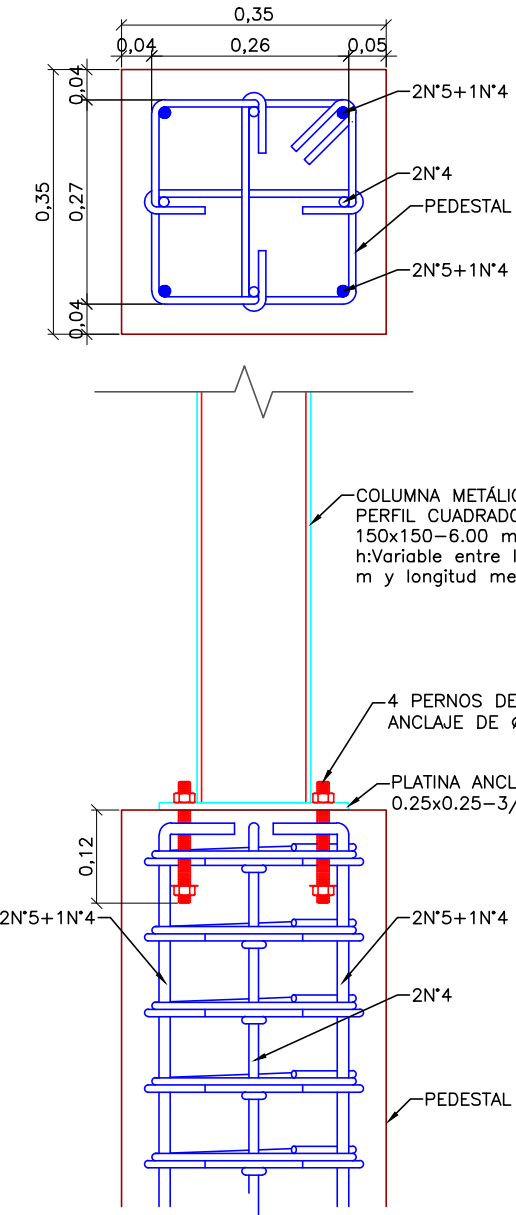


NOTAS:
Se recomienda como material de relleno tanto para los reemplazos de suelo como para los terraplenes un suelo granular tipo "roca muerta" o material de mejoramiento (recebo), el cual deberá tener valores de límite líquido menores a 30% (LL<30) e índice de plasticidad menores de 15% (Ip<15%). Este reemplazo deberá cumplir con las especificaciones de transporte, colocación y compactación de acuerdo a las normas INV-13. Se recomienda que este relleno garantice como mínimo un valor de resistencia última (qu) mayor o igual de 1.4 kg/cm².

DESPIECE DE VIGAS
ESCALA 1:50

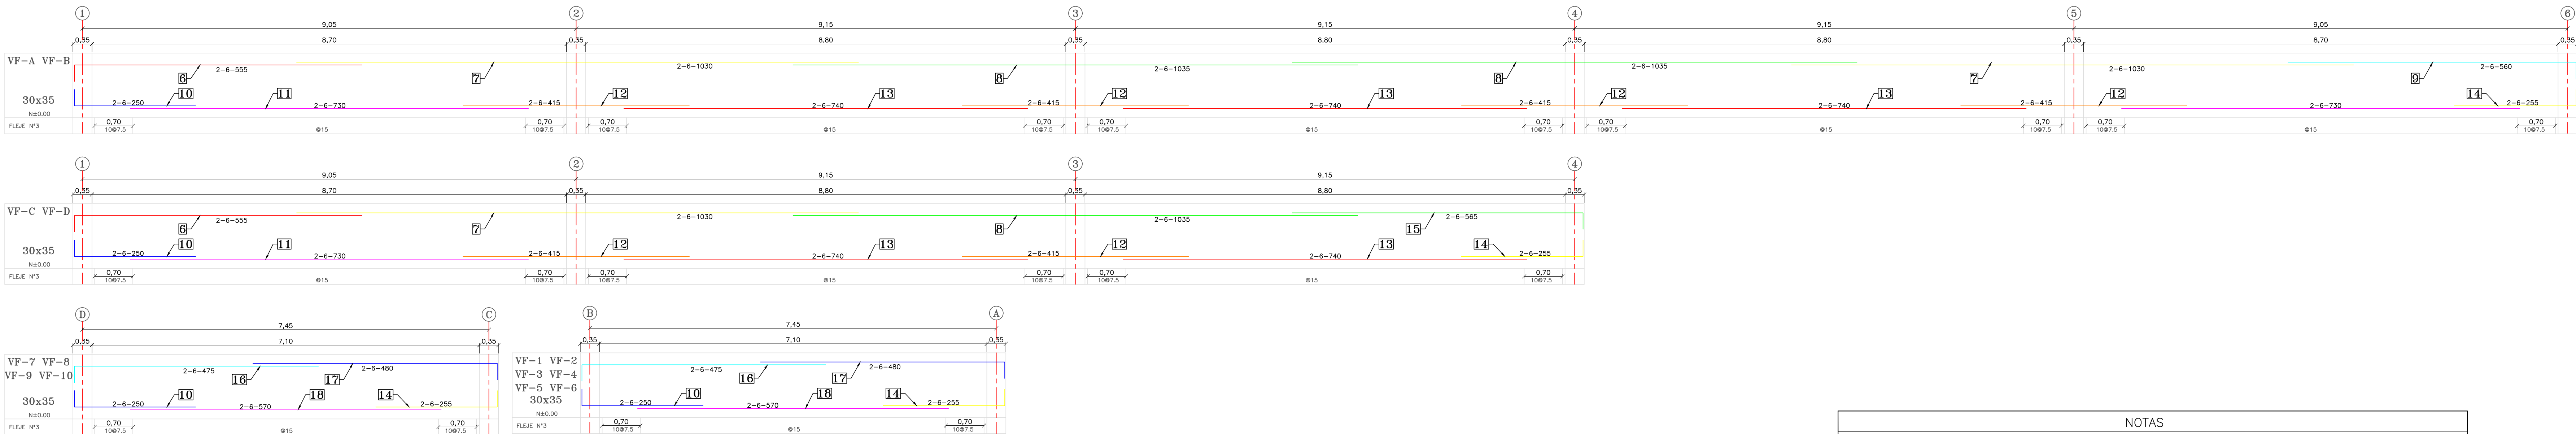


SECCIÓN PEDESTAL 0.35X0.35
ESCALA 1:10

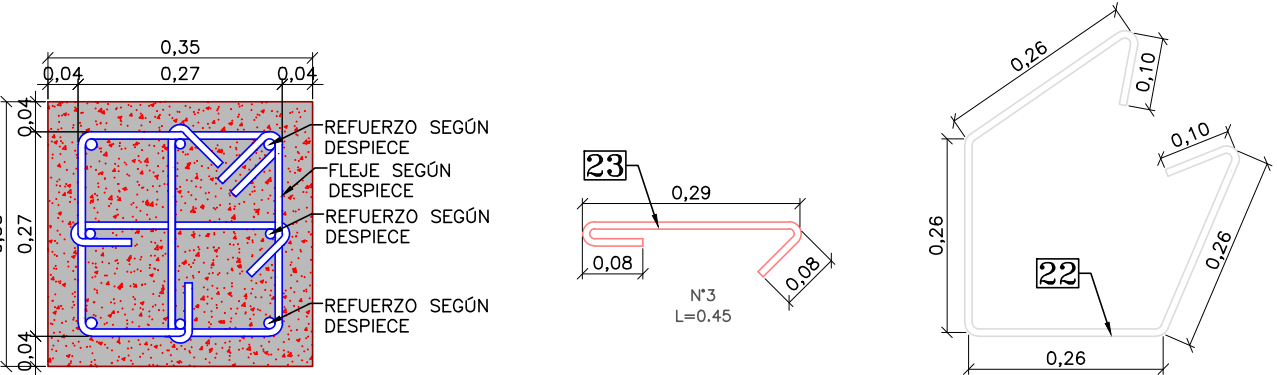


SECCIÓN PEDESTAL 35x35
ESCALA 1:10

SECCIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN
0.30X0.35
ESCALA 1:10

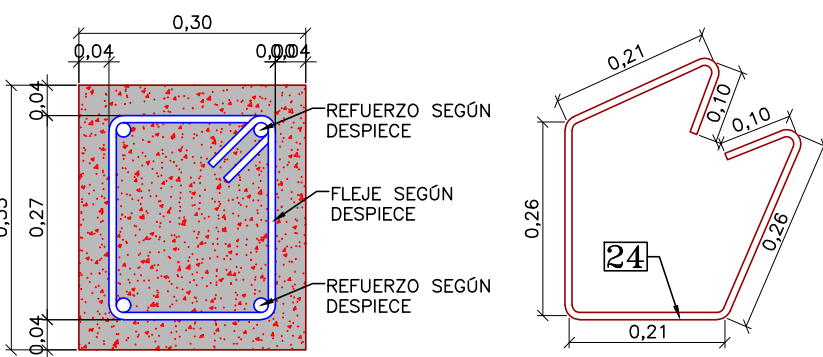

SECCIÓN VIGA CIMENTACIÓN 30x35
ESCALA 1:10

DESPIECE DE COLUMNAS
ESCALA 1:50

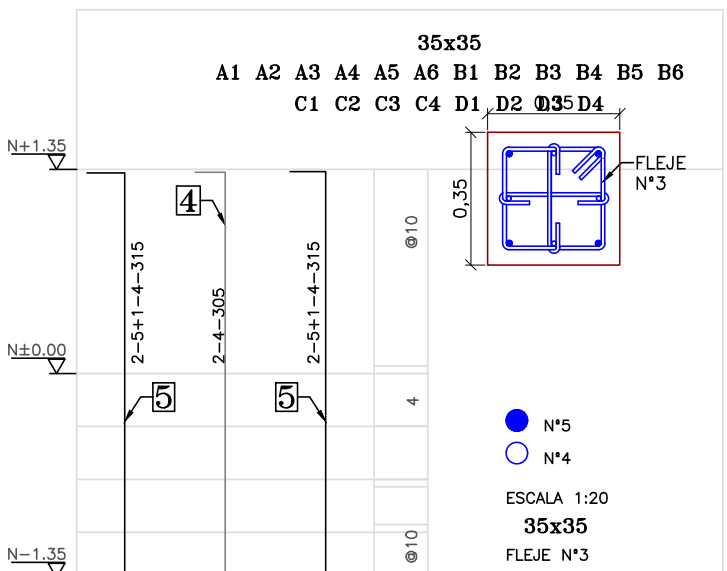

NOTAS

1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
2. VER CUADRO DE DESPIECE EN PLANO EST LECH-6.

FECHA	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE 2019	EMISIÓN INICIAL
MAYO 2020	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y CRC
OCTUBRE 2021	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE CRC
ABRIL 2022	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO