




DETALLE 1  
TUBERÍAS DE DRENAJE  
LECHOS DE SECADO  
ESC. 1:50

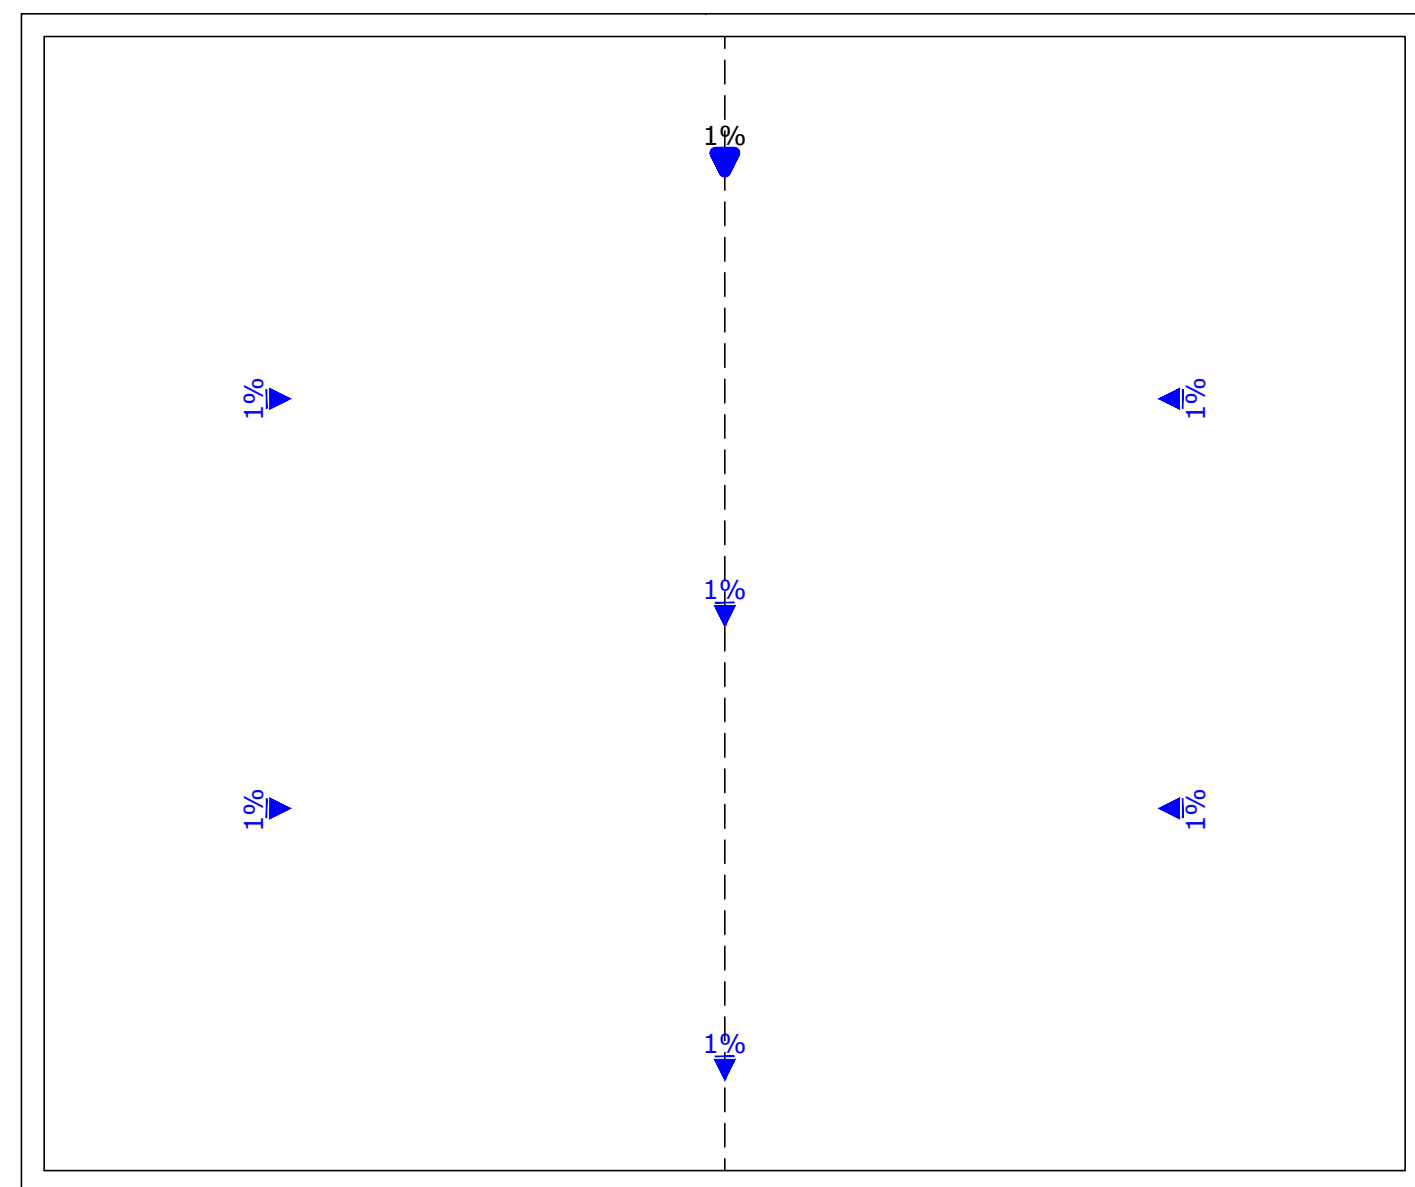


DETALLE 2  
PENDIENTES DEL PISO  
LECHOS DE SECADO  
ESC. 1:50

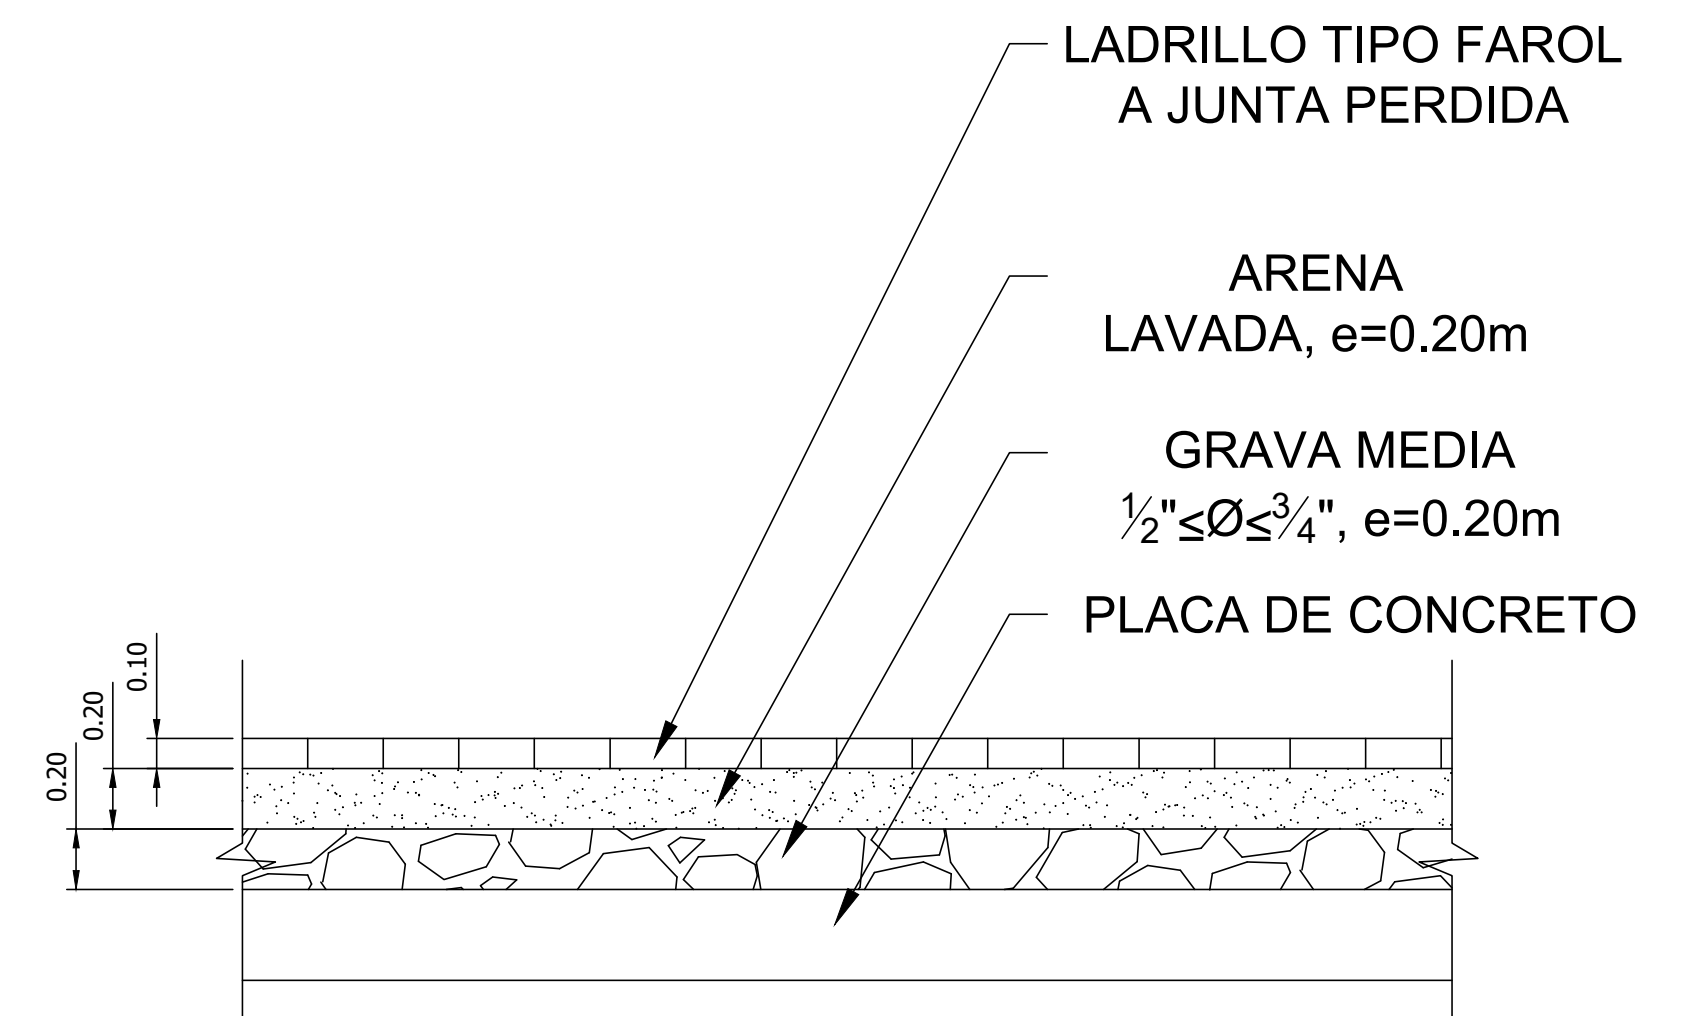

DETALLE 3  
LECHOS DE SECADO  
MEDIO FILTRANTE  
ESC. 1:25

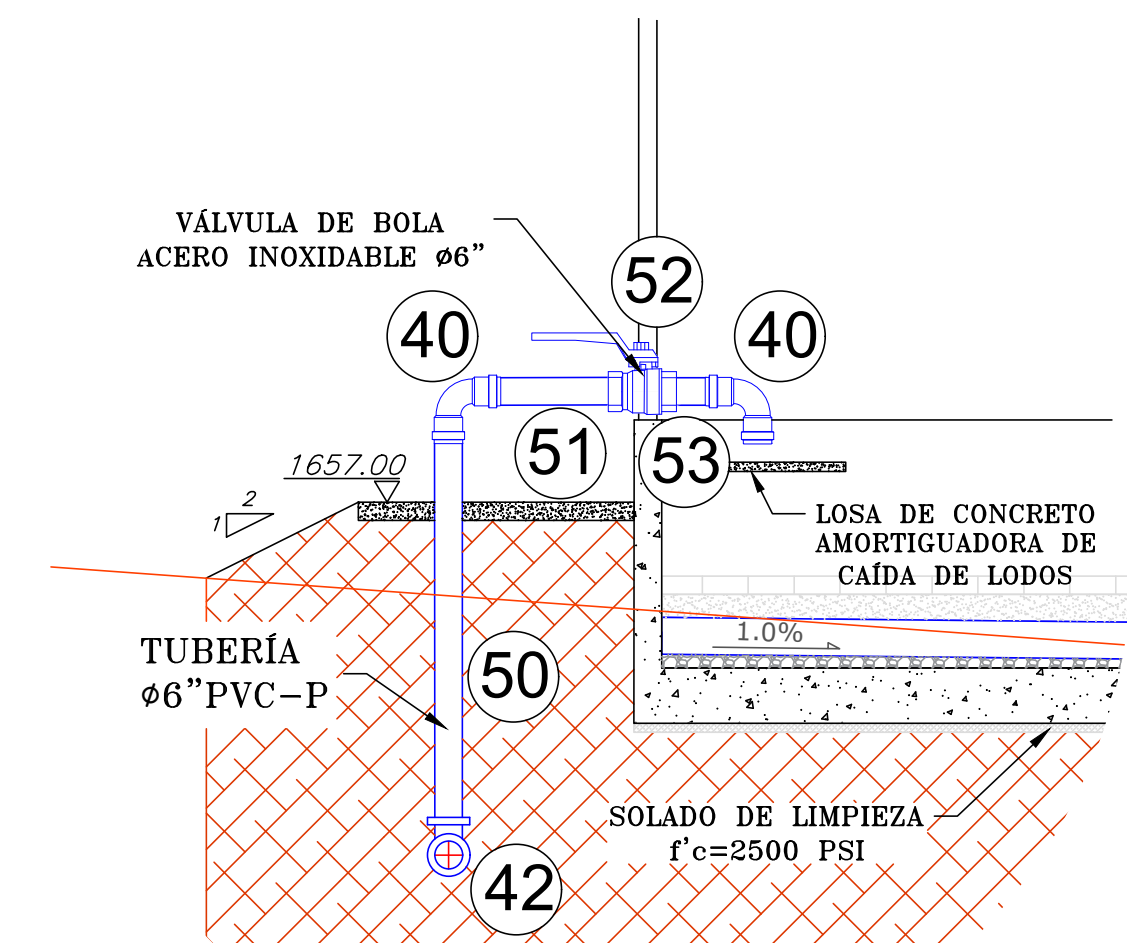

DETALLE 4  
ENTRADA LODO  
LECHOS DE SECADO  
ESC. 1:25

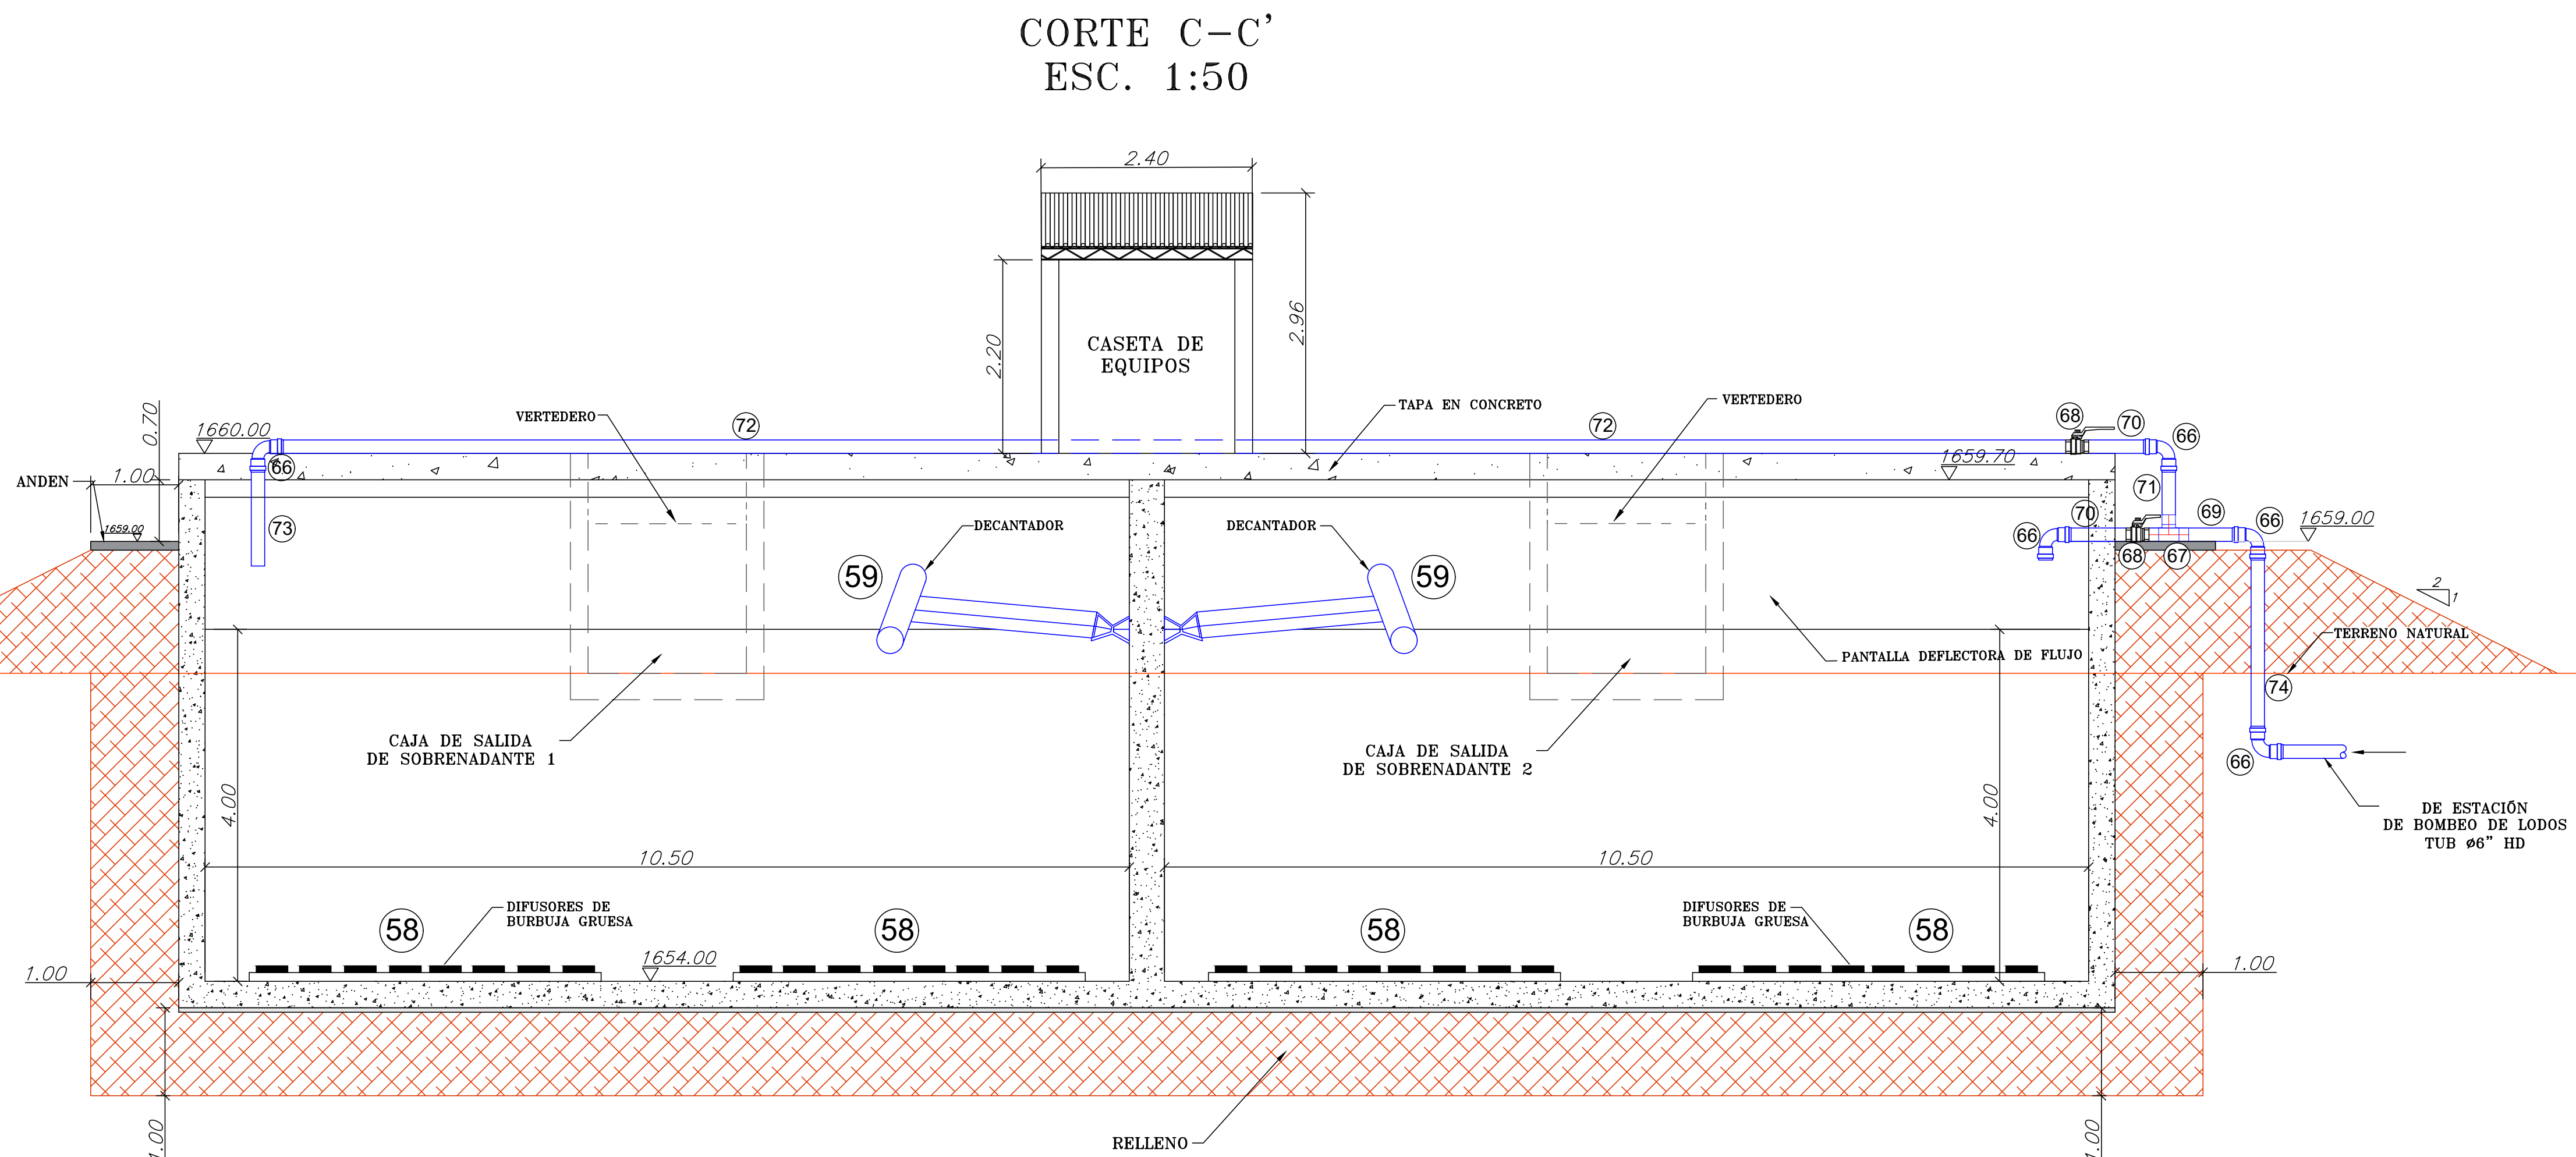

- NOTAS
1. Todas las dimensiones están dadas en metros (m) a menos que se indique lo contrario. Los espesores de muros y placas se encuentran definidos en los planos estructurales.
  2. Los diámetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se indique lo contrario.
  3. Ver conformación final de la etapa 1 en el plano GEN-8.
  4. El estudio de suelos fue elaborado por la firma CITEC LTDA, para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán. En el se encuentran las recomendaciones geotécnicas de cimentación de todas las estructuras.
  5. El levantamiento topográfico fue suministrado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.
  11. Ver especificaciones de rellenos y cimentaciones en el diseño estructural correspondiente.

FECHA	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE 2019	EMISIÓN INICIAL
MAYO 2020	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y CRC
OCTUBRE 2021	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE CRC