

## Localización

Henry G. Pinilla Rodríguez

M.P: CN205-48264

Vo. Bo.

Mat. No.

## Colaboradores

William Romero Rico

M.P: CN206-43660

Luis Carlos Moreno Ch.

### OBSERVACIONES

[illegible]



Nombre archivo

CDI-POLICARPA



# Contenido

## SISTEMA BMS

Fecha	Escala
04/07/2017	1:75
Plano No.	Versión
E 7/7	1

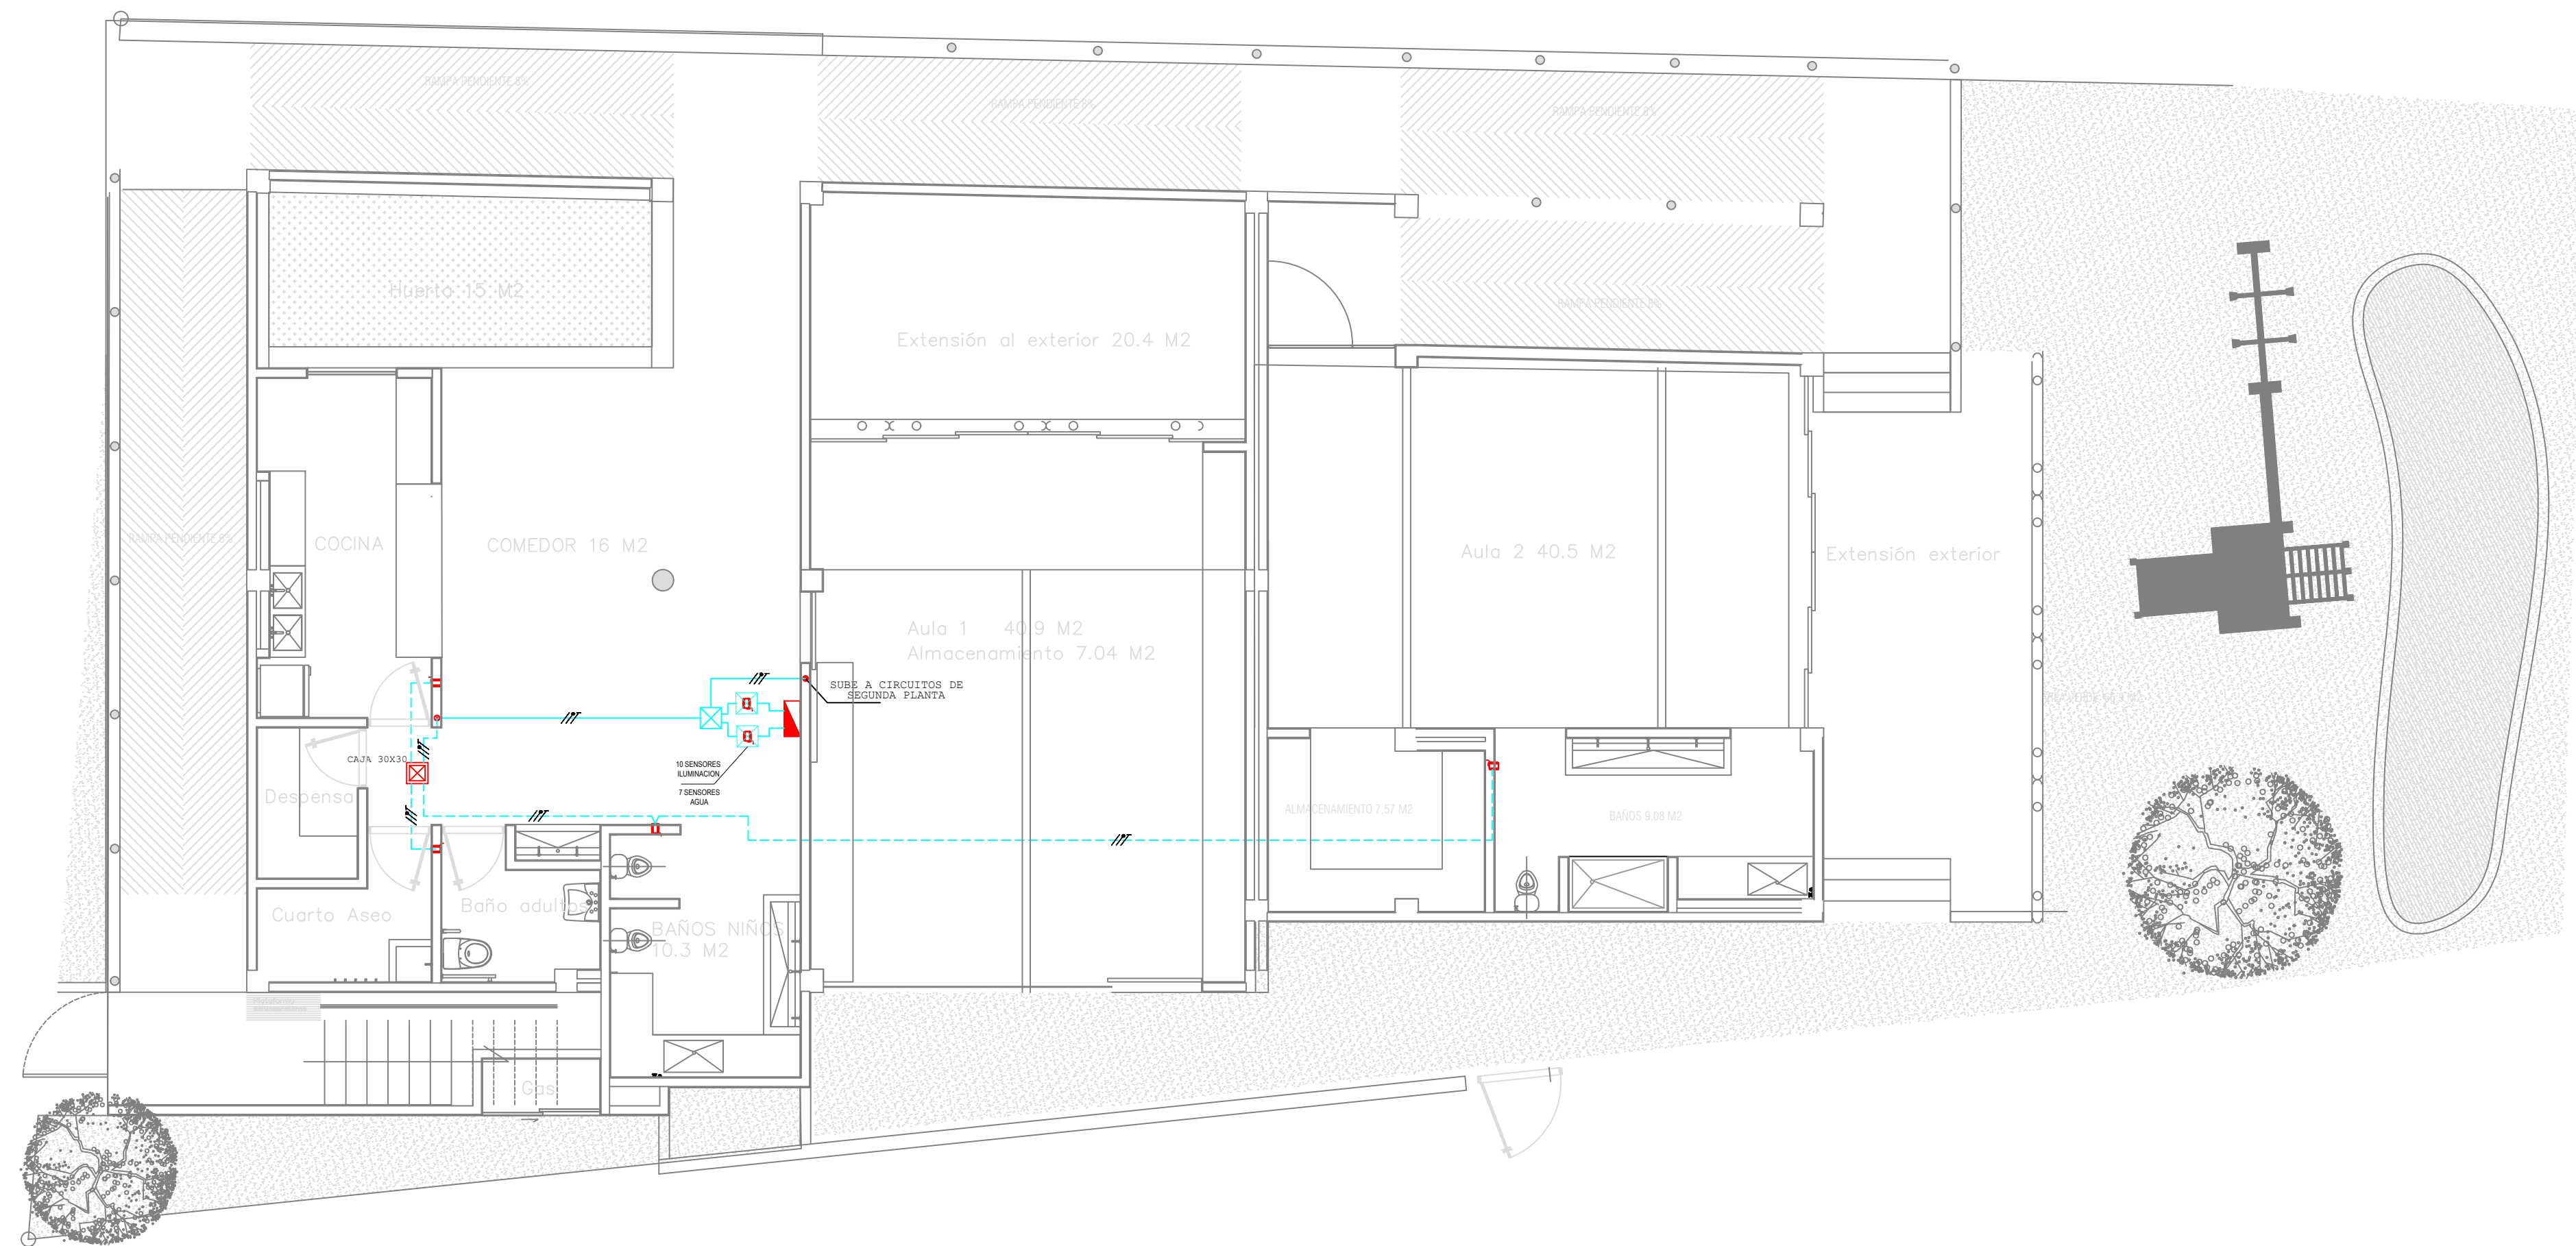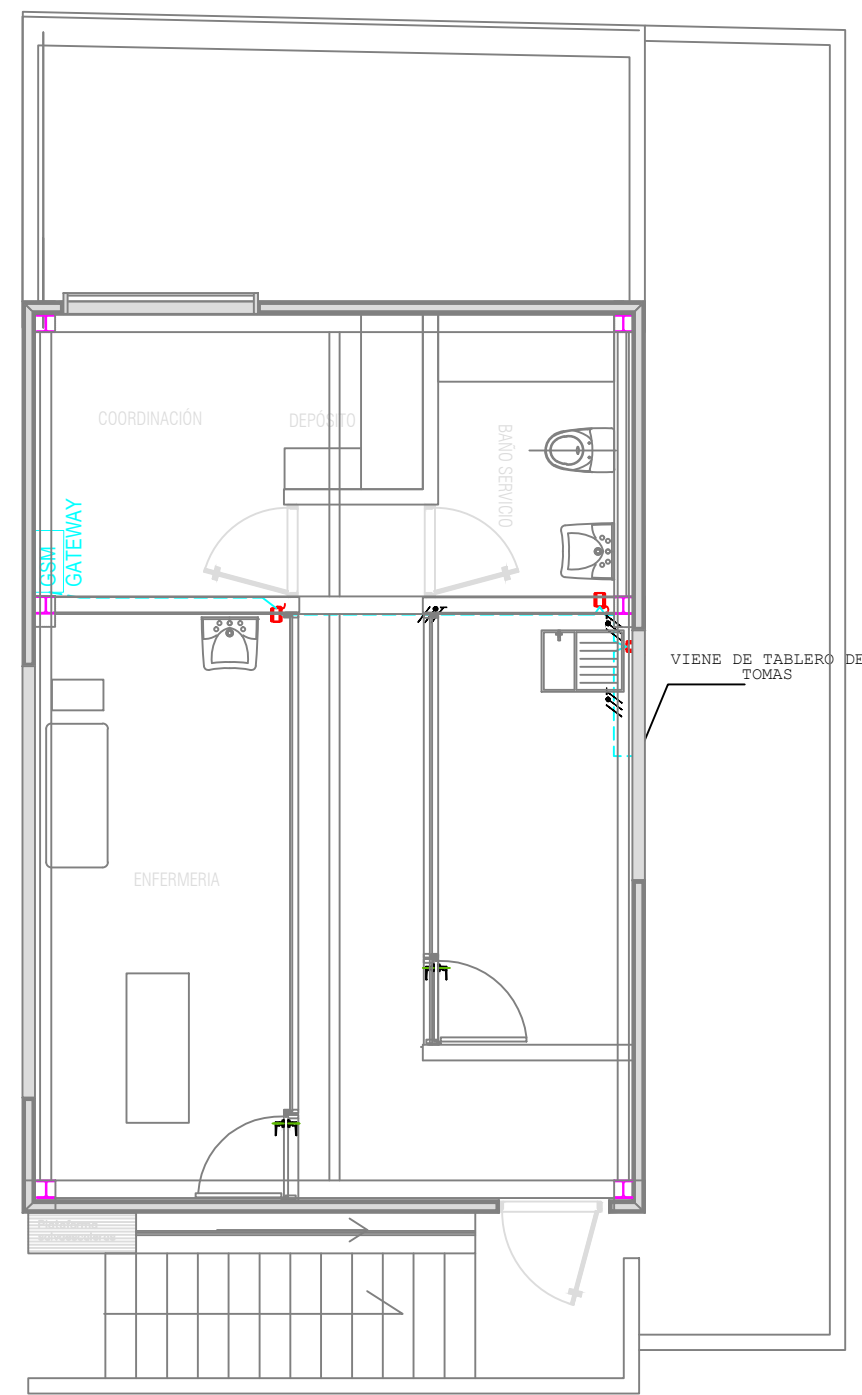

DETALLE CAJA 30x30

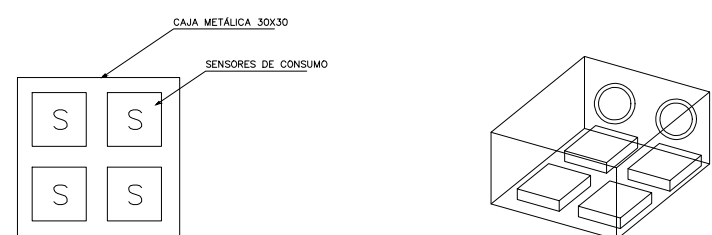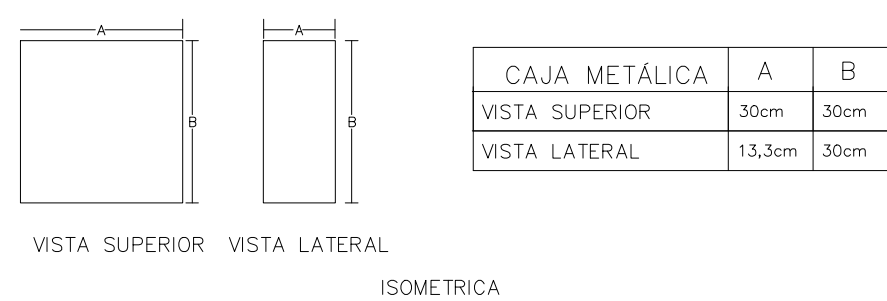

## CONVENCIONES

	TABLERO ELÉCTRICO
	CAJA 30X30 cm
	CAJA METÁLICA EN TECHO, 30X30 cm
	SENSOR DE CONSUMO
	GATEWAY
	TUBERÍA POR PISO
	TUBERÍA POR TECHO
	TUBERÍA QUE BAJA
	TUBERÍA QUE SUBE

## NOTAS GENERALES

DUCTO NO INDICADO ES DE 1/2" PVC EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

LAS DIMENSIONES DE LOS SENSORES CORRESPONDE A 10 cm DE ALTO, 10 cm DE ANCHO Y 4 cm DE PROFUNDIDAD. LA DISPOSICIÓN DE LAS CAJAS PUEDE VERSE EN EL DETALLE DEL PLANO.