



PROPIETARIO:
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

PROYECTO:
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL C.D.I.
160 NIÑOS CLIMA CALIDO

No. CONVENIO:
212011
LOCALIZACION:
TESALIA
DEP. HUILA

REVISIONES:

No.	FECHA	MODIFICACIONES	ELABORO
0	07 10 13	EMISION INICIAL	
1	08 12 13	NUUEVO PREDIO	
2	31 12 13	NUUEVO ACCESO	
3	08 01 14	PREDIO ORIGINAL	
4	30 10 15	ENTREGA DEL PROYECTO	PSA

CONVENCIONES:

OBSERVACIONES:

REALIZO - CONSULTORIA:
CONSORCIO PSA CONSULTORES

ING ALEXANDER GONZÁLEZ
MAT.CN205-38699 ACIEM

REVISO - INTERVENTORIA:
FABRICA INTERVENTORIA 2013

LUIS ENRIQUE JIMENEZ
CN20509849


CONTIENE:
ELEC-007
ILUMINACION EXTERIOR

ARCHIVO:
07-TESALIA ILUMINACION
EXTERIOR.dwg

FECHA:
OCTUBRE DEL 2015

ESCALA:
1 : 100

PLANO NO:
7 de 10

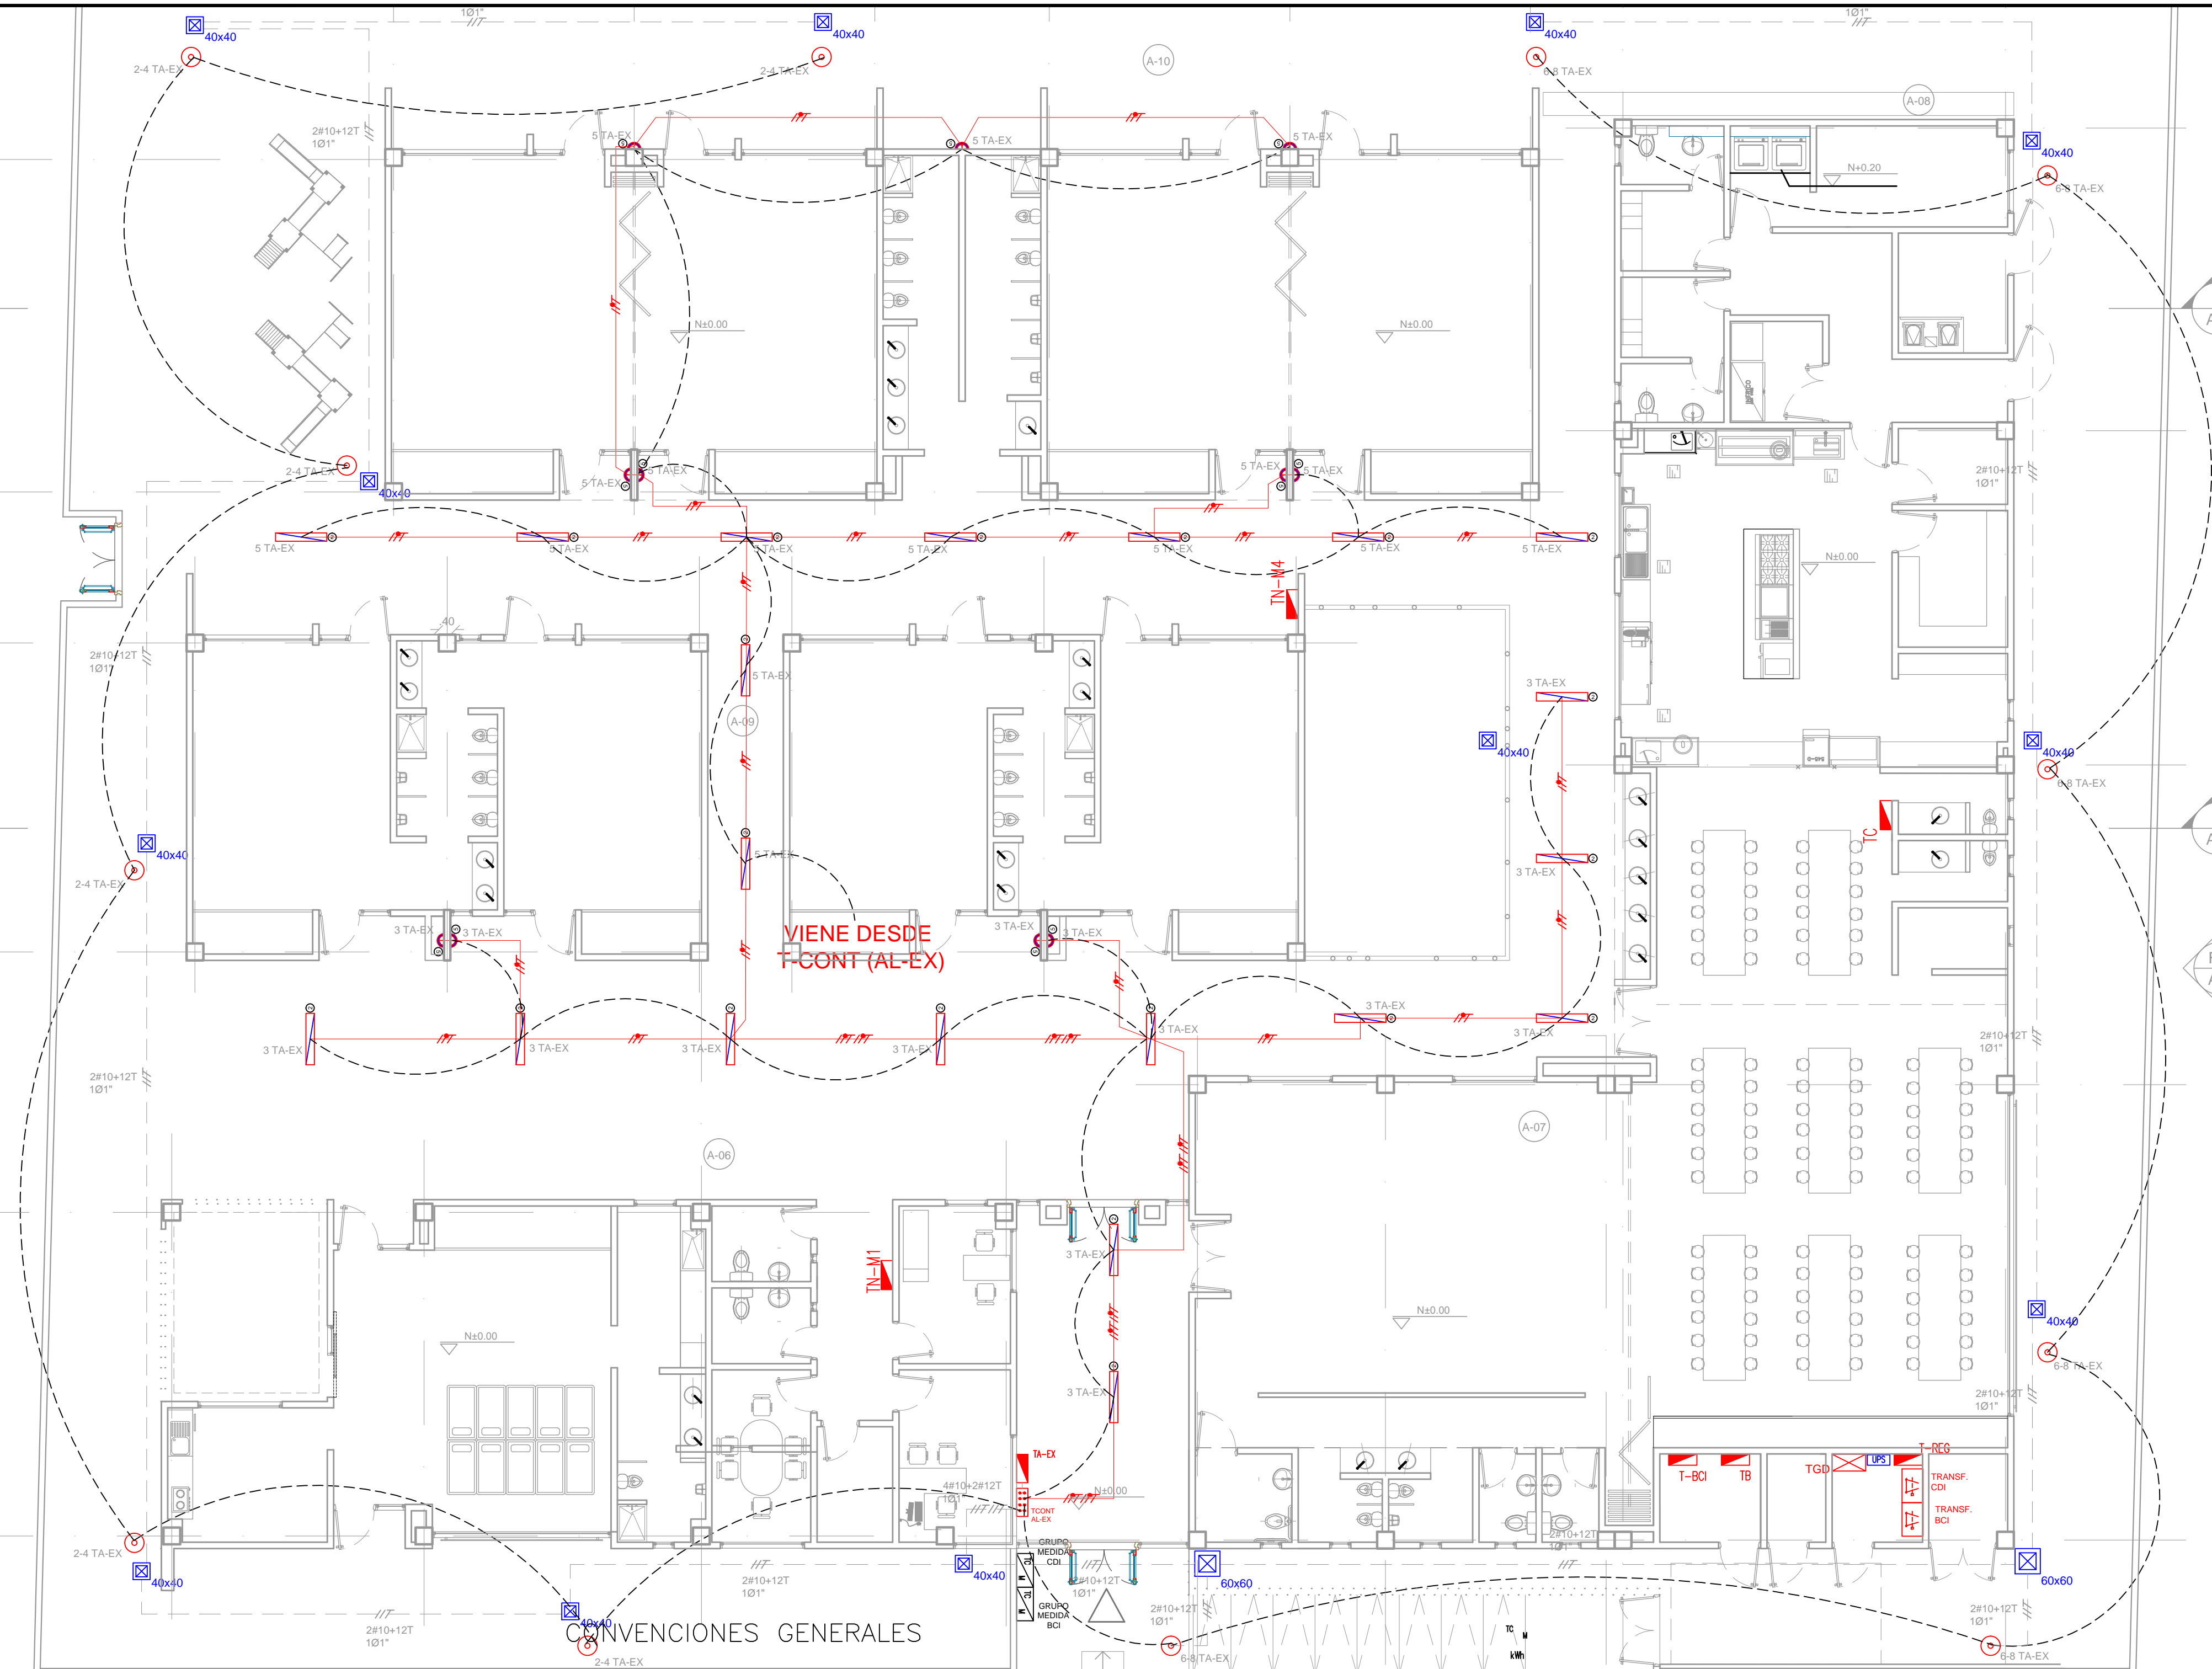

VIENE DESDE
T-CONT (AL-EX)

CONVENCIONES GENERALES

- LAMPARA LED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 31W

LAMPARA LED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 16W

MANTA LENS E13 600x600x INCRUSTAR 15.3W

SATURNO LG 155/180 LENS 1LED-CHIPCOB 23W

(TORTUGA) ITA 112 / 1T420 LD / BALASTO INTEGRADO

AVISO SALIDA ILTEC 2W

LAMPARA METAL HALIDE 400W-208V CERRADA

LAMPARA METAL HALIDE 250W-208V ABIERTA (IGLESIA-PISCINA)

LAMPARA TIPO A.P. 250W-208V SODIO TIPO LTP-VC ROYALPHA O SIMILAR CON POSTE EN CONCRETO 12Mts (Canchales Multiples).

LAMPARA EMERGENCIA TIPO MICKY MOUSE

KIO LED NW 5068 32 LED (SCHREDER) 73 W F.P. 0.9

SIRENA h= 30cms ABAJO DEL TECHO.

BOTON DE EMERGENCIA

DETECTOR DE HUMO

CAMARA TIPO MINIDOMO

SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR, h=10cms ABAJO DEL TECHO O MAXIMO 2.5mts DEL PISO.

SMI

SI

SA

SME

BP

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR CONMUTABLE

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

TUBERIA SISTEMA SEGURIDAD

SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR

SIRENA

SENSOR APERTURA

SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR

BARRERA PERIMETRAL

TOMA DOBLE MONOFASICA

TOMA REGULADA

TOMA GFCI

TOMA TRIFASICA

SALIDA T.V.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

SALIDA DATOS

SALIDA VOZ/DATOS

SALIDA VOZ

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOM.

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION

TABLERO DE CIRCUITOS

UPS

CAJA 0,6X0,6 m. ACOMETIDAS DE BAJA TENSION

CAJA PASO 0,8X0,8 m. ACOMETIDAS DE BAJA TENSION

CAJA DOBLE ACOMETIDAS DE MEDIA TENSION 2X1,5 m.

CAJA 0,4X0,4 m. MAMPOSTERIA ALUMBRADO ORNAMENTAL

PANEL CONTROL DE ALUMBRADO

PANEL CONTROL DE SEGURIDAD

TUBERIA

CARCAMO 30X20 cm. (ANCHO X PROFUNDO)

TUBERIA POR PISO

TUBERIA POR TECHO

TUBERIA SISTEMA REGULADO

TUBERIA SISTEMA COMPUTO-V/D

TUBERIA SISTEMA SONIDO

LINEA DE CONTROL ILUMINACION

TUBERIA NO ESPECIFICADA EN DIAMETRO DE 3/4"

TUBERIA POR PISO EN CONDUIT PVC

TUBERIA POR TECHO EN CONDUIT EMT

CONDUCTORES NO INDICADOS EN THEN No. 12 ANG.

TERRA NEUTRO FASE DEVUELTO (INTERRUPTOR)

OBSERVACIONES

TUBERIA NO ESPECIFICADA EN DIAMETRO DE 3/4"

TUBERIA POR PISO EN CONDUIT PVC

TUBERIA POR TECHO EN CONDUIT EMT

CONDUCTORES NO INDICADOS EN THEN No. 12 ANG.