



PROPIETARIO:
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

PROYECTO:
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL C.D.I.
160 NIÑOS CLIMA CALIDO

No. CONVENIO:
212011

LOCALIZACION:
TESALIA
DEP. HUILA

REVISIONES:			
No.	FECHA	MODIFICACIONES	ELABORO
0	07 10 13	EMISION INICIAL	
1	08 12 13	NUUEVO PREDIO	
2	31 12 13	NUUEVO ACCESO	
3	08 01 14	PREDIO ORIGINAL	
4	30 10 15	ENTREGA DEL PROYECTO	PSA

CONVENCIONES:

OBSERVACIONES:

REALIZO - CONSULTORIA:
CONSORCIO PSA CONSULTORES

ING ALEXANDER GONZÁLEZ
MAT.CN205-38699 ACIEM

REVISO - INTERVENTORIA:
FABRICA INTERVENTORIA 2013

LUIS ENRIQUE JIMENEZ
MAT.CN20509849


CONTIENE:
ELEC-008
VENTILACION

ARCHIVO:
08-TESALIA VENTILACION.dwg

FECHA:
OCTUBRE DEL 2015

ESCALA:
1 : 100

PLANO NO:
8 de 10

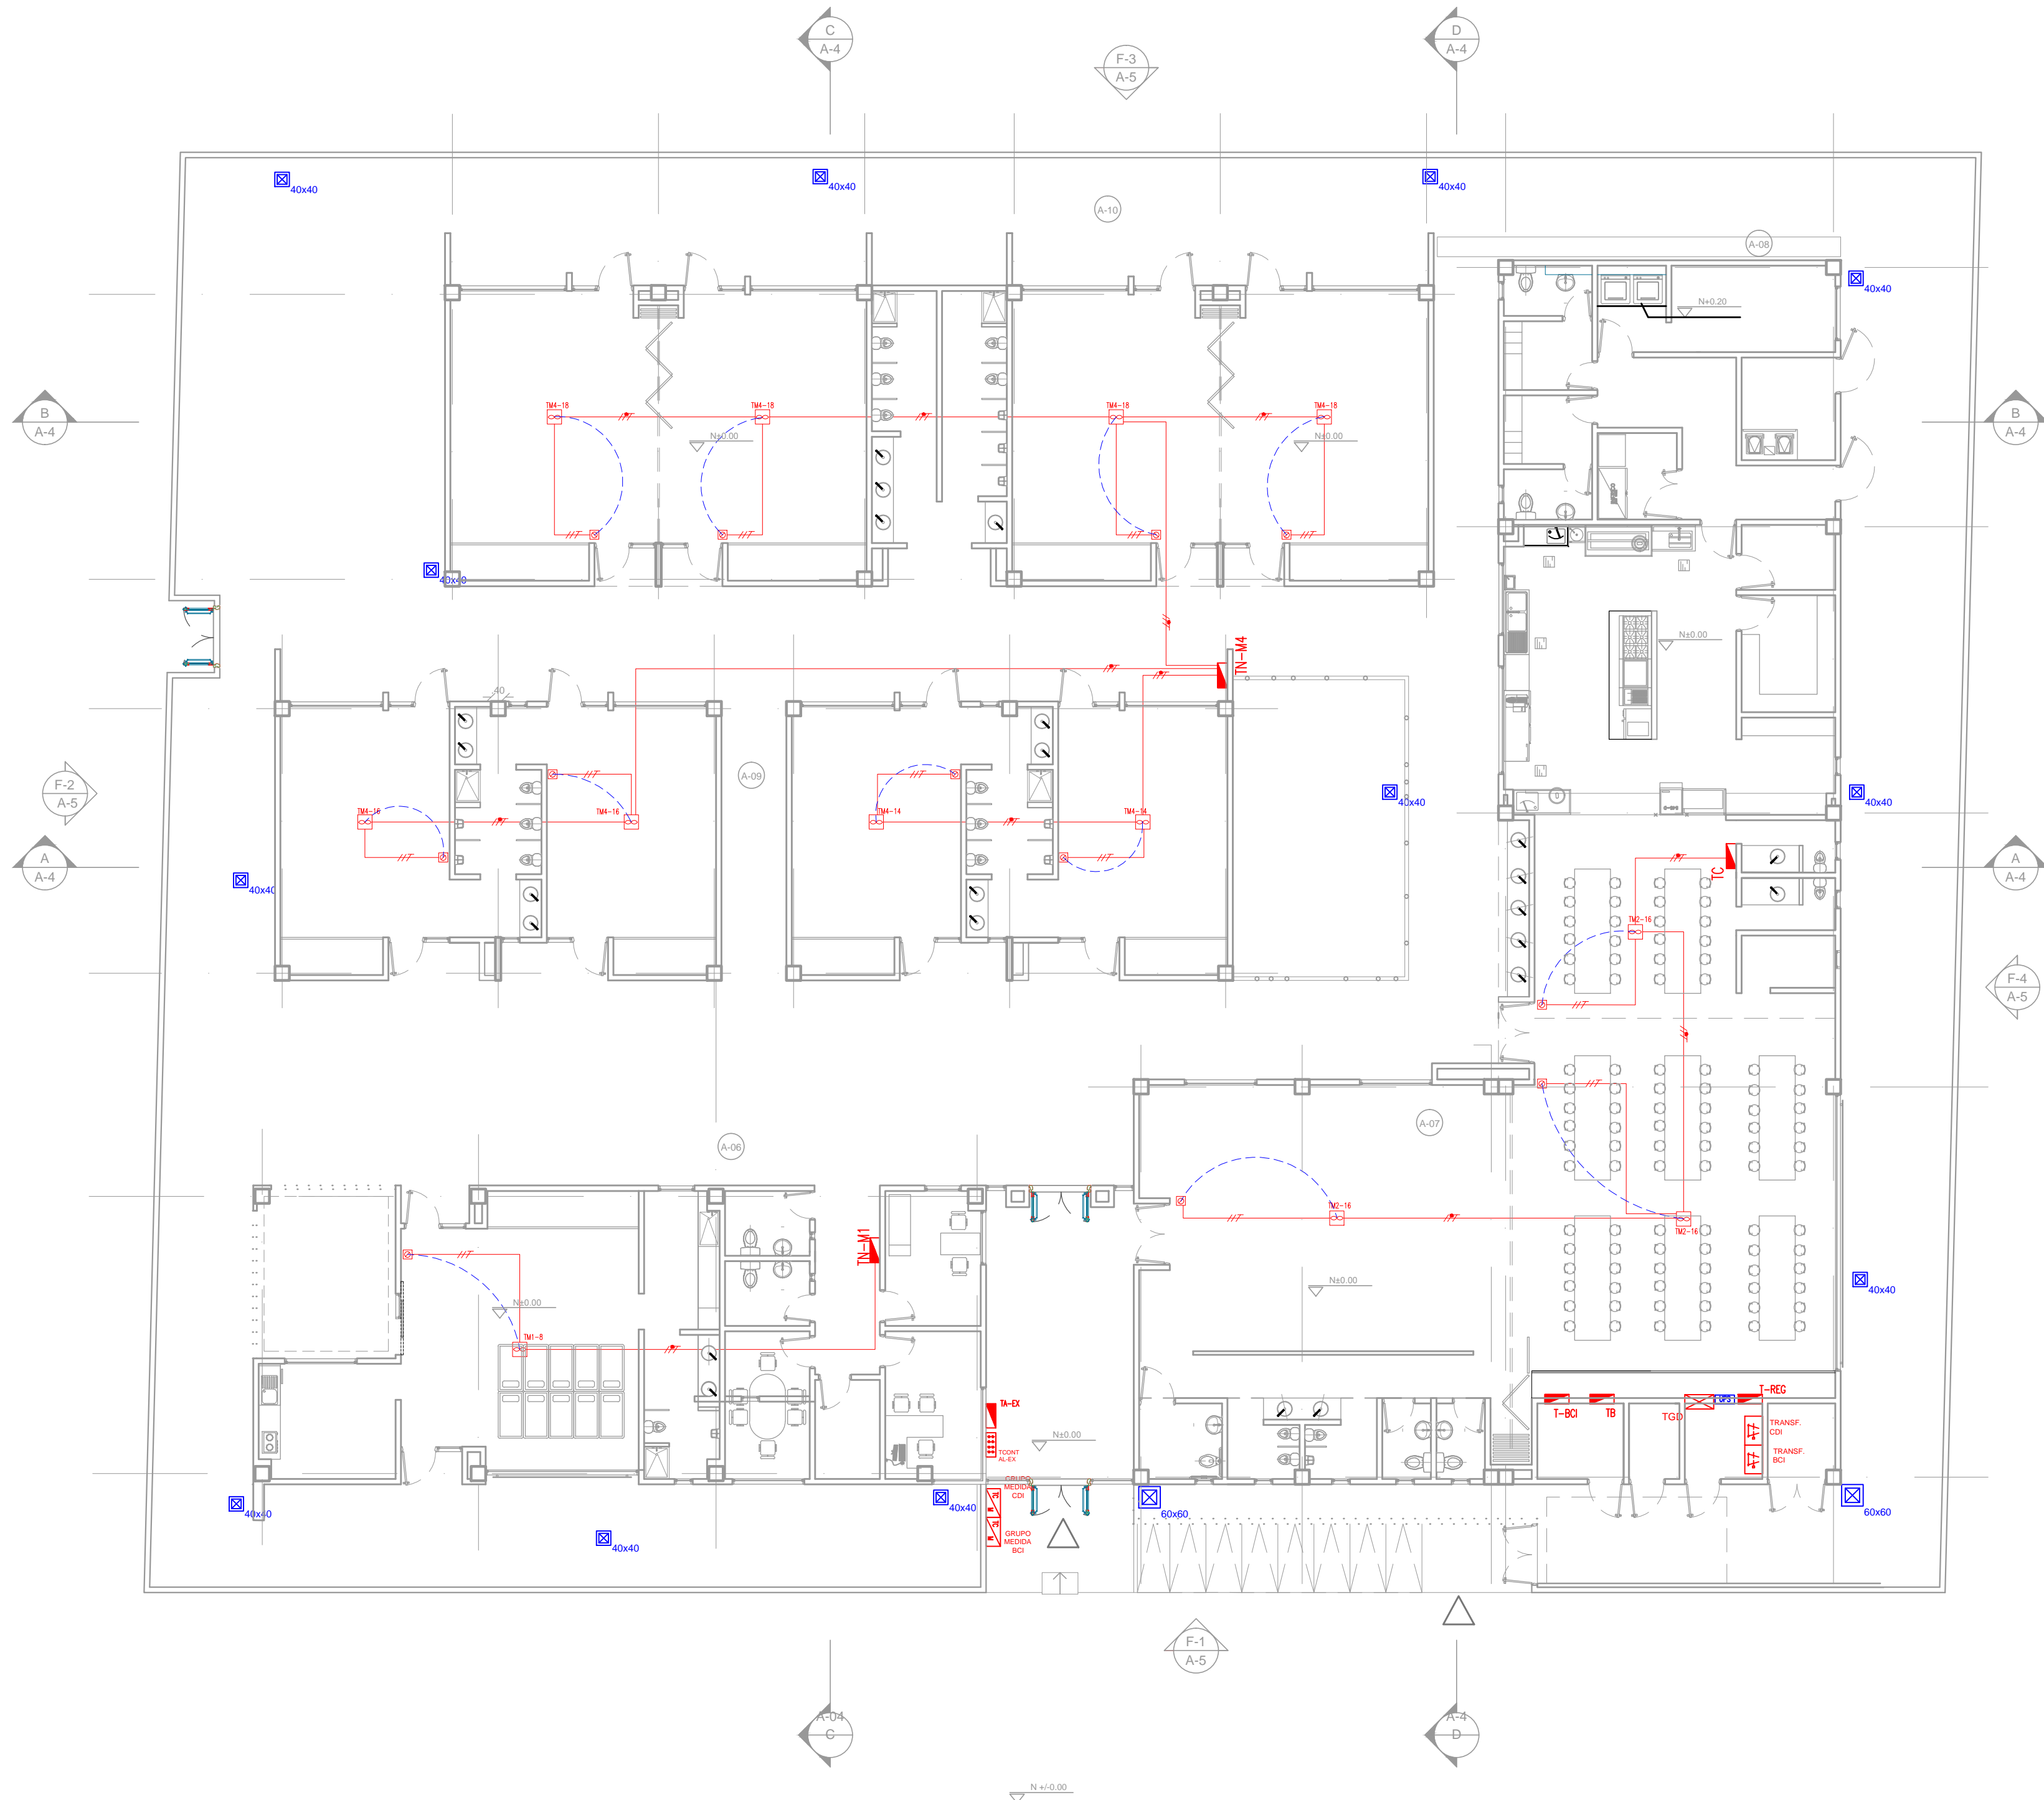

CONVENCIONES GENERALES

- LAMPARA LED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 31W
- LAMPARA LED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 16W
- MANTA LENS E13 600x600x INCRUSTAR 15.3W
- SATURNO LG 155/180 LENS 1LED-CHIPCOB 23W
- (TORTUGA) ITA 112 / 17420 LD / BALASTO INTEGRADO
- SAIDA AVISO SALIDA ILTEC 2W
- KIO LED NW 5068 32 LED (SCHREDER) 73 W F.P 0.9
- LAMPARA METAL HALIDE 400W-208V CERRADA
- LAMPARA METAL HALIDE 250W-208V ABIERTA (IGLESIA-PISCINA)
- LAMPARA TIPO A.P. 250W-208V SODIO TIPO LTP-VC ROYALPHA O SIMILAR CON POSTE EN CONCRETO 12Mts (Conchas Multiples).
- LAMPARA EMERGENCIA TIPO MICKY MOUSE
- CAMPANA TIMBRE

SIRENA h= 30cms ABAJO DEL TECHO.

BOTON DE EMERGENCIA

DETECTOR DE HUMO

CAMARA TIPO MINIDOMO

SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR, h=10cms ABAJO DEL TECHO O MAXIMO 2.5mts DEL PISO.

SENSOR APERTURA, CONSTA DE 2 PIEZAS; UNA FIJA SOBRE MARCO PUERTA Y UNA MOVIL, SE FIJA SOBRE LA HOJA DE LA PUERTA, DEBEN IR SOBRE EL COSTADO SUPERIOR AL EXTREMO OPUERTO DE LAS BISAGRAS DE LA PUERTA O PUERTA VENTANA.

TUBERIA SISTEMA SEGURIDAD

SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR
SIRENA
SENSOR APERTURA
SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR
BARRERA PERIMETRAL

INTERRUPTOR SENCILLO
INTERRUPTOR DOBLE
INTERRUPTOR CONMUTABLE
INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE
CONTROL GRADUABLE VENTILADOR

TOMA DOBLE MONOFASICA
TOMA REGULADA
TOMA GFCI
TOMA TRIFASICA
SALIDA T.V.

CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

SALIDA DATOS
SALIDA VOZ/DATOS
SALIDA VOZ
SALIDA SONIDO
VENTILADOR DE TECHO 100 W.

GRUPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA EN BT
CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO EN BT
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOM.
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION
TABLERO DE CIRCUITOS
UPS

CAJA 0,7x0,7 m. NORMA RS3-001 EPM
CAMARA 1,365X0,96 m. NORMA RS3-005 EPM
CAJA 0,4x0,4 m. MAMPOSTERIA ALUMBRADO ORNAMENTAL
CAJA MAMPOSTERIA 30x30

PANEL CONTROL DE ALUMBRADO
PANEL CONTROL DE SEGURIDAD
BANDEJA 30x8 CON DIVISION Y TAPA INFERIOR.
TUBERIA
TUBERIA POR PISO
TUBERIA POR TECHO
TUBERIA SISTEMA REGULADO
TUBERIA SISTEMA COMPUTO-V/D
TUBERIA SISTEMA SONIDO
TUBERIA SISTEMA TELEVISION
LINEA DE CONTROL VENTILACION

OBSERVACIONES
TUBERIA NO ESPECIFICADA EN DIAMETRO DE 3/4"
TUBERIA DE SONIDO, TV DIAMETRO DE 3/4"
TUBERIA DE V/D NO ESP. EN DIAMETRO DE 3/4"
EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES ES THHN SE COLOCARA PARA CADA CIRCUITO UN NEUTRO
LOS TABLEROS TENDRAN PUERTA Y CHAPA

TERRA
NEUTRO
FASE
DEVUELTO (INTERRUPTOR)