


LISTADO DE EQUIPOS

- Grupo de medida en BT CDI Norma Cedenar S.A.
- Grupo de medida en BT Equipo contra incendio Norma Cedenar S.A.
- Transferencia automática por contactores CDI
- Planta de emergencia 75 kVA efectivos en Potosí 208-120 V, 60 Hz
- Transferencia automática por contactores BCI
- Tablero general de distribución en BT TGD
- Protección inicial en BT Equipo contra incendio

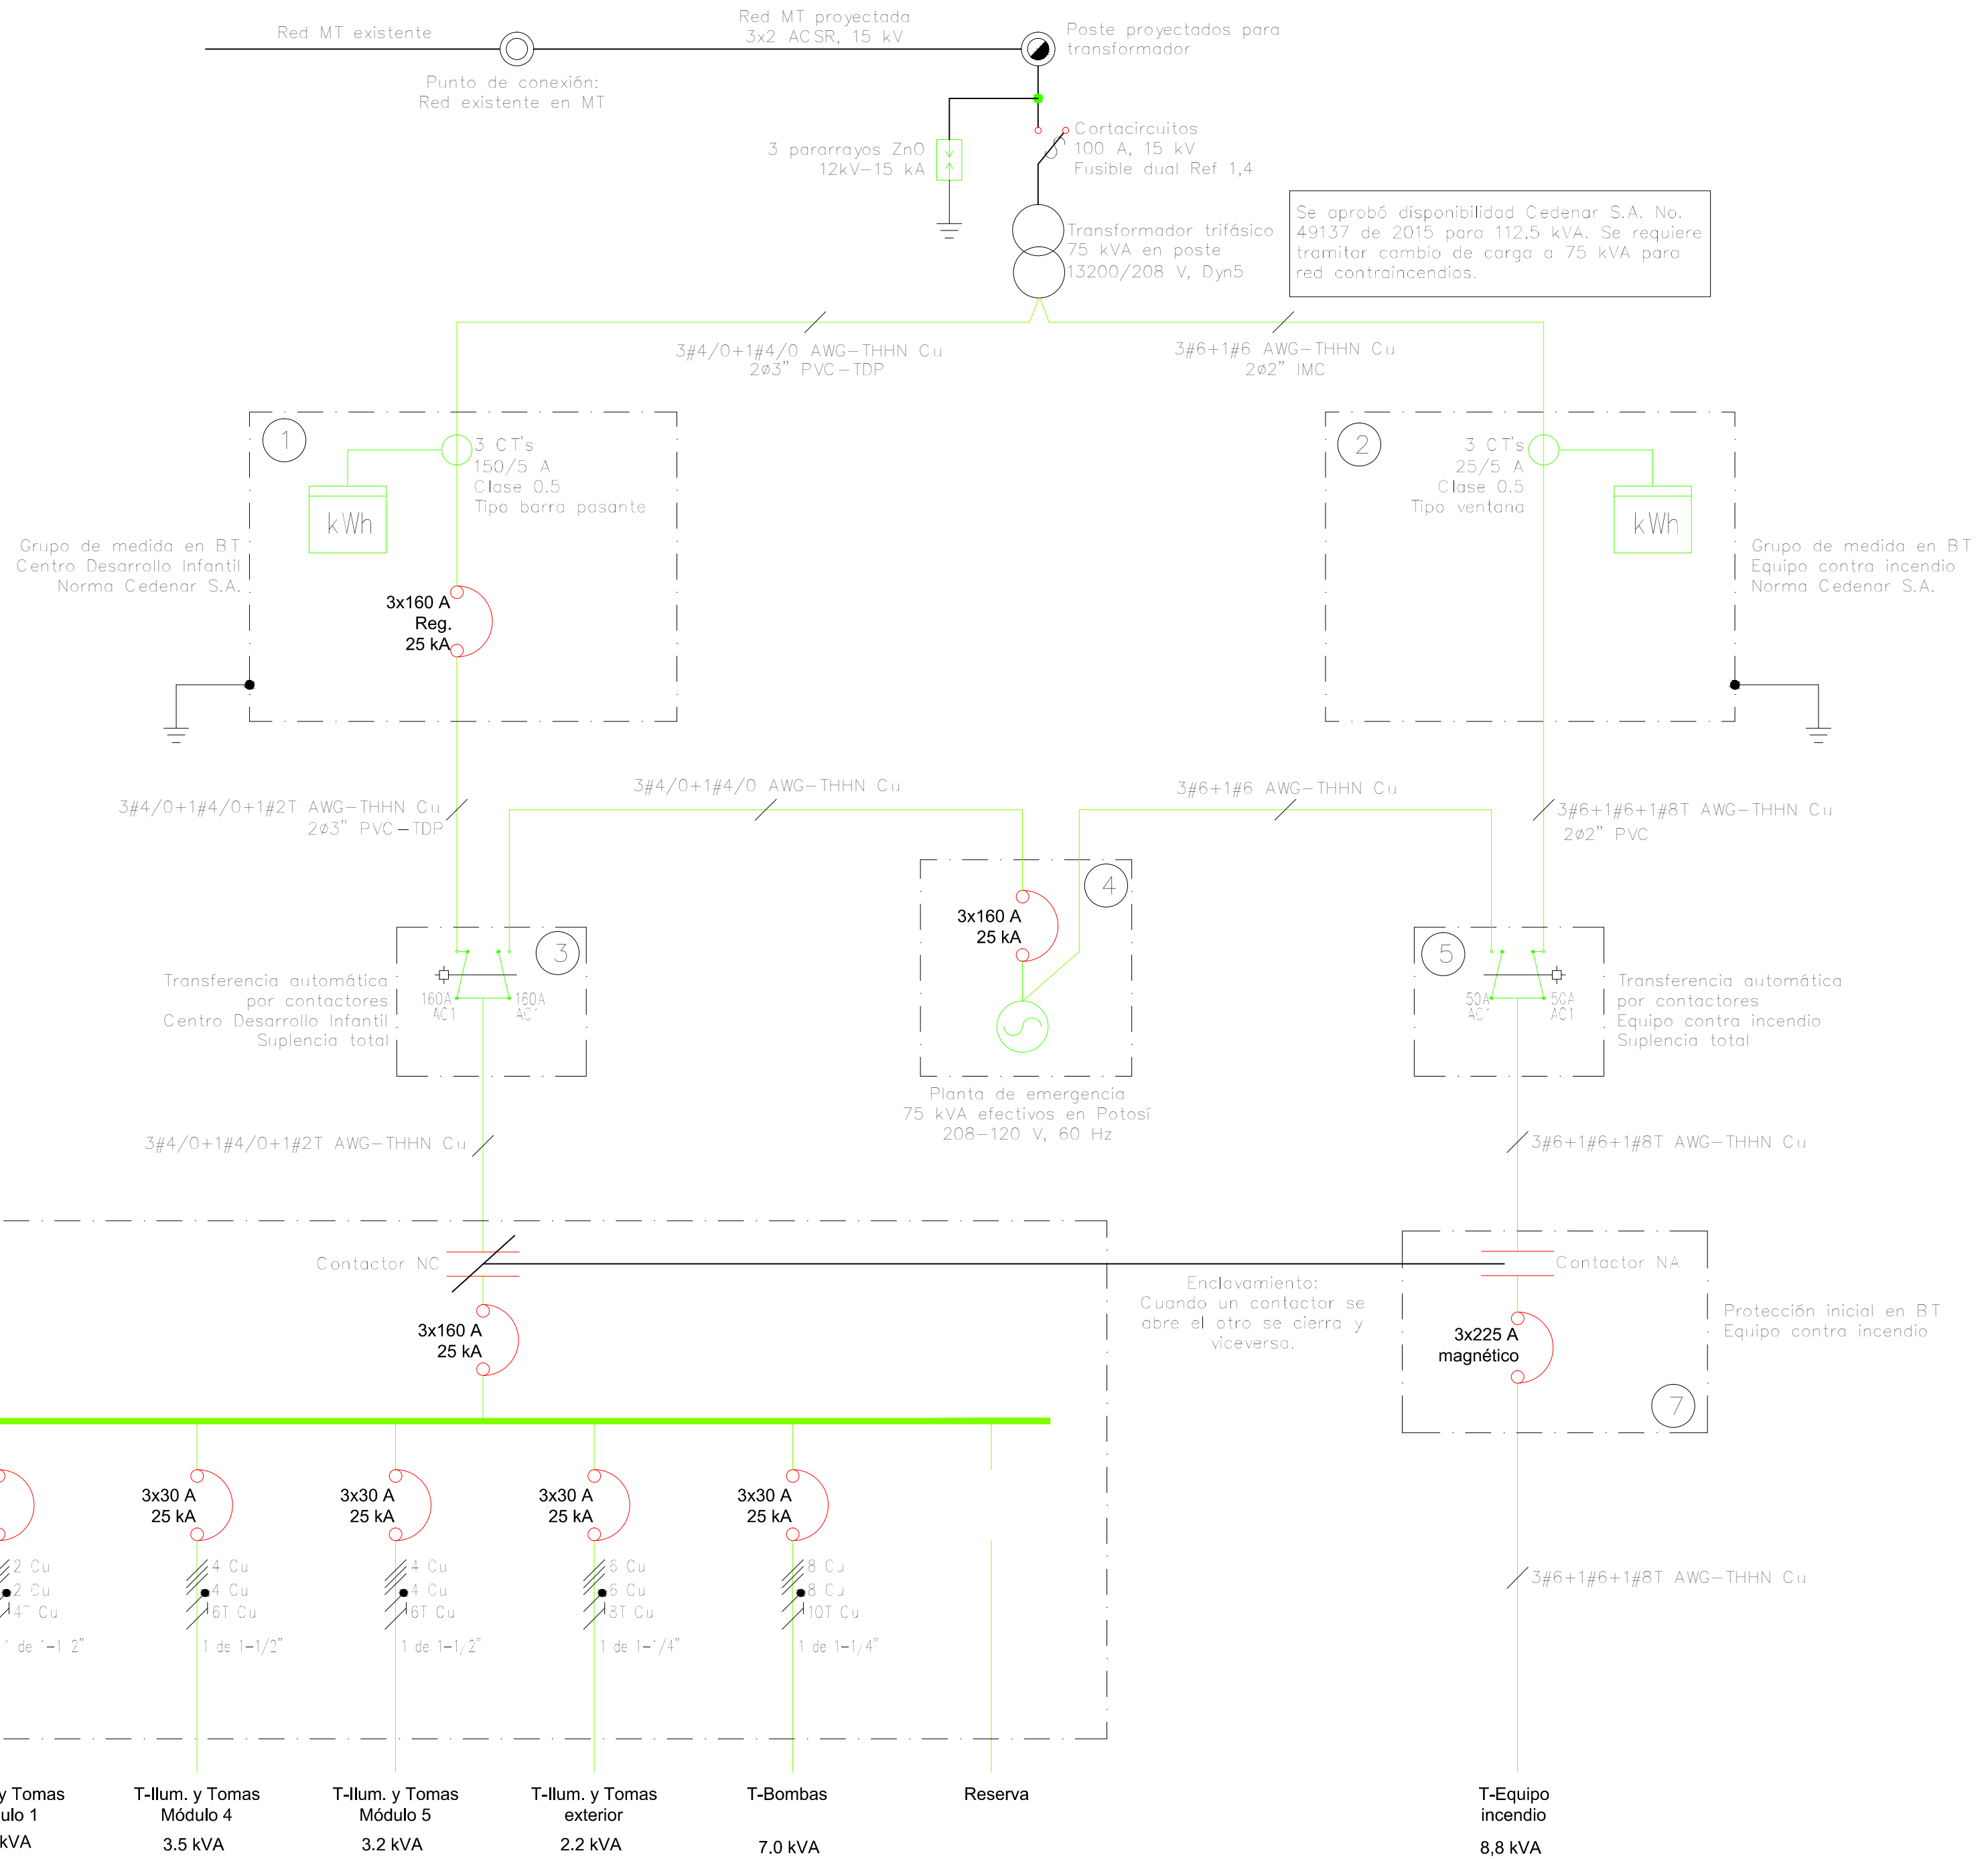

CONVENCIONES GENERALES

PLANO No. 11 de 01



PROPIETARIO:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PROYECTO:
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I. 160 NIÑOS CLIMA FRIO

No. CONVENIO:
212011

LOCALIZACION:
POTOSI DEP. DE NARIÑO

No.	FECHA	MODIFICACIONES	ELABORO
0	07 10 13	EMISION INICIAL	PSA
1	08 12 13	NUEVO PREDIO	
2	31 12 13	NUEVO ACCESO	
3	08 01 14	PREDIO ORIGINAL	
4	06 11 15	ENTREGA FINAL	PSA

CONVENCIONES:

OBSERVACIONES:

REALIZO - CONSULTORIA:
CONSORCIO PSA CONSULTORES

ING. ALEXANDER GONZÁLEZ
MAT. CN 205-38699 ACIEM

REVISO - INTERVENTORIA:
CONSORCIO FABRICA FONADE 2013

LUIS ENRIQUE JIMENEZ
MP. CN 20509849

CONTIENE:
ELEC-010
DIAGRAMA UNIFILAR

ARCHIVO:
11-POTOSI DIAGRAMA UNIFILAR.dwg

FECHA:
6 DE NOVIEMBRE DE 2015

ESCALA:
SIN ESC.

PLANO No:
10 de 11