

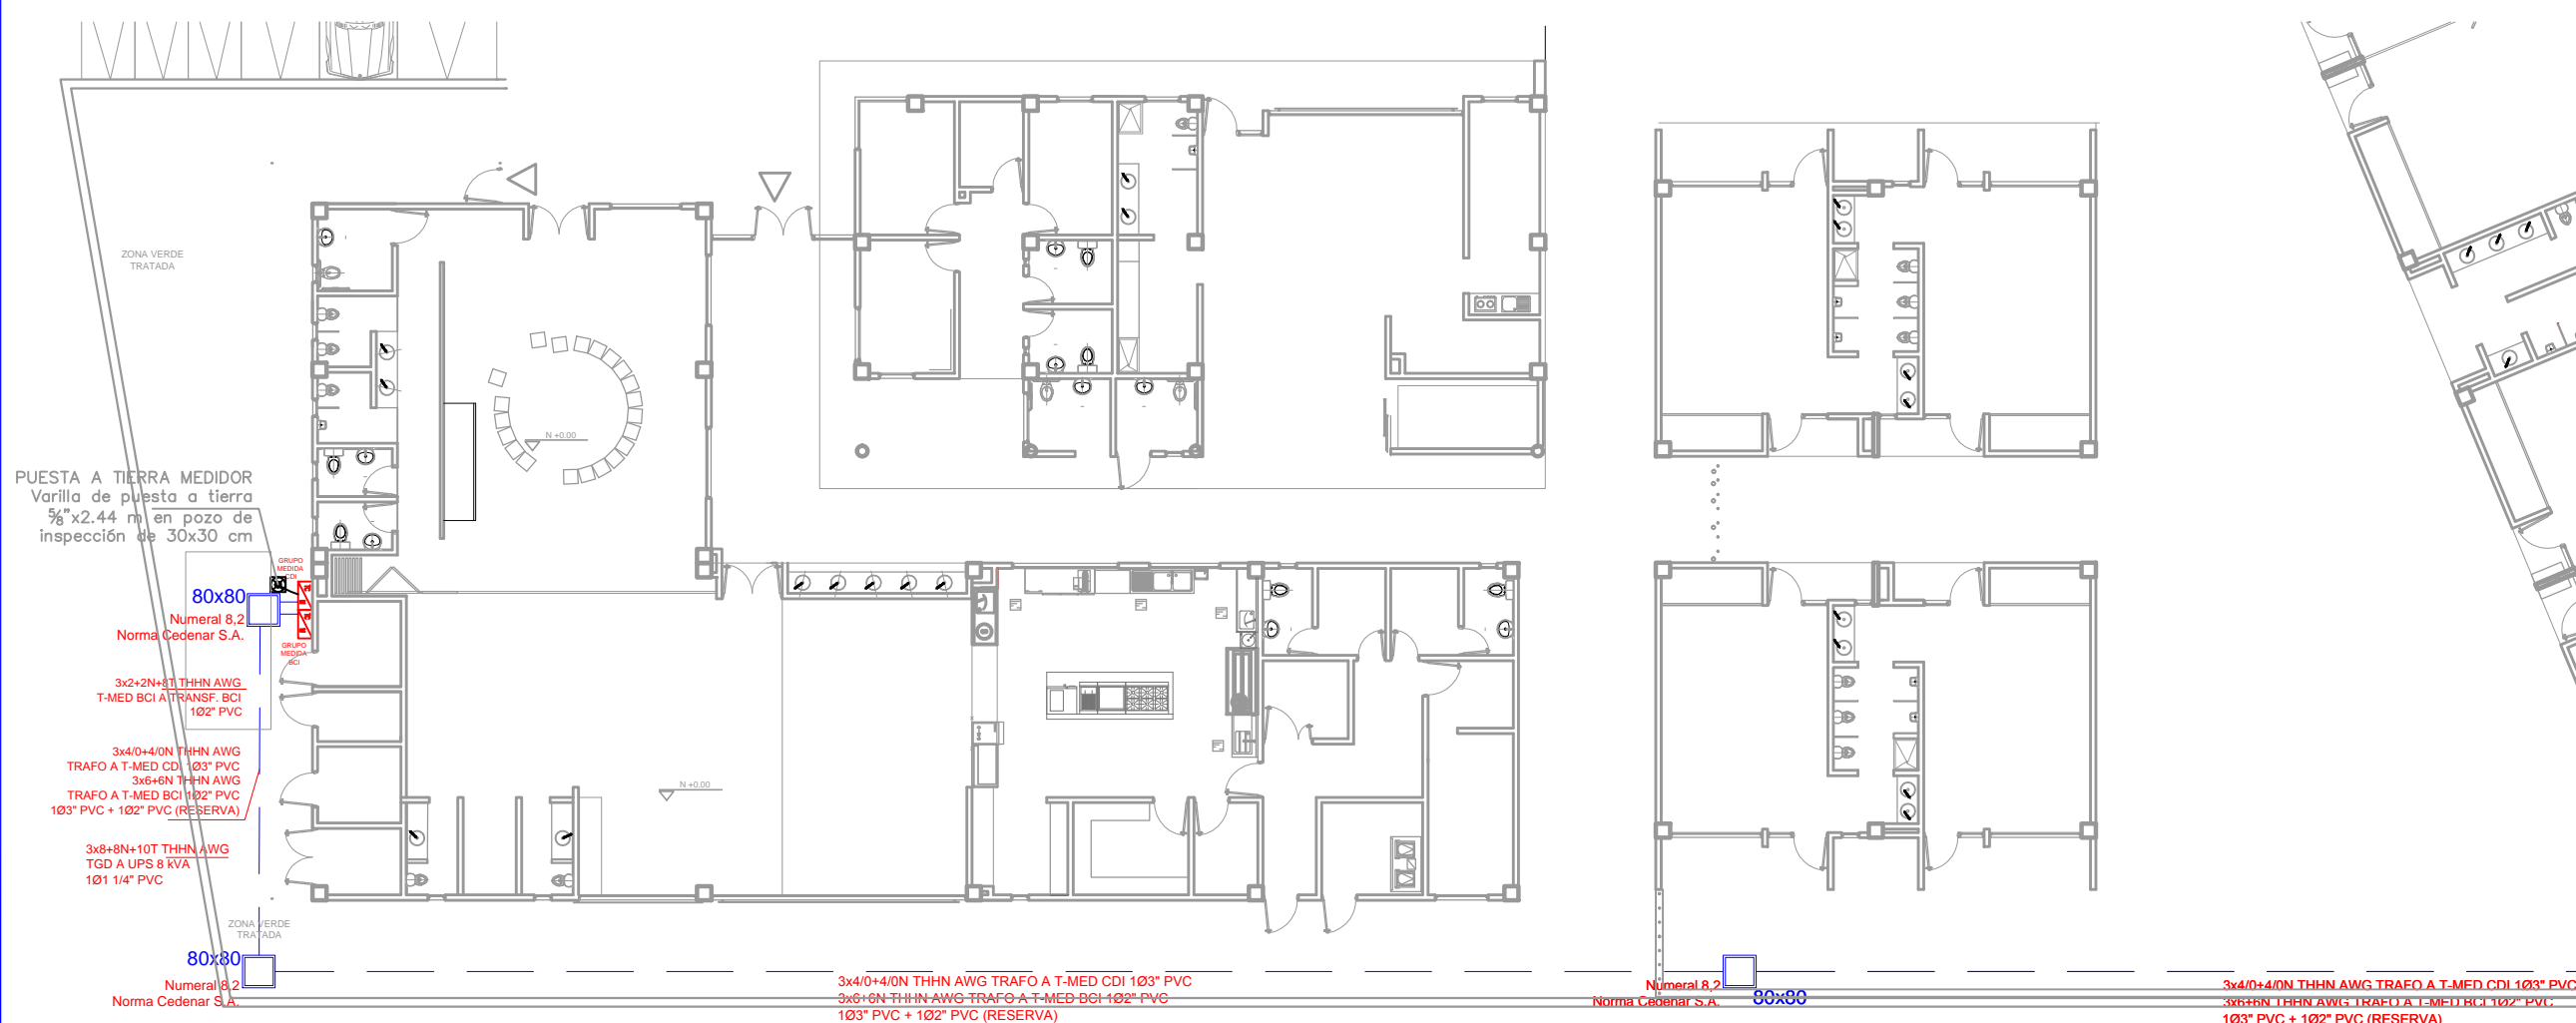
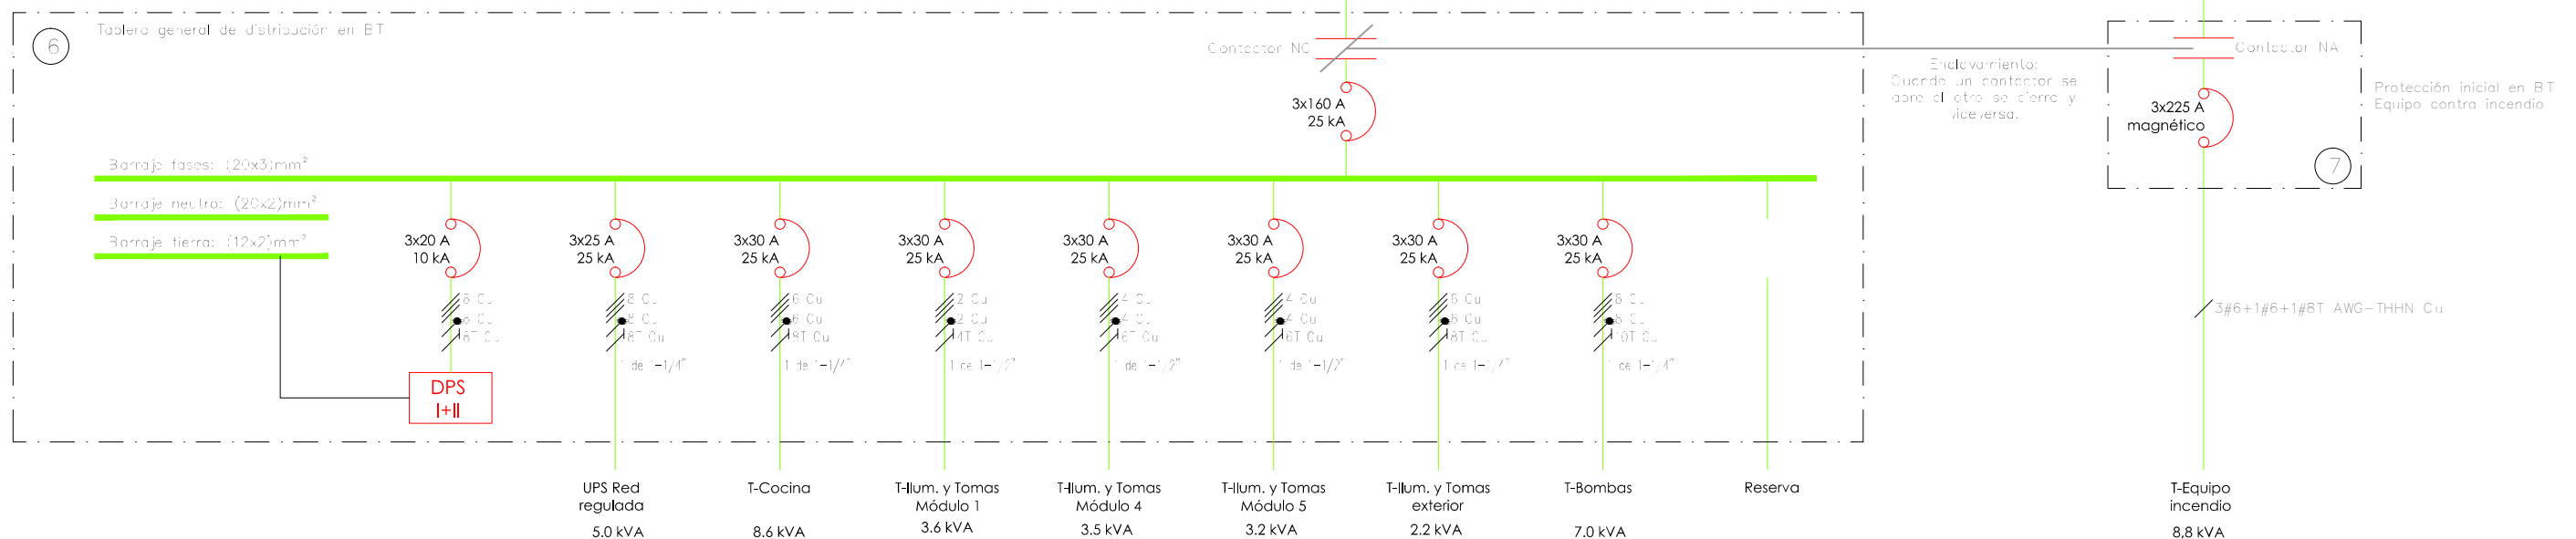
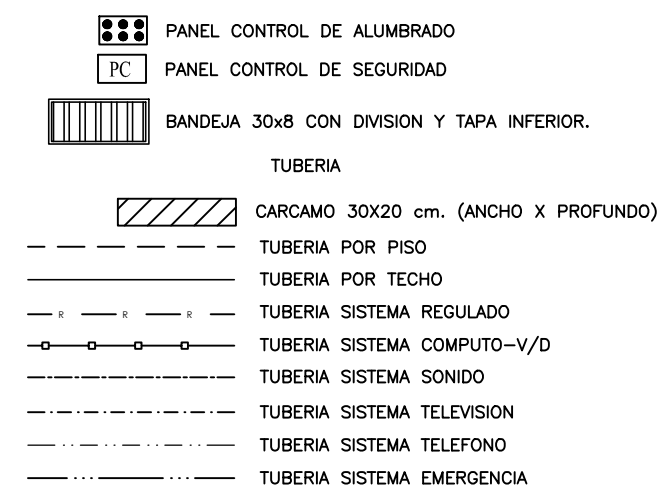
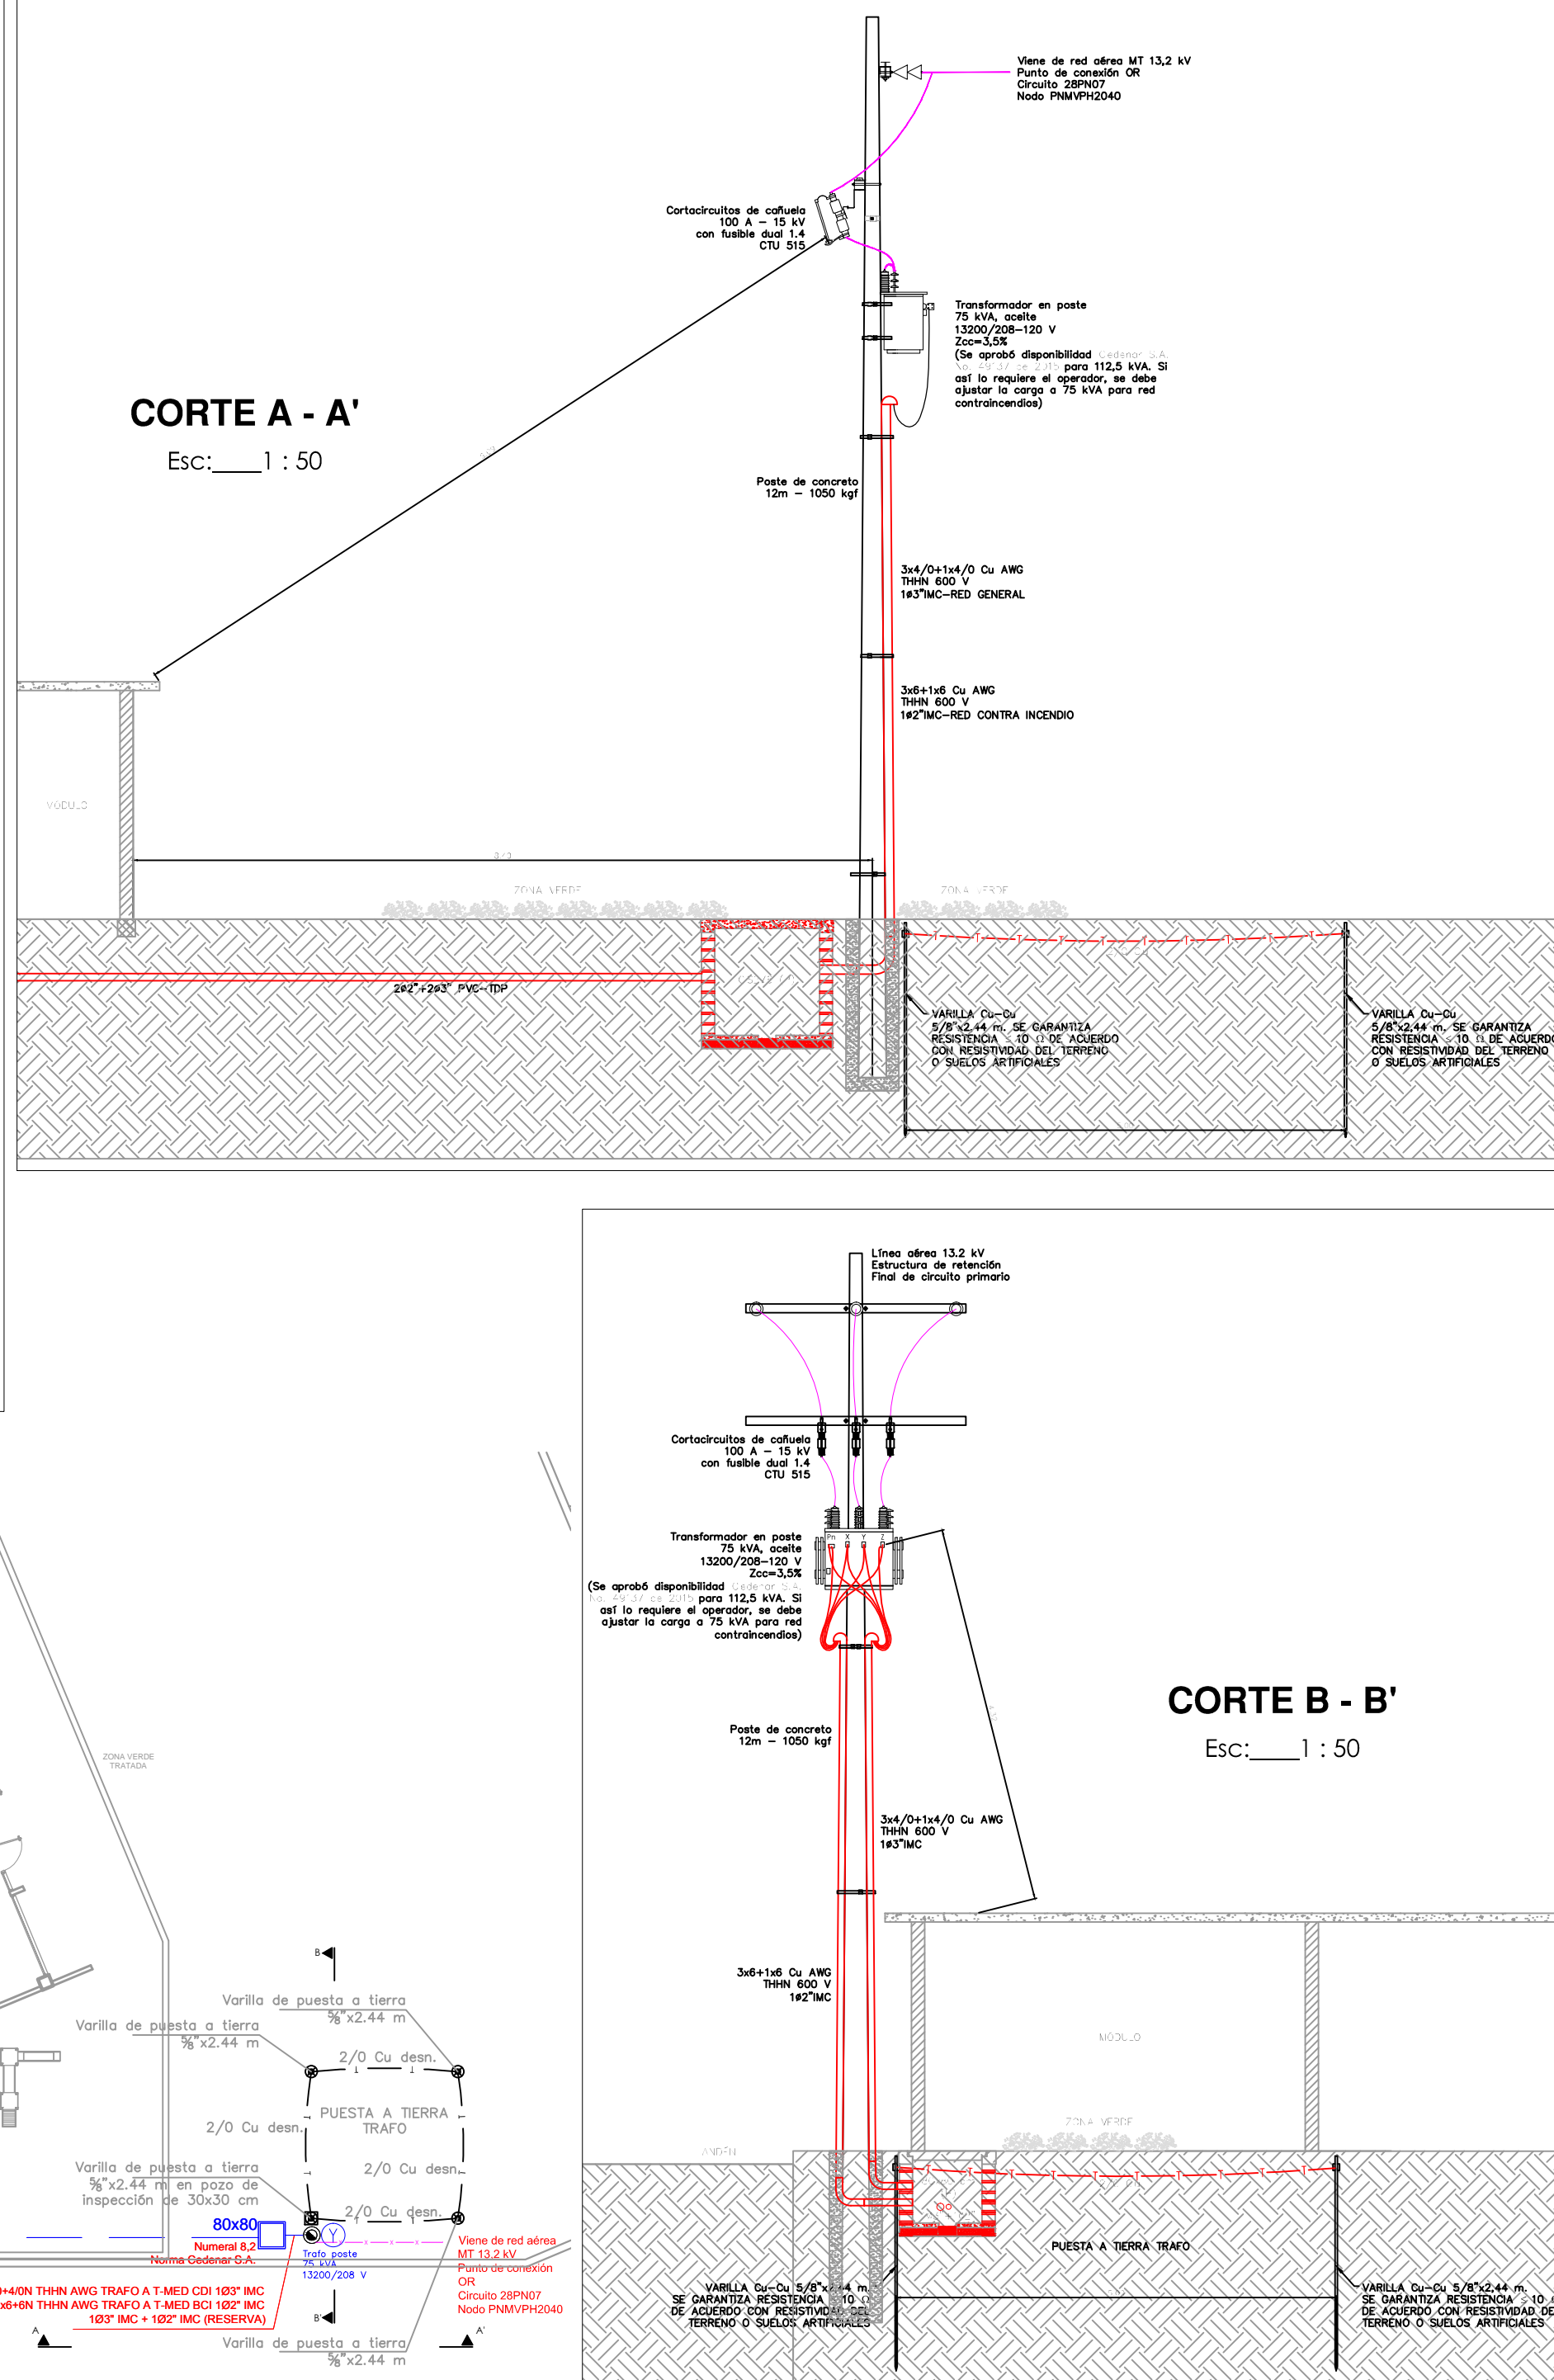
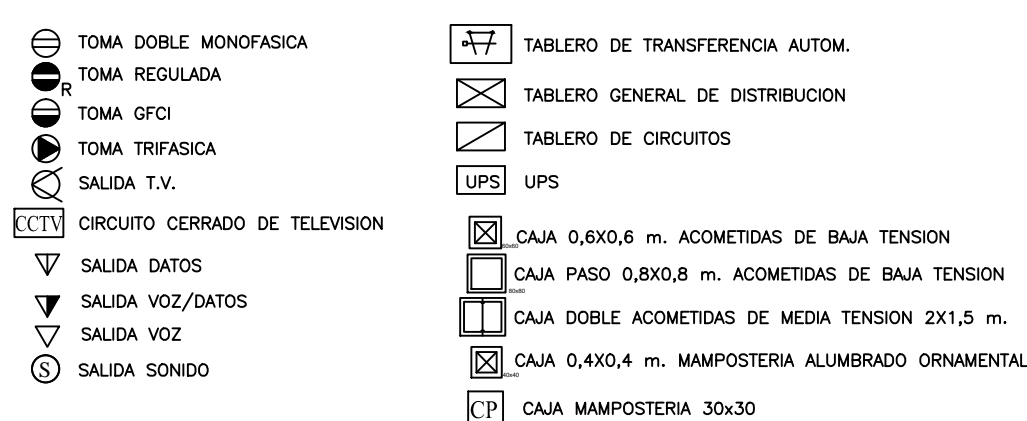


- ① Grupo de medida en BT CDI Norma Cedenar S.A.
- ② Grupo de medida en BT Equipo contra incendio Norma Cedenar S.A.
- ③ Transferencia automática por contactores CDI
- ④ Planta de emergencia 75 kVA efectivos en Potosí 208-120 V, 60 Hz
- ⑤ Transferencia automática por contactores BCI
- ⑥ Tablero general de distribución en BT TGD
- ⑦ Protección inicial en BT Equipo contra incendio

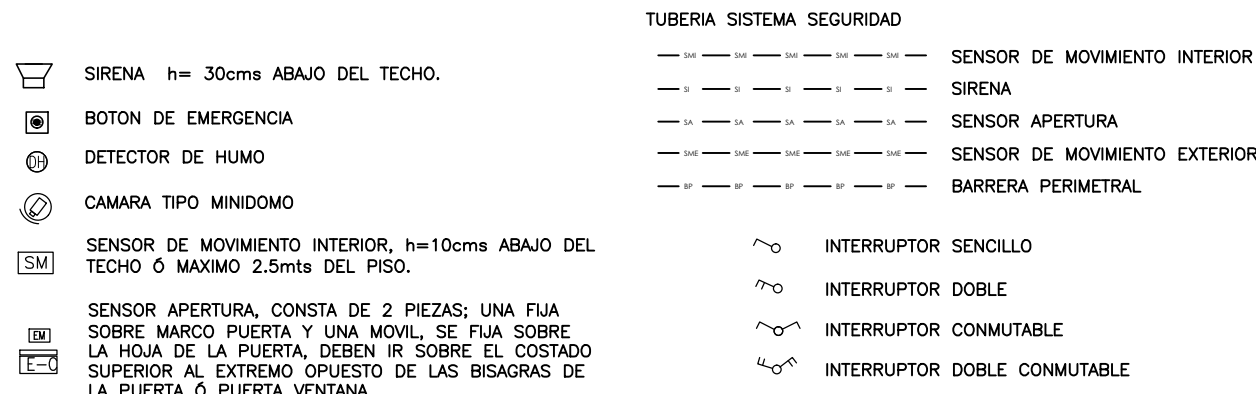

Esc: 1 : 150

## CONVENCIONES GENERALES

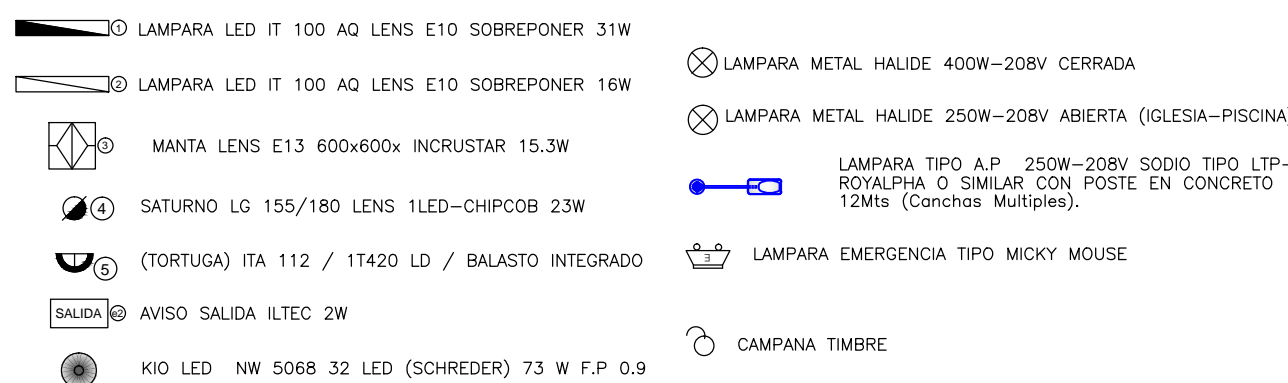

TIERRA  
NEUTRO  
FASE  
DEVIUETO (INTERRUPTOR)