



Ref. 023901 - 3000

04-2014 V1

**MANTA LENS**

Nombre del producto  
Comercial con difusor

**E13**

Código de difusor  
Tipo lámina

**605x605x70**

Dimensiones (mm)  
Largo x Ancho x Alto

**INCRUSTAR**

Instalación  
Incrustar

**2LED-LINE2R 15.3W**

Fuente luminosa  
Cantidad Tipo Potencia



Imagen

**Usos y aplicaciones:** Luminaria utilizada en espacios de oficina, centros educativos locales comerciales y en general áreas abiertas.

**Carcasa:** Fabricada en chapa de acero CR MSG. según RETILAP.

**Instalación:** Incrustar en retícula.


**Conjunto óptico:** Extrusión de acrílico opalizado, alta transmisión y filtro UV.

**Fuente luminosa:** 2PCB LED 2' (2150 lm C/U).

**Driver:** Electrónico 36w . Dimerizable 0-10V.

**Voltaje de operación:** 120 a 277 voltios.

**Acabado:** pintura en polvo curada al horno.

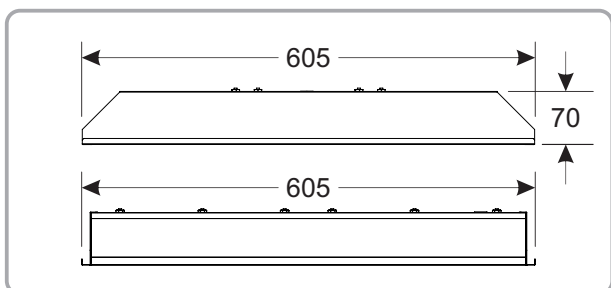

Dimensiones (mm).

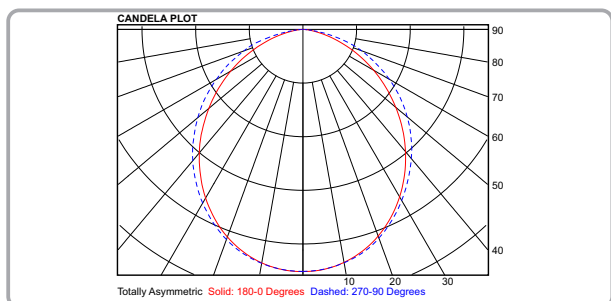


Diagrama polar: Gráfica que representa en coordenadas polares la distribución de las intensidades luminosas.



\*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso consulte a su asesor la disponibilidad.

**www. iltec.com.co**  
iltec@iltec.co / PBX: 57 (2) 884 55 55  
Santiago de Cali, Colombia



Ref. 023901 - 3000

MANTA LENS

E13

605x605x70

INCRUSTAR

2LED-LINE2R 15.3W




## ADVERTENCIA

Lea con atención este instructivo antes de iniciar la instalación.


La instalación, mantenimiento, reparación y reemplazo de los componentes para este producto debe ser realizada **previa interrupción del circuito eléctrico** por personal calificado, de acuerdo a las normas de seguridad vigente.



Al manipular las tarjetas LED (PCB), tenga cuidado y **NO TOCAR** directamente el chip, ya que una descarga electrostática podría causar daños irreparables en la fuente LED.

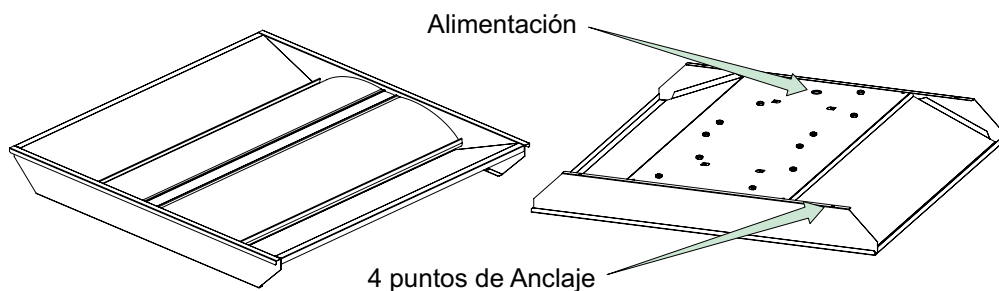


### 1 ALISTAMIENTO PARA INSTALACIÓN

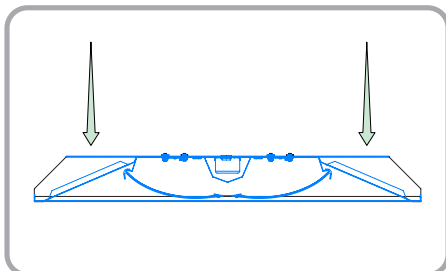


Identificar las cuatro perforaciones para anclaje.

### 2 ANCLAJE

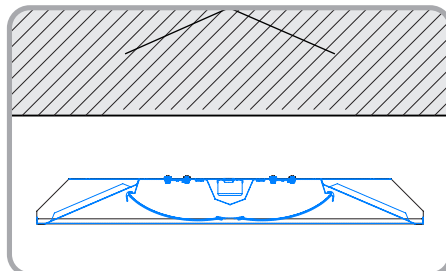


Introducir la cuelga (previamente instalada en la obra) para sujetar la luminaria por los orificios centrales.

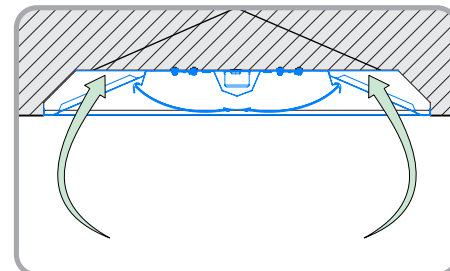


Enrollar la cuelga hasta que el marco de la luminaria de tope con el cielo falso


### 4 MANTENIMIENTO

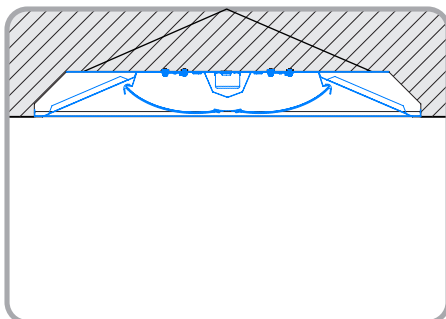

Luminaria totalmente instalada.

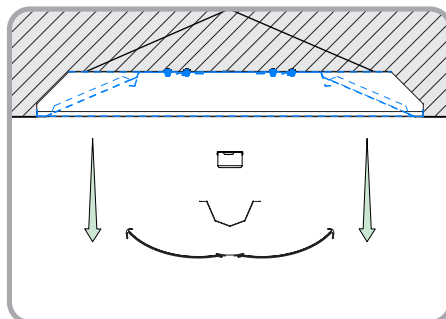

Retire el difusor, posteriormente el Tapabulbo y puede acceder al Driver para su mantenimiento.

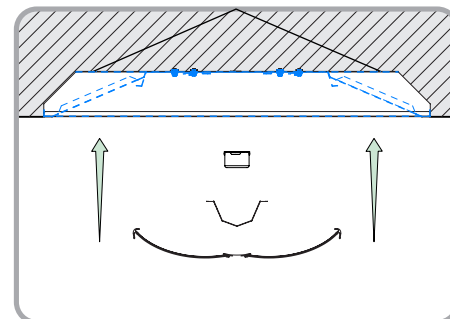

Después de realizar el mantenimiento del driver asegúrelo a la luminaria, enseguida monte el Tapadriver y el difusor.



Producto certificado  
**RETILAP**

\*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso consulte a su asesor la disponibilidad.

**www.iltec.com.co**  
iltec@iltec.co / PBX: 57 (2) 884 55 55  
Santiago de Cali, Colombia