



PROPIETARIO:
**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

PROYECTO:
**CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL C.D.I.
160 NIÑOS CLIMA FRIO**

No. CONVENIO:
212011

LOCALIZACION:
**POTOSI
DEP. DE NARIÑO**

REVISIONES:				
No.	FECHA	MODIFICACIONES	ELABORO	
0	07 10 13	EMISION INICIAL	PSA	
1	08 12 13	NUUEVO PRECIO		
2	31 12 13	NUUEVO ACCESO		
3	08 01 14	PRECIO ORIGINAL		
4	06 11 15	ENTREGA FINAL	PSA	

CONVENCIONES:

OBSERVACIONES:

REALIZO - CONSULTORIA:
CONSORCIO PSA CONSULTORES

ING. ALEXANDER GONZÁLEZ
MAT. CN 205-38699 ACIEM

REVISO - INTERVENTORIA:
CONSORCIO FABRICA FONADE 2013

LUIS ENRIQUE JIMENEZ
MP. CN 20509849


CONTIENE:
**ELEC-009
ILUMINACION EXTERIOR**

ARCHIVO:
09-POTOSI ILLUM EXTERIOR.dwg

FECHA:
06 DE NOVIEMBRE 2015

ESCALA:
1 : 150

PLANO No:
9 de 11

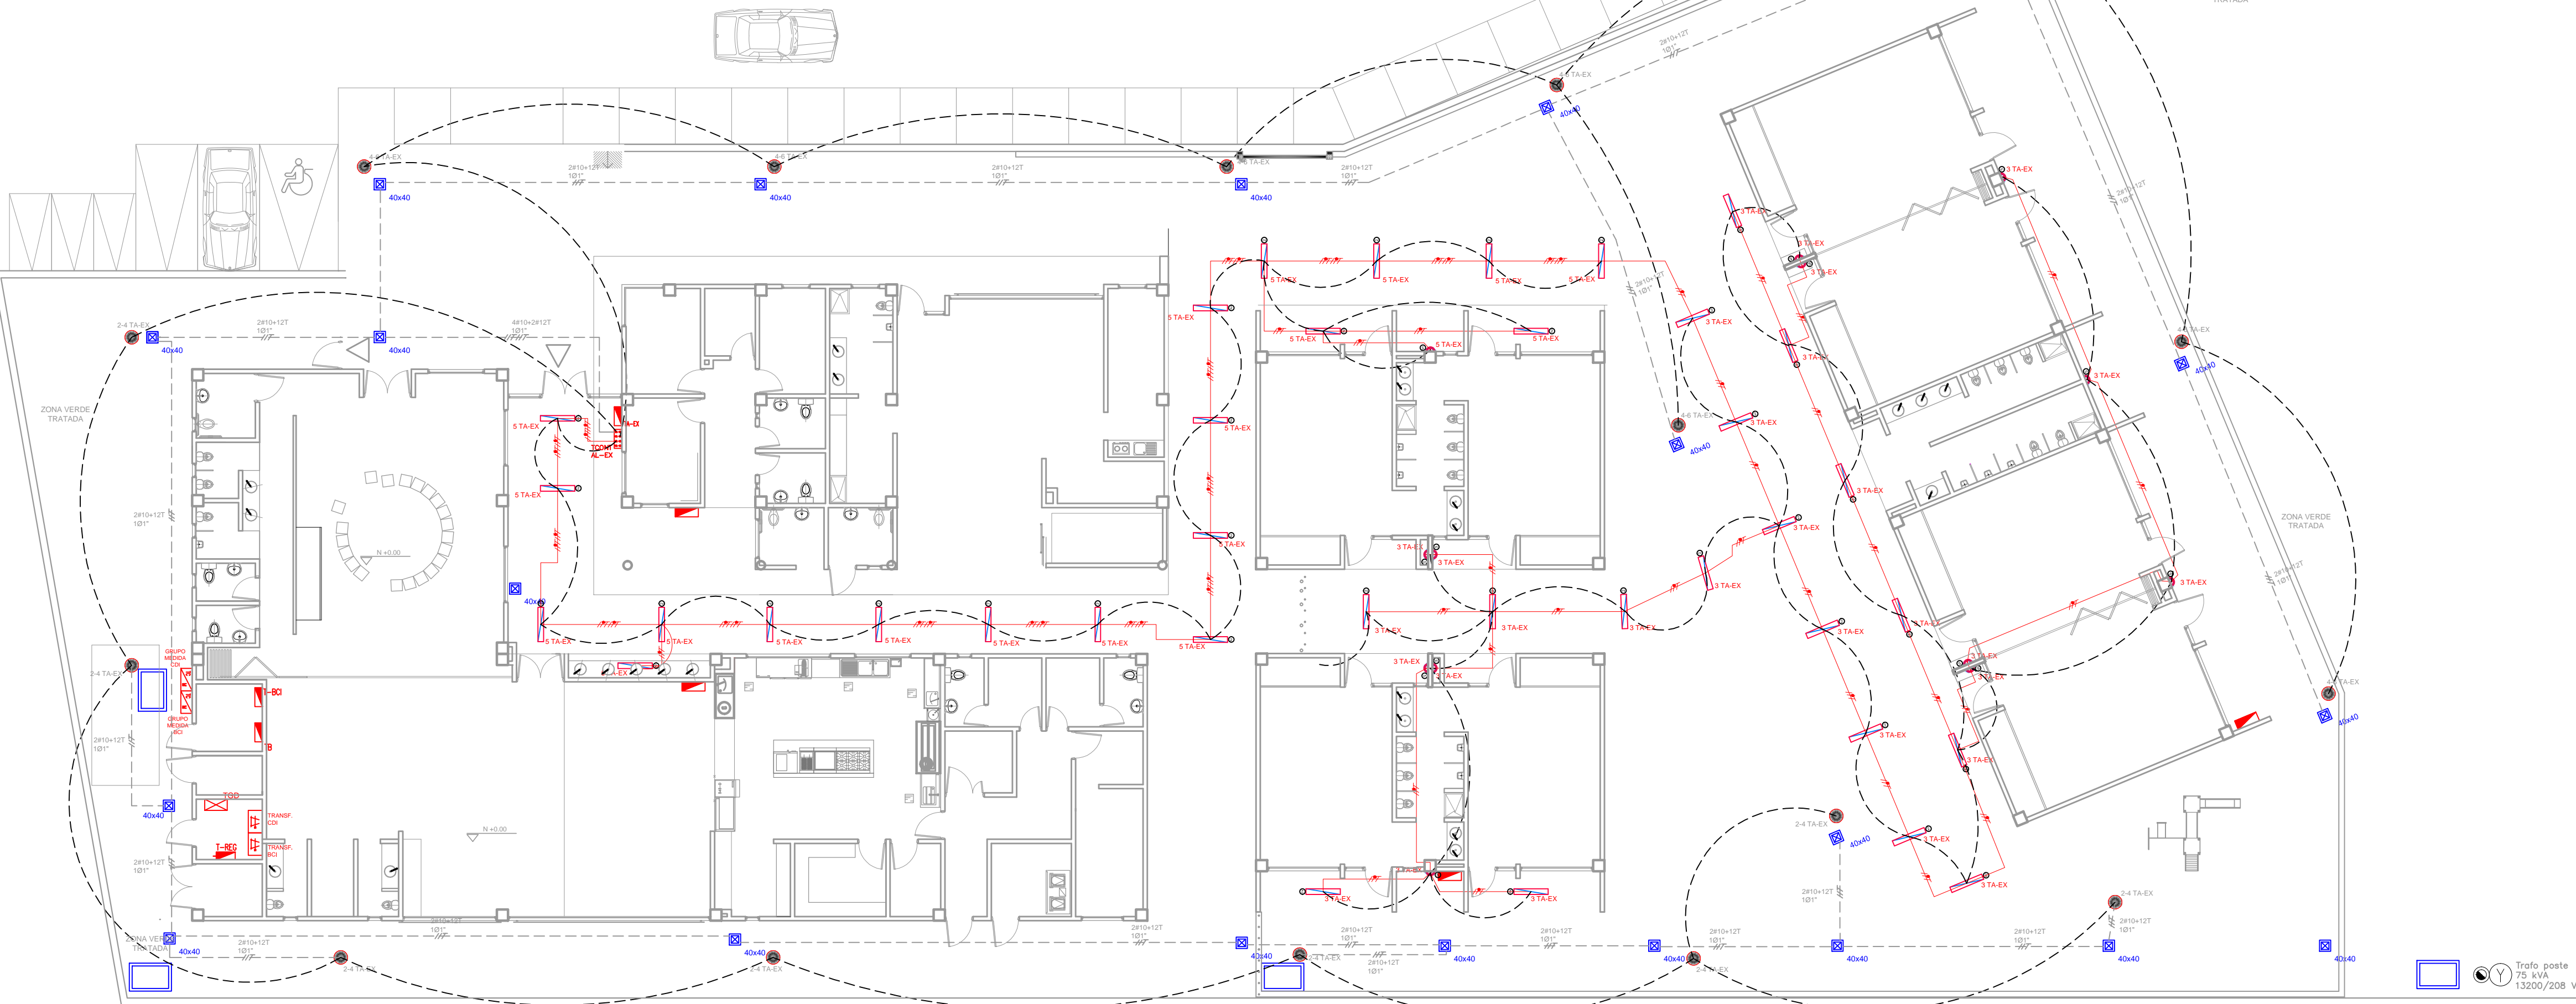

CONVENCIONES GENERALES

LAMPARA LED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 31W

LAMPARA LED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 16W

MANTA LENS E13 600x600x INCRUSTAR 15,3W

SATURNO LG 155/180 LENS 1LED-CHIPCOB 23W

(TORTUGA) ITA 112 / 11420 LD / BALASTO INTEGRADO

AVISO SALIDA ILTEC 2W

KIO LED NW 5068 32 LED (SCHREDER) 73 W F.P 0.9

LAMPARA METAL HALIDE 400W-208V CERRADA

LAMPARA METAL HALIDE 250W-208V ABIERTA (IGLESIA-PISCINA)

LAMPARA TIPO A.P. 250W-208V SODIO TIPO LTP-VC ROYALPHA O SIMILAR CON POSTE EN CONCRETO 12Mts (Canchos Múltiples).

LAMPARA EMERGENCIA TIPO MICKY MOUSE

CAMPANA TIMBRE

SIRENA h= 30cms ABAJO DEL TECHO.

BOTON DE EMERGENCIA

DETECTOR DE HUMO

CAMARA TIPO MINIDOMO

SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR, h=10cms ABAJO DEL TECHO O MAXIMO 2.5mts DEL PISO.

SENSOR APERTURA, CONSTA DE 2 PIEZAS; UNA FIJA SOBRE MARCO PUERTA Y UNA MOVIL, SE FIJA SOBRE LA HOJA DE LA PUERTA, DEBEN IR SOBRE EL COSTADO SUPERIOR AL EXTREMO OPUESTO DE LAS BISAGRAS DE LA PUERTA O PUERTA VENTANA.

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR CONMUTABLE

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

TUBERIA SISTEMA SEGURIDAD

SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR

SIRENA

SENSOR APERTURA

SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR

BARRERA PERIMETRAL

TOMA DOBLE MONOFASICA

TOMA REGULADA

TOMA GFCI

TOMA TRIFASICA

SALIDA T.V.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

SALIDA DATOS

SALIDA VOZ/DATOS

SALIDA VOZ

SALIDA SONIDO

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOM.

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION

TABLERO DE CIRCUITOS

UPS

CAJA 0,6X0,6 m. ACOMETIDAS DE BAJA TENSION

CAJA PASO 0,8X0,8 m. ACOMETIDAS DE BAJA TENSION

CAJA DOBLE ACOMETIDAS DE MEDIA TENSION 2X1,5 m.

CAJA 0,4X0,4 m. MAMPOSTERIA ALUMBRADO ORNAMENTAL

CAJA MAMPOSTERIA 30x30

PANEL CONTROL DE ALUMBRADO

PANEL CONTROL DE SEGURIDAD

BANDEJA 30x8 CON DIVISION Y TAPA INFERIOR.

TUBERIA

CARCAMO 30X20 cm. (ANCHO X PROFUNDO)

TUBERIA POR PISO

TUBERIA POR TECHO

TUBERIA SISTEMA REGULADO

TUBERIA SISTEMA COMPUTO-V/D

TUBERIA SISTEMA SONIDO

TUBERIA SISTEMA TELEVISION

TUBERIA SISTEMA TELEFONO

LINEA DE CONTROL ILUMINACION

TIERRA NEUTRO PASIVO (INTERRUPTOR)

OBSERVACIONES

TUBERIA NO ESPECIFICADA EN DIAMETRO DE 3/4"

TUBERIA POR PISO EN CONDUIT PVC

TUBERIA POR TECHO EN CONDUIT EMT

CONDUCTORES NO INDICADOS EN THHN No. 12 AWG.