



DETALLE CAJA DE HALADO CS 274

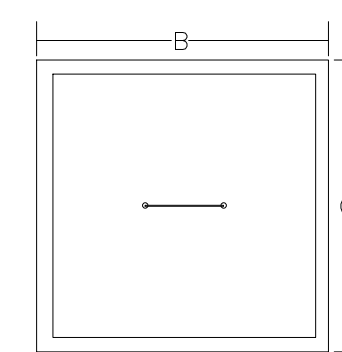


DETALLE TAPA

REGISTRO	A	B	C
REGISTRO B.T	60cm	60cm	60cm
REGISTRO ALUMBRADO	50cm	40cm	40cm

ISOMETRICA

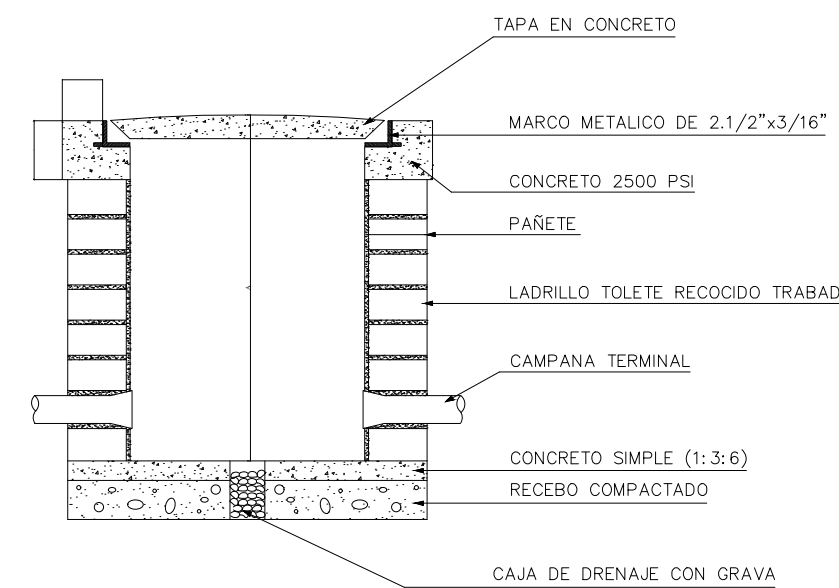

CORTE

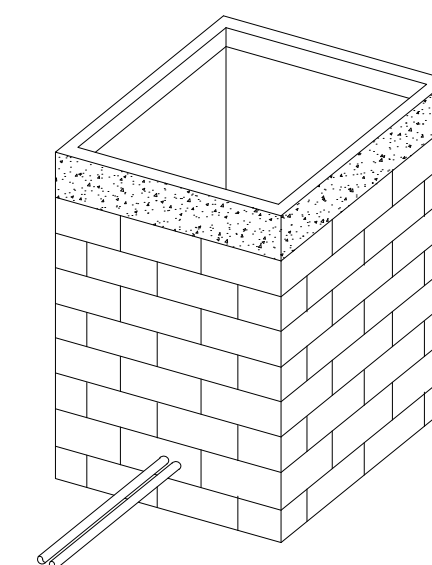

CONVENCIONES

NOTAS GENERALES

TODA LA TUBERIA SERÁ DE TIPO PVC DEL DIÁMETRO INDICADO.

TODO EL CABLEADO SERÁ DE AISLAMIENTO TIPO THHN.


LAS CAJAS DE PASO PERMITIRÁN LA DISPOSICIÓN DE LA TUBERÍA REQUERIDA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS PROYECTADOS. LOS TUBOS TIENEN UN DIÁMETRO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS. ESTA CAJAS DE PASO TIENEN LAS DIMENSIONES INDICADAS Y PERMITEN UN ESPACIO SUFICIENTE PARA LA CONEXIÓN DE ADAPTADORES UNIONES, TERMINALES O BOQUILLAS.



TABLERO ELÉCTRICO




CAJA DE INSPECCIÓN CS274



POSTE EN CONCRETO 12 m, 750 Kg



TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA
(13,2,208-120 KV)



UPS 3KVA



TUBERÍA POR PISO