PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

## PLANTA S/E Esc 1:50

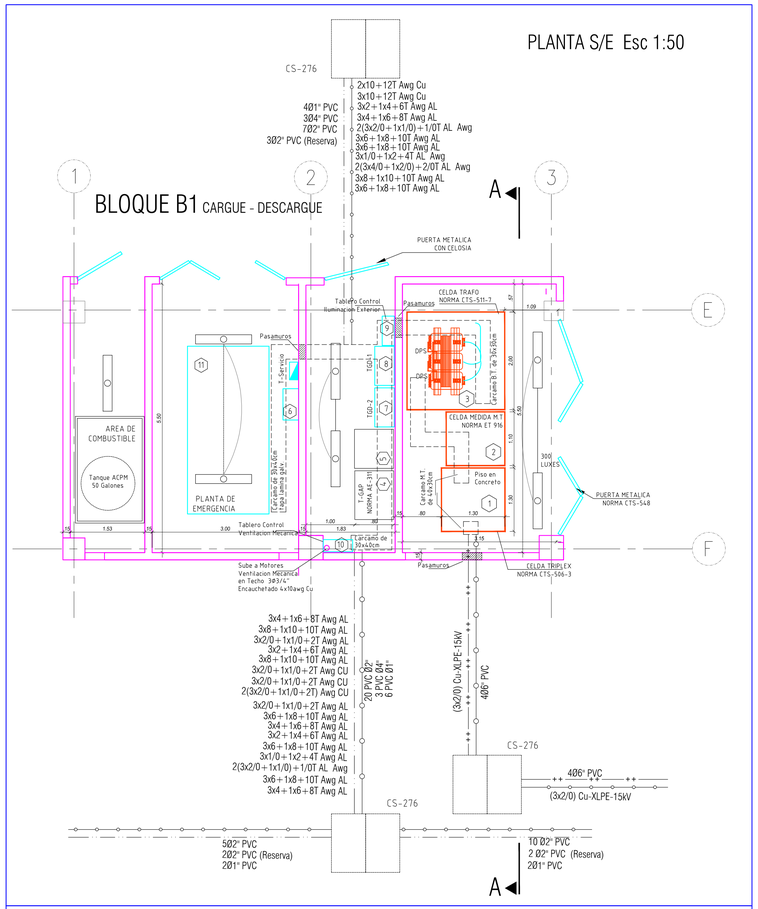


## CORTE A-A S/E Esc 1:50

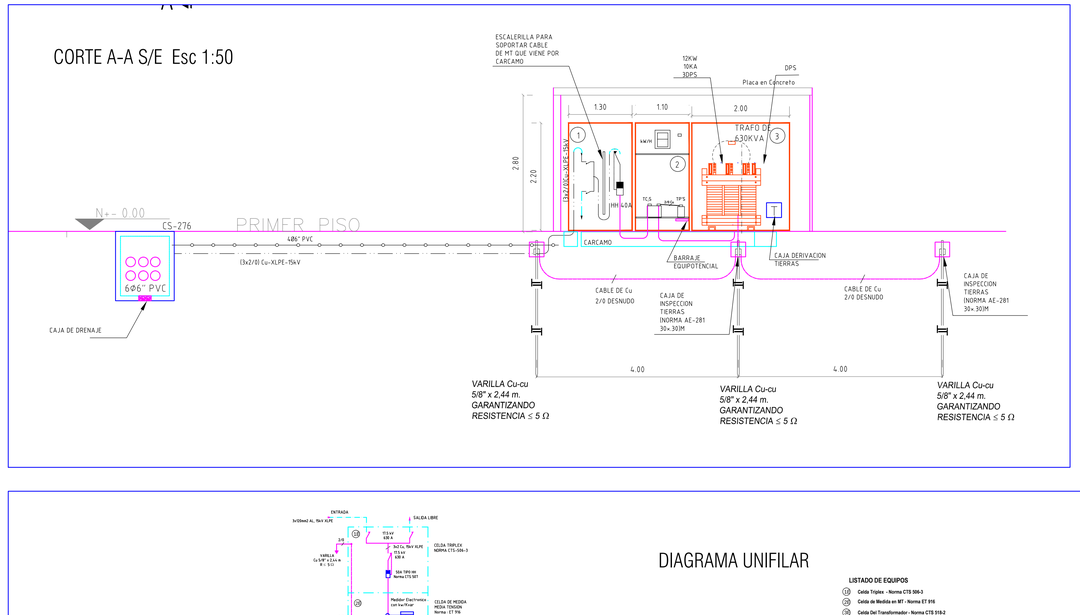


## DIAGRAMA UNIFILAR

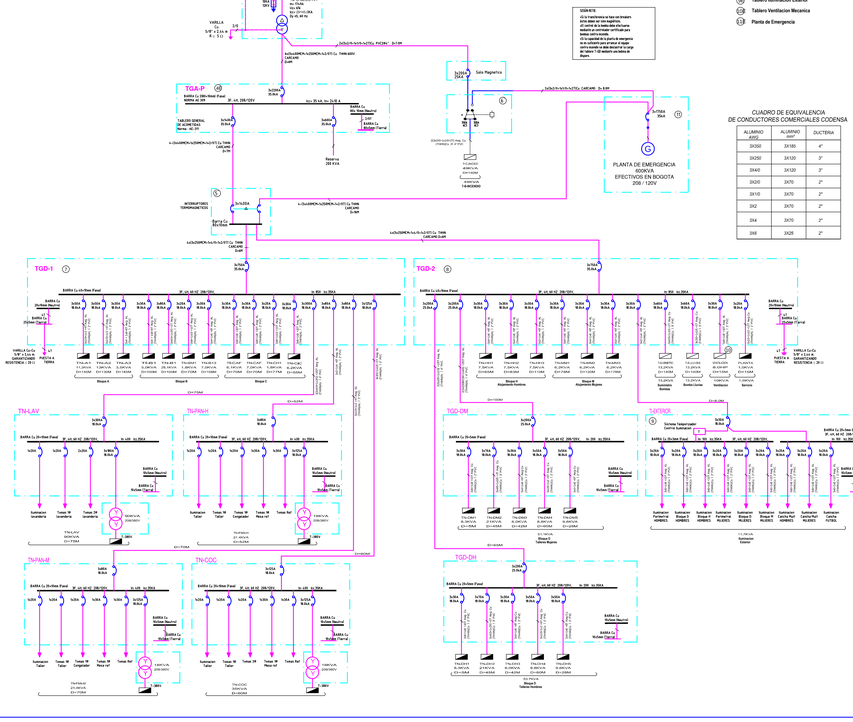
ENTRADA
SALIDA LIBRE
CELDA TRIPLEX NORMA CTS-506-3
CELDA DE MEDIDA MEDIA TENSION Normal ET 916
CELDA DEL TRANSFORMADOR Normal CTS-618-3
TGA-P
TGD-1
TGD-2
TN-LAV
TN-PAVIM
TN-PAVIM
TN-COC
TGD-DM
TGD-DH
TGD-SERVICIO
PLANTA DE EMERGENCIA 600KVA EFECTIVOS EN BOGOTA 208 / 120V
Sala Pagamento
Reserva 288 KVA
Bajante Cu 95x10mm
Barra Cu 40x5mm
Bajante Cu 95x10mm
Bajante Cu 95x10mm
Bajante Cu 95x10