


**PLANTA GENERAL VOZ, DATOS Y CAMARAS**

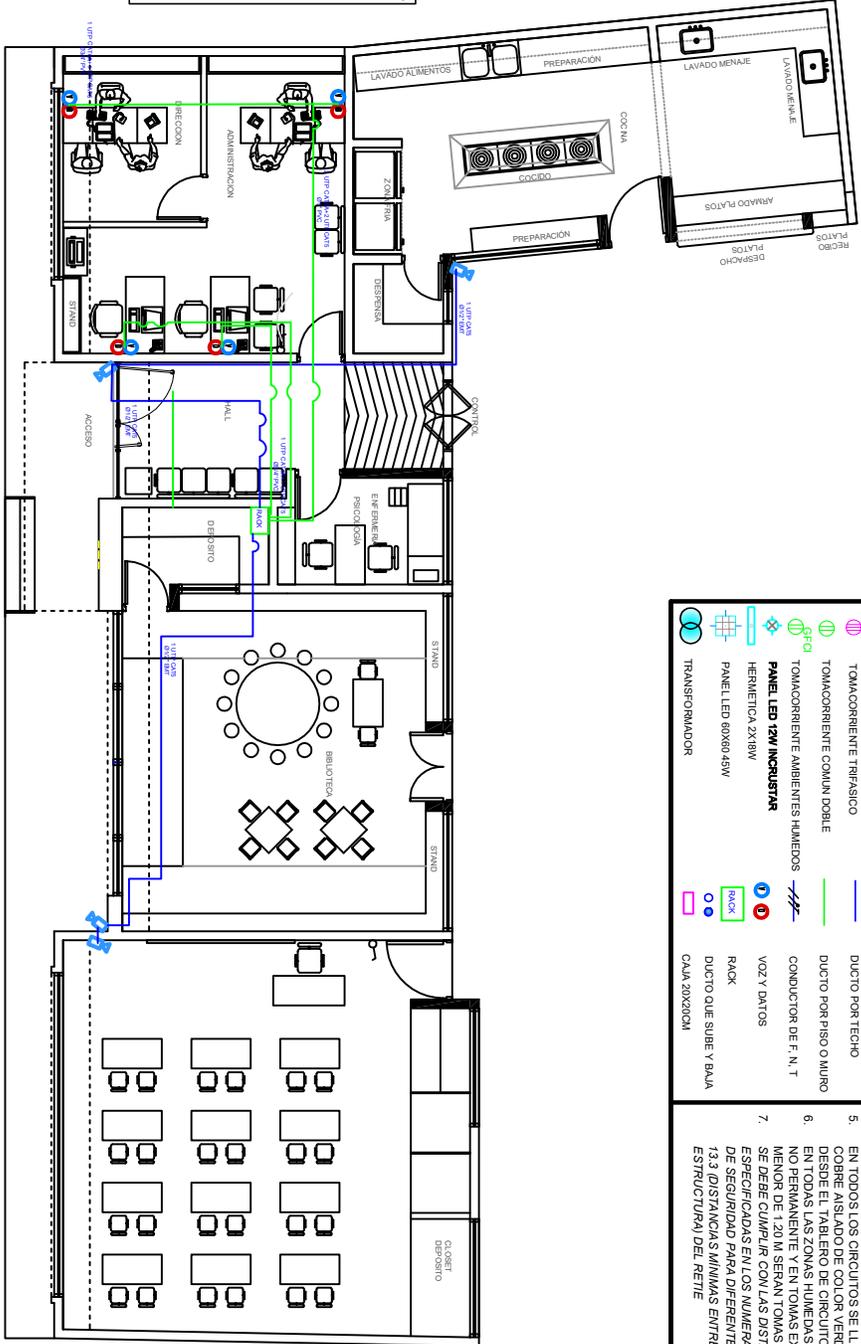

**CONVENCIONES:**

	GABINETE DE MEDIDORES		LAMPARA DE APILQUE 12W
	CAJA DE INSPECCION 60X60X90		RED DE M.T PROTEGIDA
	TABLERO DE CIRCUITOS		POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
	TOMACORRIENTE BIFASICO		CAMARAS
	TOMACORRIENTE TRIFASICO		INTERRUPTOR SENCILLO
	TOMACORRIENTE COMUN DOBLE		DUCTO POR TECHO
	TOMACORRIENTE AMBIENTES HUMEDOS		DUCTO POR PISO O MURO
	PANEL LED 12W INCRUSTABLE		CONDUCTOR DE F. N. T
	PANEL LED 60X60 48W		VOZ Y DATOS
	TRANSFORMADOR		RACK
			DUCTO QUE SUBE Y BAJA
			GUIA 20X20X24

- OBSERVACIONES:**
- NOTAS: DONDE NO SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- LA TUBERIA SERA CONJUNTU PVC Ø 1/2" TIPO PESADO.
  - TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE CU AVG N° 12 AISLADO 800V-THHN 90°C.
  - TODOS LOS INTERRUPTORES A 1.20 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO ACABADO.
  - LOS APILQUES A 2.10 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO ACABADO. EN TODOS LOS CIRCUITOS SE LLEVARA UN CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE COLOR VERDE PARA CONEXION A TIERRA DESDE EL TABLERO DE CIRCUITOS
  - EN TODAS LAS ZONAS HUMEDAS LOS TOMAS INSTALADOS DE USO NO PERMANENTE Y EN TOMAS EXTERIORES A UNA ALTURA MENOR DE 1.20 M SERAN TOMAS ESPECIALES GFCI.
  - ESPECIFICADOS EN LOS NUMERALES 13.2 (DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES LUGARES Y SITUACIONES) Y 13.3 (DISTANCIAS MINIMAS ENTRE CONDUCTORES EN LA MISMA ESTRUCTURA DEL RETEJE