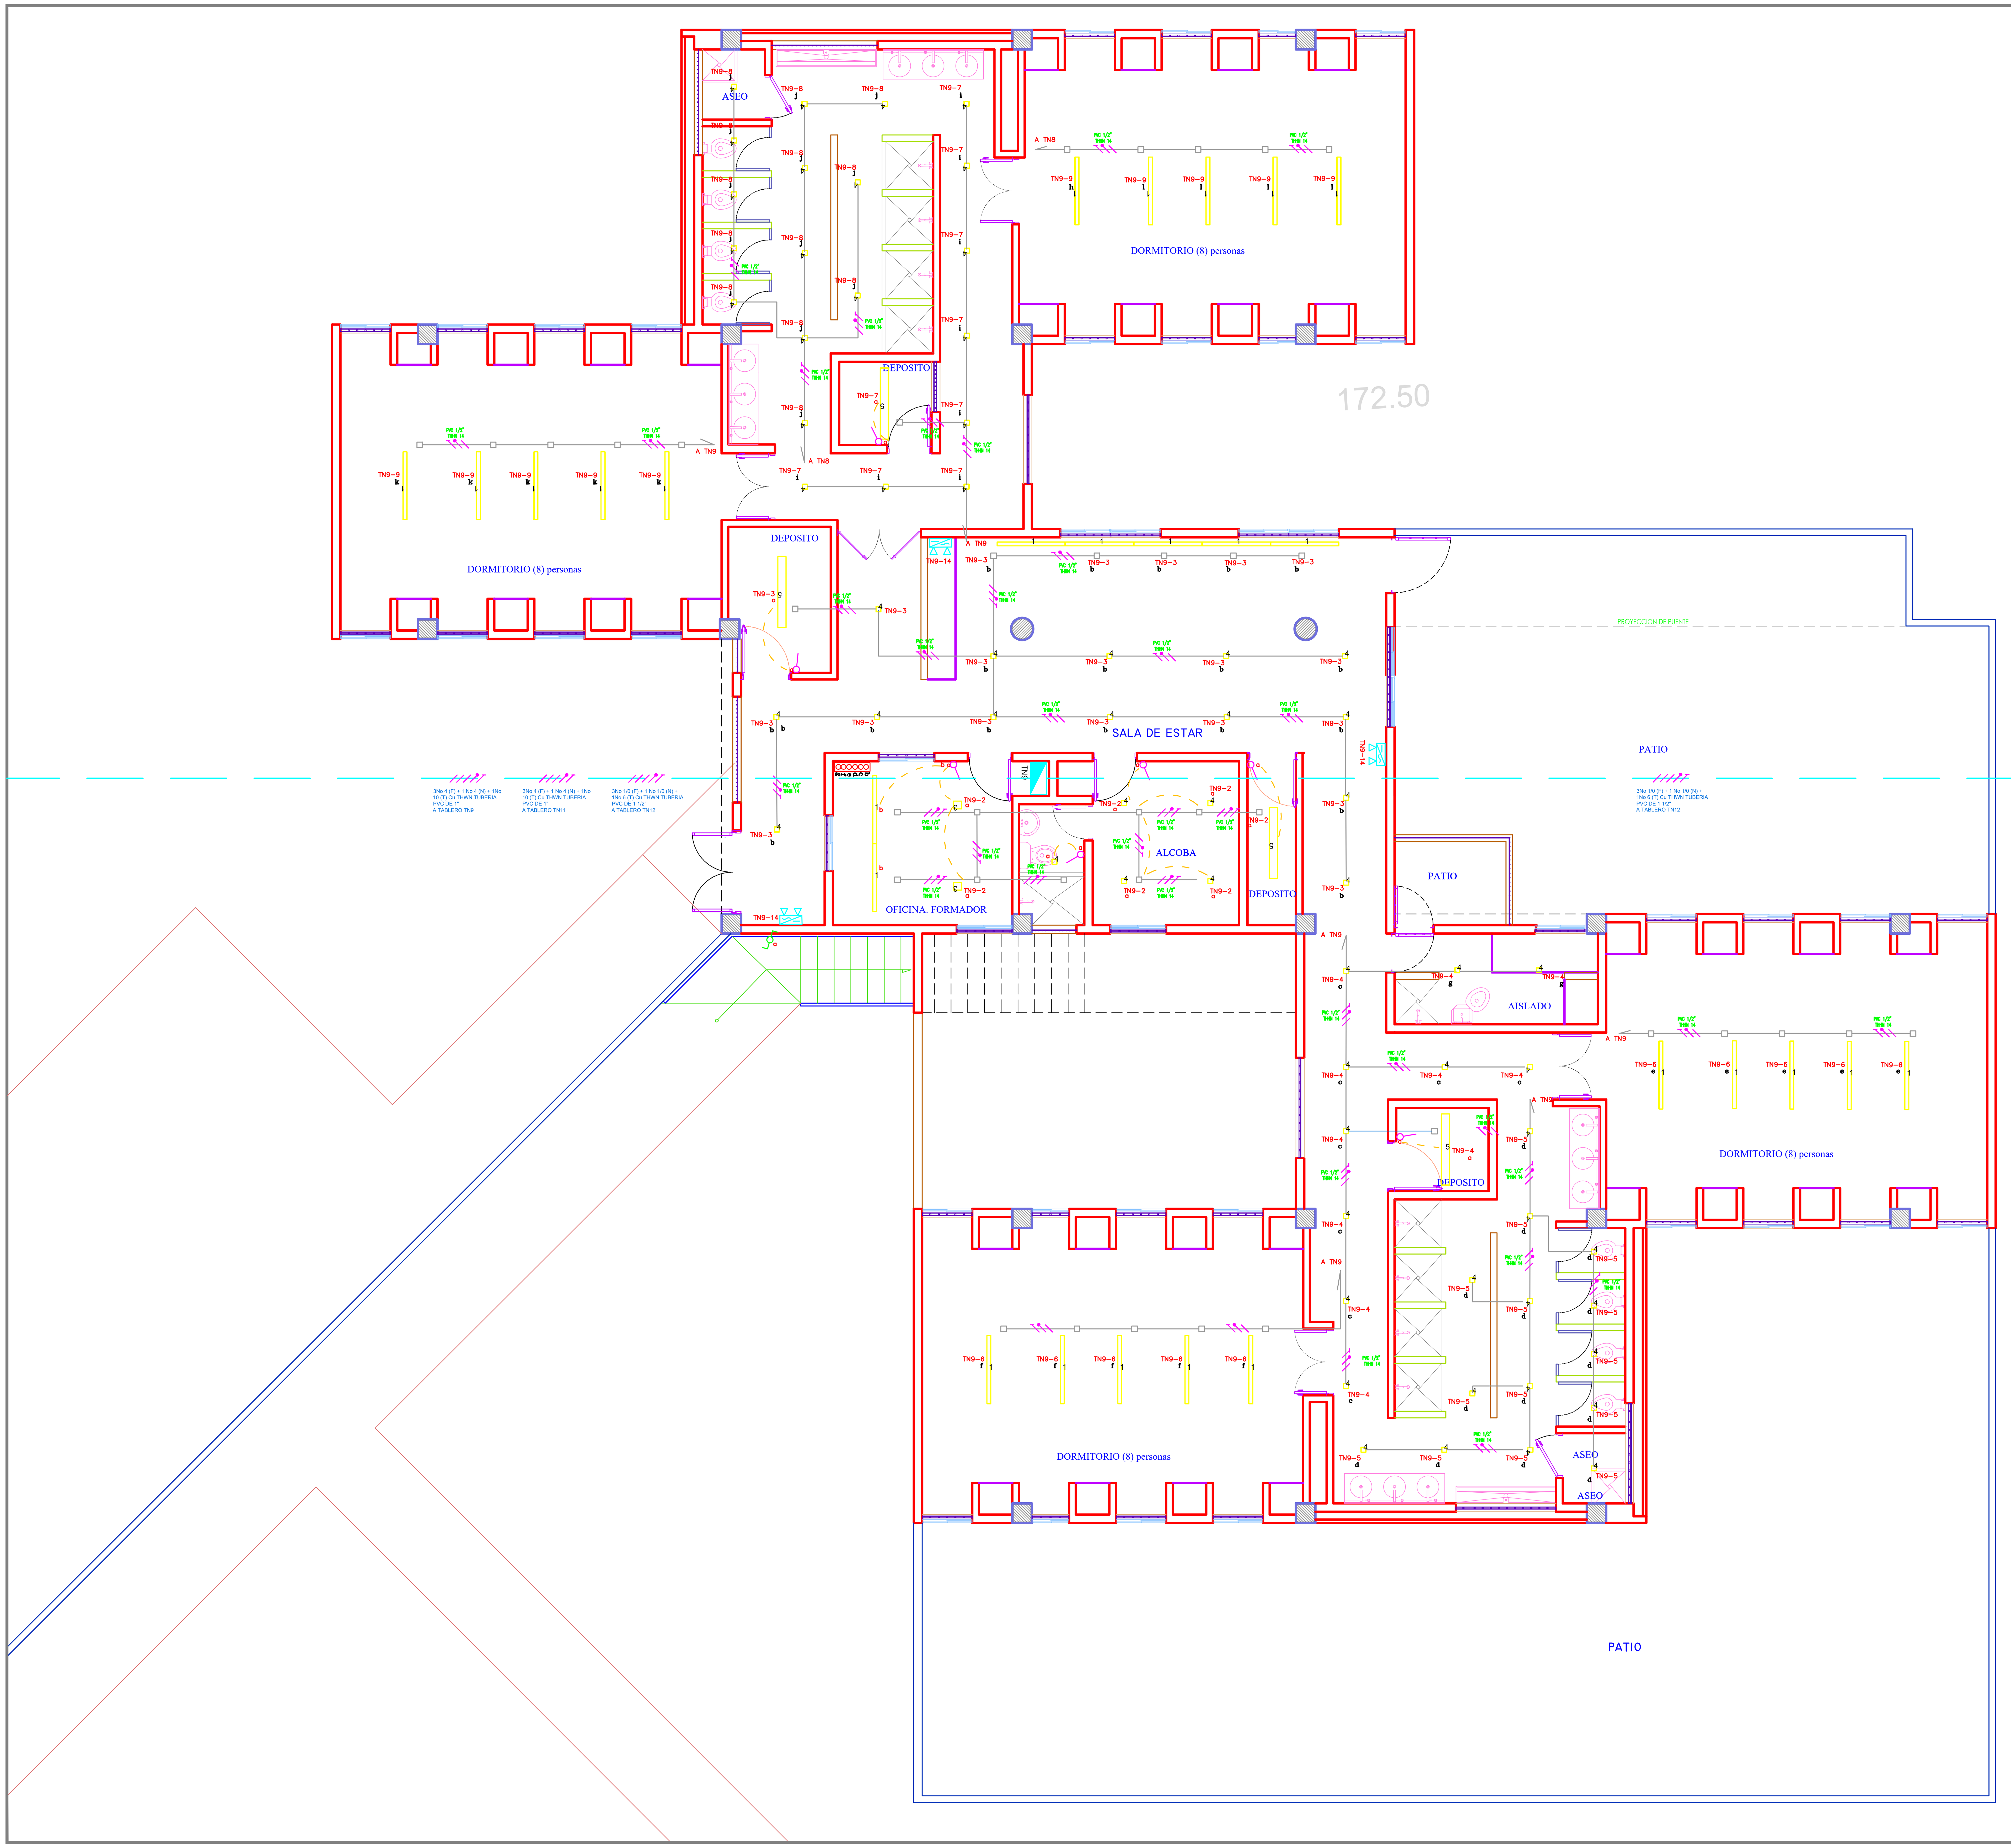

CONVENCIONES GENERALES

SALIDA PARA LAMP INCANDESC Y OTRAS.	
	DE TECHO (ROSETA)
	LUMINARIA DECORATIVA
	SALIDA VENTILADOR

INTERRUPTORES	
	SENCILLO h=1,10m
	DOBLE h=1,10m
	TRIPLE h=1,10m
	CONMUTABLE h=1,10m
	DOBLE CONMUTABLE h=1,10m
	TRIPLE CONMUTABLE h=1,10m
	CAJA CONTROL LUCES

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESC.	
	FLUORESCENTE HERMETICA 2X32W
	FLUORESCENTE 2X32W
	FLUORESCENTE 1X32W
	BALA 1X26W FLUORESCENTE
	BALA APLIQUE TIPO TORTUGA
	LAMPARA DE COLGAR EN TECHO
	RIEL DE ALUMBRADO
	BALA HALOGENA DICROICO 50W
	BALA 2X26W FLUORESCENTE
	LAMPARA DE EMERGENCIA
	WALL PACK SODIO 70W
	WALL PACK SODIO 150W
	FLUORESCENTE EMPOTRADA 4X17W
	DE MURO (APLIQUE) h=2,00 1X32W

TUBERIA CONDUIT. Y SALIDAS ESPECIALES	
	TECHO Y/O MUROS
	PISO
	TUBERIA QUE SUBE
	TUBERIA QUE PASA
	TUBERIA QUE BAJA
	PUESTA A TIERRA
	POZO DE PUESTA A TIERRA
	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
	CAJA PARA MEDIDOR
	TABLERO CTOS GENERAL h=1,20m
	TABLERO DE h=1,20m
	TABLERO DE h=1,20m

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE	
	DOBLE DE MURO CON POLO A TIERRA h=0,30
	SENCILLA DE PISO
	UTENSILIOS h=1,10m ó * h=2 m
	PROTECCION FALLA A TIERRA
	GRECA 120V h=0,70-1,00m
	EXTRACTOR DE OLORES
	REGULADA EN PISO
	REGULADA EN MURO Y/O CANALETA
	TOMA 6-15R h=Techo
	BIFASICA 6-20R
	TRIFASICA 10-50R
	SALIDA DE TELEVISOR h=0,3 m ó * h=2 m

SALIDAS DE COMUNICACIONES	
	SALIDA TELEFONICA h=0,30m
	STRIP TELEFONICO h=INF:1,20m
	SALIDA DE PARLANTES h=0,3m
	SALIDA DE MICROFONO h=0,3m
	SALIDA DE VIDEO
	SALIDA DE VIDEO BEAM
	RETENEDOR MAGNETICO
	DETECTOR APERTURA EN PUERTA
	CAMARA CCTV
	CAMARA DOMO CCTV
	CONTROLADOR CCTV
	CONMUTADOR

NOTAS

1) TODA LA TUBERIA SERA ø1/2" PVC Y EL CONDUCTOR No. 12 AWG EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

2) TODAS LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS INCRUSTADAS SERAN EN TUBERIA PVC.

3) LA UBICACION DE LAS SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES SON APROXIMADAS Y DEBERA SER APROBADA SU UBICACION DEFINITIVA POR LA INTERVENTORIA Y LA DIRECCION TECNICA DE LA OBRA.

4) TODA LA TUBERIA DE INSTALACION ELECTRICA LLEVARA UN CONDUCTOR DE TIERRA No. 12 THWN EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

REVISION | PLANCHA N°. E-007 | PLANO N° 07 DE: 11

GOBERNACION DE SUCRE

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACION JUVENIL PARA EL SRPA.
(Construcción Nueva)

Calle 15 con Cra 17A B. El Oasis.
Sampués- Sucre

ANTEPROYECTO:

ARQ. OLIMPO DEL CASTILLO MONTALVO
M. P. Nº 25700-27817

INTERVENTOR:

ARQ. FABIO ROJAS CANO

NOTAS GENERALES:

JOSE MAURICIO SANTOS DIAZ
INGENIERO ELECTRICISTA

M. P. Nº BL205 - 32328 ACIEM

PLANOS
ELECTRICOS

CONTIENE:
BLOQUE ALOJAMIENTO OESTE. ILUMINACION

ESCALA: 1:50
FECHA: NOVIEMBRE/2014

LOCALIZACION

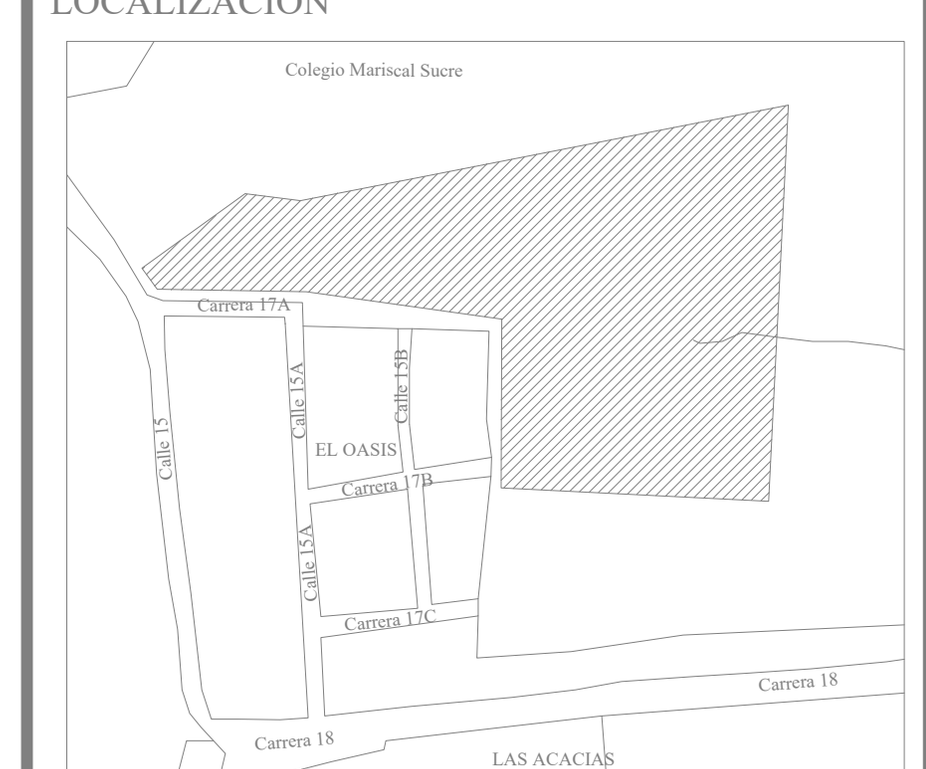

ARCHIVO
DIGITALIZO:

REVISION	PLANO Nº	PLANCHA Nº.
	E-007	07 DE: 10