


DIAGNOSTICO BIOCLIMATICO

CME LA VICTORIA - Nariño



Contenido

Tabla de ilustraciones	2
METODOLOGÍA DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO, ECOLÓGICO Y SUSTENTABLE	4
INTRODUCCIÓN	4
METODOLOGÍA	4
OBJETIVO	5
ALCANCES	5
Análisis climático	5
Bienestar y confort	6
Definición de estrategias:	6
ANÁLISIS PARAMETRICO Y ESTRATEGIAS PARA GENERAR CONDICIONES DE CONFORT	7
ANÁLISIS DEL SITIO	7
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO	7
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN	7
INFORMACION GEOGRAFICA LOTE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO. (Levantamiento Topográfico) :	7
• Latitud:	7
• Longitud:	7
• Altura:	7
CONDICIONES METEREOLÓGICAS	7
UBICACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA	8
RANGO DE CONFORT (Modelo de neutralidad térmica):	8
TEMPERATURA	9
CONCLUSIÓN:	10
VOTO ESTIMADO MEDIO y (clo)	11
Parámetros (PVM) Temperatura Media (14°)	12
Parámetros (PVM) Temperatura Mínima promedio (10°)	12
PARÁMETROS (PVM) TEMPERATURA MAXIMA PROMEDIO (20°)	13
VIENTOS	14
PRECIPITACIÓN	15
GRAFICA ESTEREOGRÁFICA	15

Triángulos de confort (Evans).....	18
CARTA BIOCLIMÁTICA	18
ESTRATEGIAS PASIVAS DE CLIMATIZACIÓN A IMPLEMENTAR	19
CALENTAMIENTO.	20
DESHUMIDIFICACIÓN.....	20
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS.....	21
DEFINICIÓN DE ENVOLVENTE GEOMÉTRICO ARQUITECTÓNICA.....	21
ORIENTACIÓN.....	21
Calculo de Dispositivos de control de radiación directa.....	23
CALCULOS DE VENTILACION.....	25
Velocidad local del viento.....	25
Calidad del aire:	26
Ventilación debido a la presión del viento (Ventilación natural cruzada) VNC	28
Conclusiones:	29
Memoria de cálculo Cambios de aire por espacio.....	31
Bibliografía:	33

Tabla de ilustraciones

Tabla 1 Triángulos de confort	18
Tabla 2 Constantes de rugosidad del terreno para diferentes capas.	26
Tabla 3 Tasa mínima de producción de CO2 por tipo de actividad	26
Tabla 4 Calidad del aire	27
Tabla 5 Tabla resumen de caudales de ventilación e inyección / Extracción	29

Tabla de Graficas

Grafica 1 Rango de confort Temperatura.....	8
Grafica 2 Comportamiento de la temperatura mensual.....	9
Grafica 3 Comportamiento de la temperatura horaria	10
Grafica 4 Rosa de los vientos Pasto - Nariño.....	14
Grafica 5 Precipitación	15
Grafica 6. Estereográfica	16
Grafica 7 Carta Bioclimática	19
Grafica 8 Matriz de estrategias Bioclimáticas	19

Grafica 9 Orientación óptima de la edificación	22
Grafica 9 Calculo de ángulos de incidencia.....	23
Grafica 10 Dimensión y ángulos de dispositivo de control.....	24

METODOLOGÍA DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO, ECOLÓGICO Y SUSTENTABLE

INTRODUCCIÓN

Para satisfacer sus necesidades, el hombre se vale de los recursos de la naturaleza como fuente de energía, pues de su explotación dependen la industria, el transporte y las edificaciones. Al consumirlos indiscriminadamente, las reservas de los mismos disminuyen, encareciéndolos. Además de esto, durante su extracción, procesamiento y consumo se originan emisiones de CO₂ y otros contaminantes, Key World Energy Statistics (2010).

Las edificaciones consumen el 70% de la energía que se produce en el mundo. Puede afirmarse, que gran parte de este consumo, se debe a la adopción de estilos y tendencias que no se adecúan al entorno natural. Las “nuevas tendencias urbanas” tienen como consecuencia la generación de espacios herméticos, que serán acondicionados artificialmente para que resulten confortables. Estos acondicionamientos (equipos de ventilación forzada, clima e iluminación) precisan del consumo de energía para su funcionamiento. La tecnología para generar condiciones de confort es nociva, contaminante y productora de gases de efecto de invernadero, además de contribuir al calentamiento global y el cambio climático. Ribes, S. (2011)

Existen diferentes alternativas para reducir la contaminación atmosférica y prescindir del consumo de energéticos contaminantes, es por ello que para el Comando Departamento de Policía de Santander con áreas de apoyo administrativo para las Aulas. Se propone implementar estrategias bioclimáticas, las cuales, buscan reducir el consumo de energéticos mediante la aplicación de tecnologías pasivas y el empleo de recursos materiales y energéticos renovables, limpios y de bajo impacto. Desde la arquitectura bioclimática, se puede inducir un ahorro energético y a una reducción significativa en la emisión de contaminantes.

METODOLOGÍA

La finalidad de un análisis bioclimático es identificar las características climatológicas de la región y evaluarlas según parámetros de confort humano y con ello, diseñar estrategias aplicables al diseño arquitectónico, que favorezcan a la creación de espacios que permitan la sana realización de actividades humanas.

Para la presente investigación se consultaron las bases de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el software de interpolación de datos climáticos METENORM.

En el análisis se consideran datos de temperatura, humedad, precipitación, días grado, índice ombrotérmico, insolación, radiación solar y viento. Dichos datos se procesaron en una matriz de análisis climático, desarrollada en la Universidad Autónoma Metropolitana (México) por el Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet.

El análisis del clima se estudió desde un punto paramétrico, mensual, anual y datos horarios, como resultado de las características propias del sitio para el impacto en el espacio arquitectónico y su óptima relación con el medio circundante

Mediante el análisis climatológico mencionado anteriormente, se plantean estrategias pasivas de climatización para generar condiciones confortables en los espacios interiores como exteriores para así generar un ambiente apto según las actividad metabólica que los ocupantes desarrollan con el objetivo de mitigar el consumo de energéticos que producen agentes contaminantes y un alto índice de Co2 con la implementación de sistemas pasivos y eficientes que tengan un funcionamiento óptimo según las condiciones climáticas del lugar.

OBJETIVO

Generar condiciones de confort en los diferentes espacios del CME LA VICTORIA, orientadas hacia la eficiencia energética y reducir la generación de agentes contaminantes y las emisiones de Co2.

ALCANCES

ANÁLISIS CLIMÁTICO

Se realizara un estudio climático para identificar las características de la región y evaluarlas según parámetros de confort humano y con ello, diseñar estrategias aplicables al diseño arquitectónico, que favorezcan a la creación de espacios que permitan la sana realización de actividades humanas. Para ellos se desarrolla un análisis paramétrico donde se consideran variables como:

- A. Temperatura
 - Máxima
 - Mínima
 - Media
- B. Humedad
 - Máxima
 - Mínima
 - Media
- C. Precipitación
 - Máxima en 24 horas
 - Mínima
 - Media
- D. Evaporación
- E. Insolación
- F. Dirección del viento

Bienestar y confort

En relaciona la actividad metabólica de los ocupantes del espacio a ocupar los resultados del análisis paramétrico se desarrollaran gráficas y matrices como:

- A. Carta bioclimática
- B. Días grado

Que permitirán implementar estrategias de diseño bioclimático para generar condiciones de confort:

- A. Higro- térmico
- B. Lumínico

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS:

Posteriormente y con base en el análisis paramétrico y de confort, se plantean estrategias bioclimáticas para generar condiciones favorables en los espacios interiores como exteriores y así generar un ambiente de bienestar según la actividad metabólica de los ocupantes con el objetivo de reducir el consumo de energéticos y la mitigar la generación de agentes tóxicos y contaminantes bajo la implantación de sistemas pasivos como:

- A. CLIMATIZACIÓN
 - Calentamiento o enfriamiento
 - Humidificación o des humidificación
 - Ventilación
- B. ILUMINACIÓN
 - Natural
 - Eficiencia energética artificial
- C. CONTROL DE CONTAMINANTES
 - Aire


ANÁLISIS PARAMÉTRICO Y ESTRATEGIAS PARA GENERAR CONDICIONES DE CONFORT

ANÁLISIS DEL SITIO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO

La CME la Victoria se ubicada en la cordillera occidental de los Andes, situado a 2529 metros de altitud, en el departamento de Nariño al sur de Colombia.

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

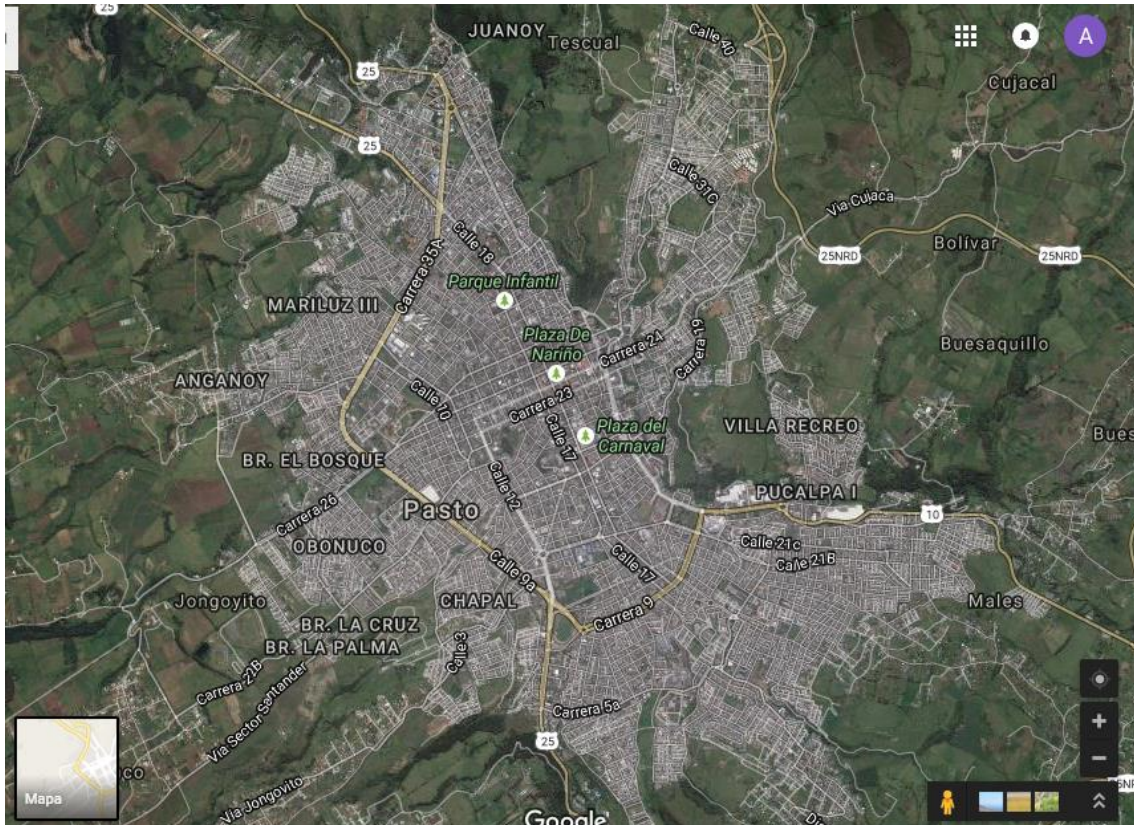

Fuente: Google Maps

INFORMACION GEOGRAFICA LOTE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO. (Levantamiento Topográfico) :

- **LATITUD:** 1° 14' 19"
- **LONGITUD:** 77° 30' 30"
- **ALTURA:** 2529msnm


CONDICIONES METEREOLÓGICAS

Calle 56 No. 4^a-26 – MOV. 3115653155- 3216524671 – Bogotá – Colombia
Velasco203@hotmail.com

UBICACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA

El punto de partida en el desarrollo del análisis climático es recopilar los datos climatológicos y normalizados para ello se aplicara el software METEONORM. El cual nos arroja datos de temperatura, radiación, precipitación, radiación global difusa.

Ilustración 1 Ubicación de estación

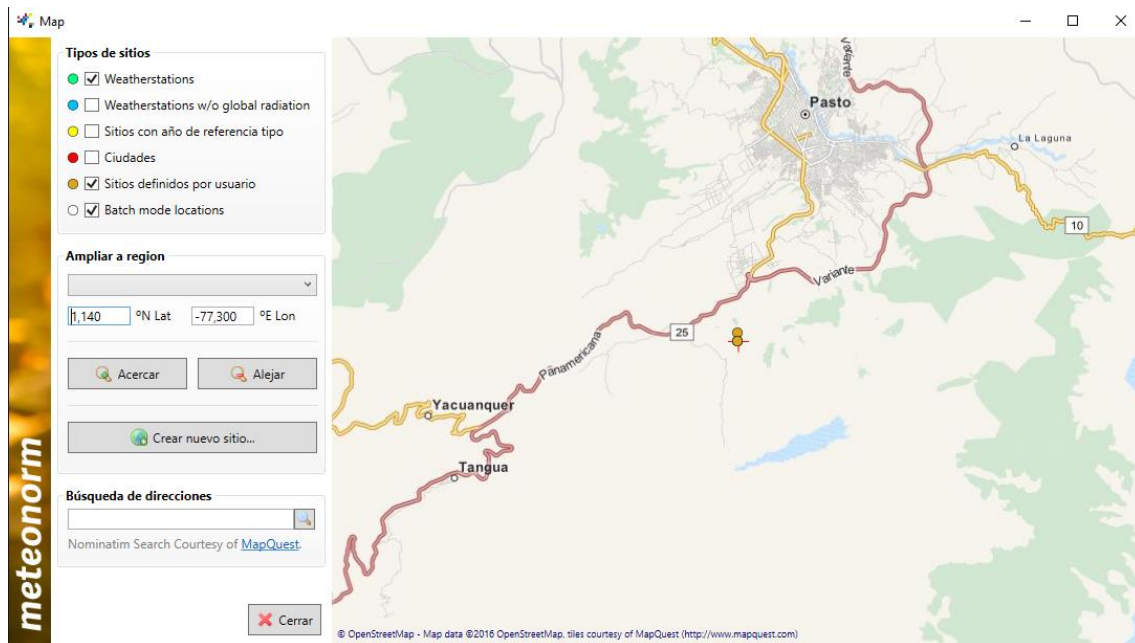

Fuente: Meteornorm

RANGO DE CONFORT (MODELO DE NEUTRALIDAD TÉRMICA):

Para determinar el rango de confort se emplea el modelo de neutralidad térmica (Tn), o Termopreferéndum, el cual se basa en la fórmula propuesta por Auliciems y de Dear, que relaciona la sensación de confort con la temperatura exterior de bulbo seco y se determina a continuación:

$$T_n = 17 + (T_{Media}(14^\circ) * 0.31)$$

$$T_n = 21^\circ$$

Rango de confort (18° - 24°)

Dónde:

Tn = Temperatura de neutralidad térmica (termopreferéndum)

TMedia = Temperatura media exterior de bulbo seco

ANÁLISIS														
CONFORT TÉRMICO MENSUAL														
Temp. superior de confort	°C	24,6	24,4	24,5	24,5	24,4	24,3	24,2	24,2	24,4	24,7	24,4	24,6	24,4
Temperatura Neutra	°C	22,1	21,9	22,0	22,0	21,9	21,8	21,7	21,7	21,9	22,2	21,9	22,1	21,9
Temp. inferior de confort	°C	19,6	19,4	19,5	19,5	19,4	19,3	19,2	19,2	19,4	19,7	19,4	19,6	19,4
TEMPERATURA Máxima Extrema		Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Frio	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort
TEMPERATURA Máxima		Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Frio	Frio	Frio	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort
TEMPERATURA Media		Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
TEMPERATURA Mínima		Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
TEMPERATURA Mínima Extrema		Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio


Grafica 1 Rango de confort Temperatura

Calle 56 No. 4ª-26 – MOV. 3115653155- 3216524671 – Bogotá – Colombia
Velasco203@hotmail.com

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz del laboratorio de diseño bioclimático de la Universidad Autónoma Metropolitana – México

TEMPERATURA

Grafica 2 Comportamiento de la temperatura mensual

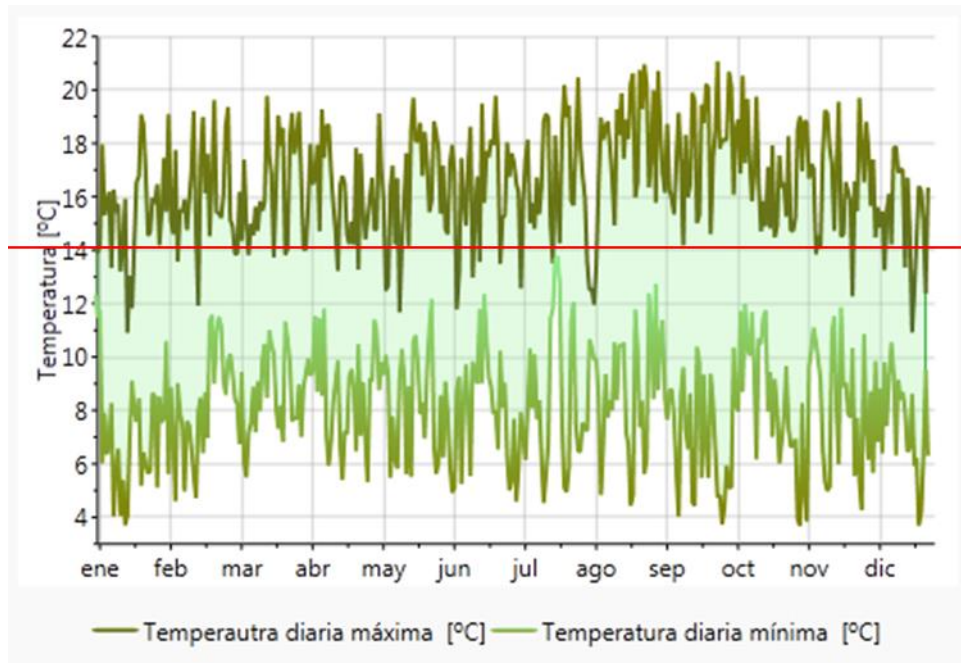

Fuente: Meteonorm


Comportamiento horario de la temperatura se observa la oscilación de la temperatura a lo largo del año; así como los meses que están en bajo calentamiento y sobre calentamiento.

En relacion a la Grafica 2 Comportamiento de la temperatura mensual se puede observar que en las horas de la mañana la temperatura esta en bajo calentamiento (6AM – 11AM) con unrango de temperaturas de (6° - 10°).


El rango de confort en temperatura se observa (11am – 3pm) con temperaturas que oscilan (14° - 19°)

Apartir de las 4Pm declina nuevamente la temperatura a un bajo calentamiento.

Grafica 3 Comportamiento de la temperatura horaria

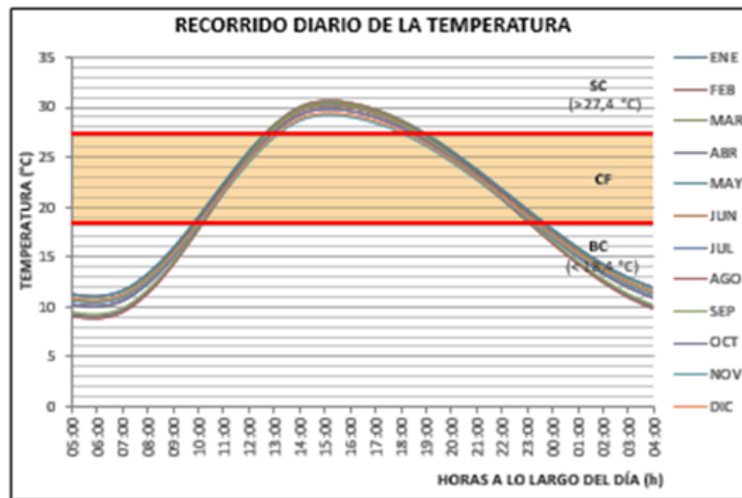

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz del laboratorio de diseño bioclimático de la Universidad Autónoma Metropolitana – México.

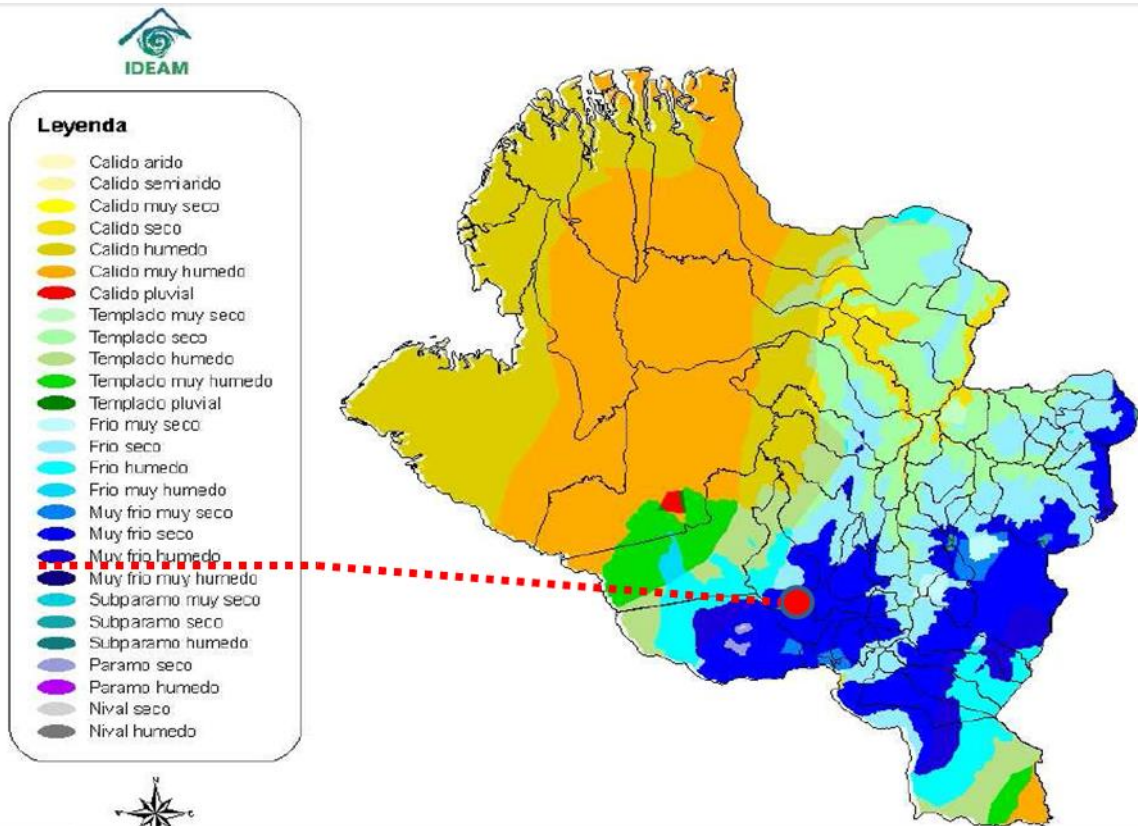

Fuente: IDEAM

CONCLUSIÓN:

El rango de temperaturas es fluctuante por lo que se recomienda ganar radiación durante el 70% del día; así como bloquear los puentes térmicos en las grandes superficies para concentrar la energía captada por radiación.

Calle 56 No. 4^a-26 – MOV. 3115653155- 3216524671 – Bogotá – Colombia
Velasco203@hotmail.com

Se recomienda ganar radiación directa para generar condiciones de confort en el flanco Oriente de (6:00 – 12:00).

En el flanco Oeste ganar radiación (12:00 – 15:00horas)

VOTO ESTIMADO MEDIO Y (CLO)

El voto medio estimado indica un valor de los votos emitidos de un grupo de personas respecto a una escala térmica de 7 niveles (frío, fresco, ligeramente fresco, neutro, ligeramente caluroso, caluroso, muy caluroso), basado en el equilibrio térmico.

El equilibrio térmico depende de la actividad física, de la vestimenta, y parámetros ambientales como la temperatura del aire, la temperatura radiante, la velocidad y humedad del aire.

Parámetros de simulación del PMV:

Vestimenta:

Aislamiento térmico para combinaciones habituales de ropa

Ropa de trabajo

- Calzoncillos, mono, calcetines, zapatos
- Calzoncillos, camisa, mono, calcetines, zapatos
- Calzoncillos, camisa, pantalones, bata, calcetines, zapatos
- Ropa interior de mangas y perneras cortas, camisa, pantalones, chaqueta, calcetines, zapatos
- Ropa interior de mangas y perneras largas, chaqueta térmica, calcetines, zapatos
- Ropa interior de mangas y perneras cortas, camisa, pantalones, chaqueta, chaquetón y sobrepantalones con acolchado grueso, calcetines, zapatos, gorro, guantes
- Ropa interior de mangas y perneras cortas, camisa, pantalones, chaqueta, chaquetón y sobrepantalones con acolchado grueso, calcetines, zapatos
- Ropa interior de mangas y perneras largas, chaqueta y pantalones térmicos, parka con acolchado chaquetón y sobrepantalones con acolchado grueso, calcetines, zapatos

Ropa de uso diario

- Bragas, camiseta, pantalón corto, calcetines finos, sandalias
- Calzoncillos, camiseta de manga corta, pantalones ligeros, calcetines finos, zapatos
- Bragas, combinación, medias, vestido, zapatos
- Ropa interior, camisa, pantalones, calcetines, zapatos
- Bragas, camisa, pantalones, calcetines, zapatos
- Bragas, medias, blusa, falda larga, chaqueta, zapatos
- Ropa interior de manga y perneras largas, camisa, pantalones, jersey de cuello en V, chaqueta, zapatos
- Ropa interior de manga y perneras cortas, camisa, pantalones, chaleco, chaqueta, chaquetón, zapatos

Aislamiento de la ropa clo (1 clo = 0,155 m2 K/W)

Actividad Metabólica:

Tasa metabólica según la actividad

- Reposo, tendido
- Reposo, sentado
- Actividad sedentaria (oficina, domicilio, escuela, laboratorio)
- Actividad ligera, de pie (de compras, laboratorio, industria ligera)
- Actividad media, de pie (dependiente de comercio, tareas domésticas, trabajo con máquinas)
 - Caminar en llano a 2 Km/h
 - Caminar en llano a 3 Km/h
 - Caminar en llano a 4 Km/h
 - Caminar en llano a 5 Km/h

Actividad metabólica sedentaria Tasa metabólica met

Se realizará el análisis de la temperatura media promedio, Máxima Promedio (horas de la tarde) y la temperatura mínima promedio (horas de la mañana) para estimar los porcentajes y las condiciones de vestimenta de las personas con la temperatura ambiente exterior.


PARÁMETROS (PVM) TEMPERATURA MEDIA (14°)

Parámetros para temperatura Media

Temperatura del aire 8 °C
 Temperatura radiante media 14 °C
 Velocidad relativa del aire 0,5 m/s
 Humedad relativa 89 %

Resultado (PMV) Temperatura Media (14°)

Resultados

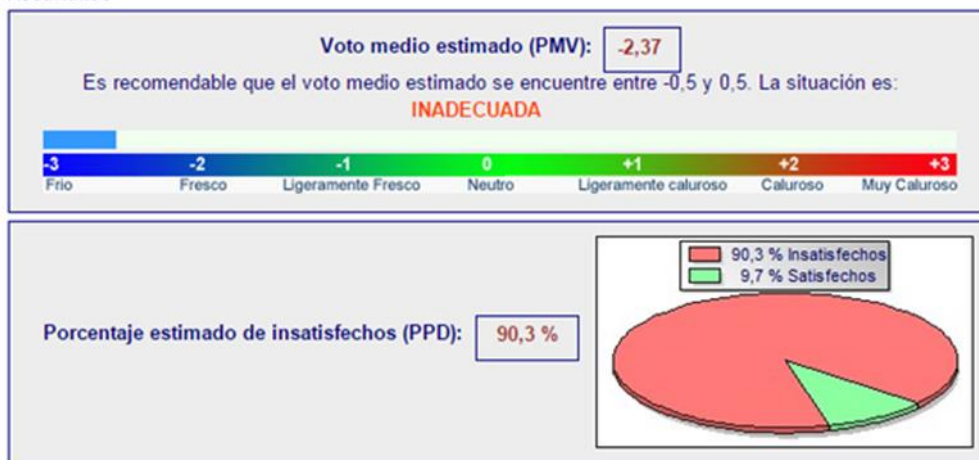

<http://www.ergonautas.upv.es/herramientas/fanger/fanger.php>


Con los datos de temperatura media promedio y con una chaqueta y ropa abrigada se tendría un 90,3% de personas insatisfechas.

PARÁMETROS (PVM) TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO (10°)

Parámetros para temperatura Mínima

Temperatura del aire 6 °C
 Temperatura radiante media 10 °C
 Velocidad relativa del aire 0,5 m/s
 Humedad relativa 91 %

Resultados

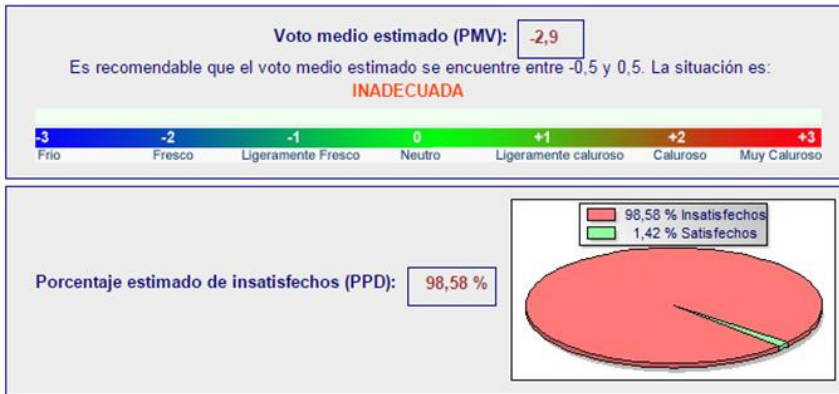

<http://www.ergonautas.upv.es/herramientas/fanger/fanger.php>

Con los datos de temperatura mínima promedio y con una chaqueta y ropa abrigada se tendría un 98,58 % de personas insatisfechas.

PARÁMETROS (PVM) TEMPERATURA MAXIMA PROMEDIO (20°)

Parámetros para temperatura Máxima


Temperatura del aire °C

Temperatura radiante media °C

Velocidad relativa del aire m/s

Humedad relativa %

Resultados

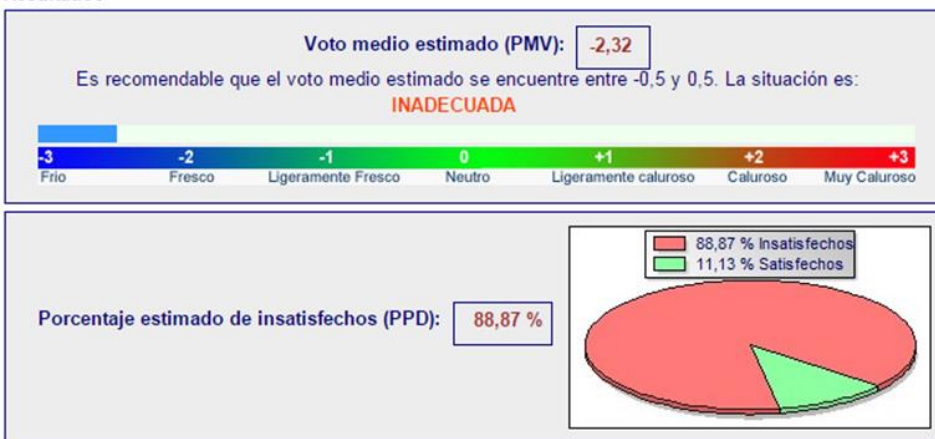

<http://www.ergonautas.upv.es/herramientas/fanger/fanger.php>

En horas de la tarde con una temperatura ambiente máxima de 20°C y con una chaqueta Abrigada 88.87%, las personas se están sintiendo incomodas por el frío del lugar.

Conclusión


Las condiciones ambientales exteriores del lugar están muy por abajo del rango de confort y el (PVM) durante todo el año genera porcentaje por arriba del 80% de personas insatisfechas.

VIENTOS

El flujo del aire según la rosa de los vientos predomina la dirección SUR - Norte con un porcentaje del 22%, y un régimen secundario proveniente del Norte– Sur 20%.

Según la información aeronáutica del IDEAM prevalecen vientos medios en la mayor parte del año en rangos de (3,4 – 5). No obstante, vale la pena mencionar algunas épocas para las cuales el viento alcanza valores cercanos a 17 m/s

Grafica 4 Rosa de los vientos Pasto - Nariño

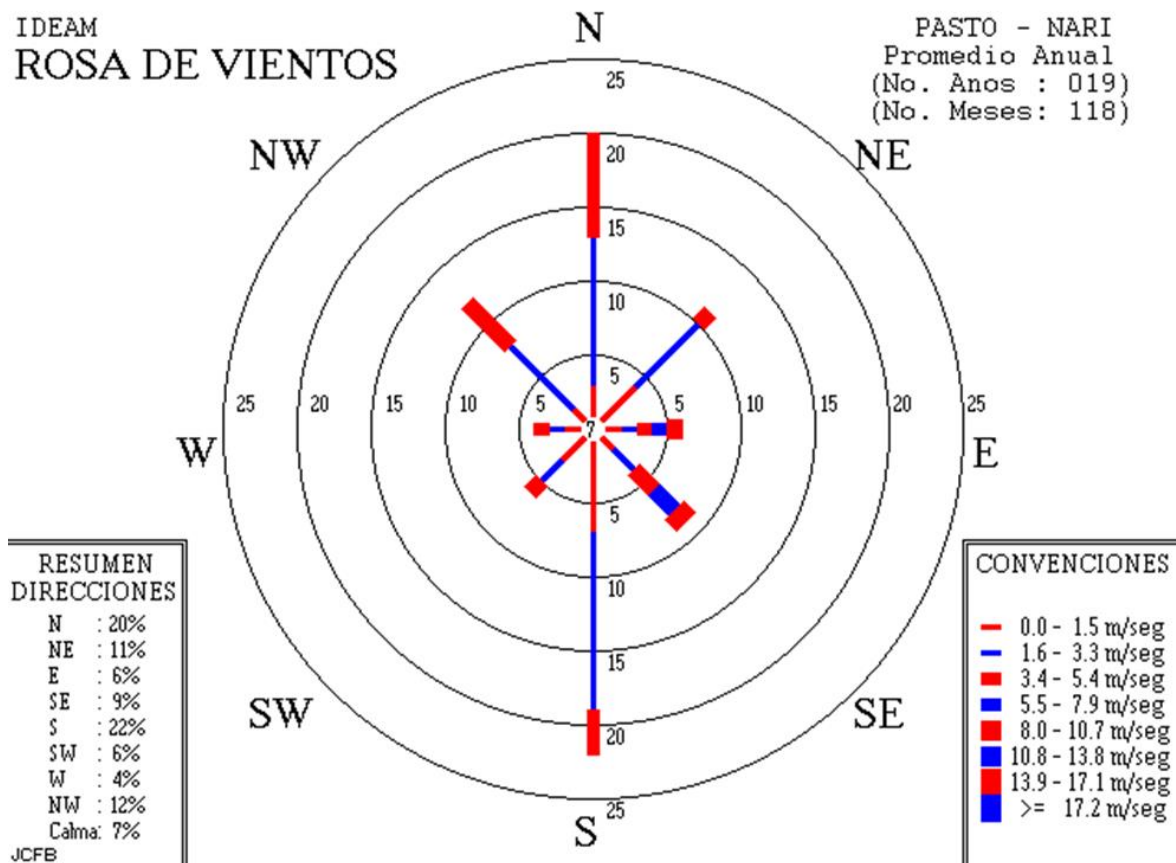


Fuente: IDEAM

PRECIPITACIÓN

El promedio de lluvia total anual es de 1273 mm. El mes más seco es julio, con 26 mm, 185 mm, mientras que la caída media en noviembre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año

Grafica 5 Precipitación

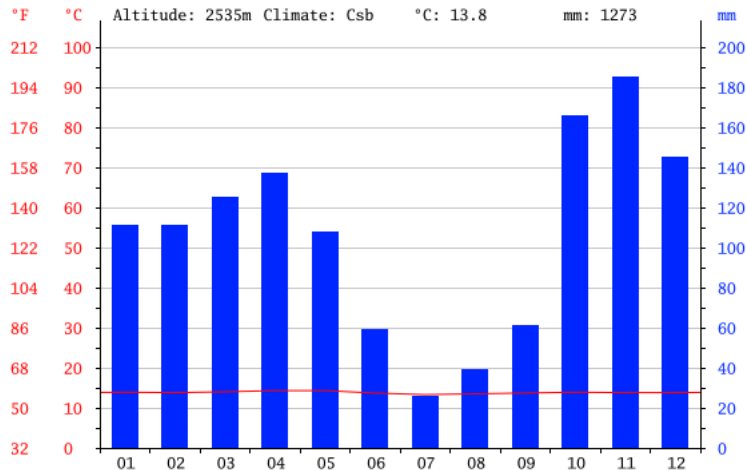


Fuente. IDEAM

GRAFICA ESTEREOGRÁFICA

Es la representación de la bóveda celeste y la trayectoria solar en geometral o montea biplanar. En ella podemos localizar fácilmente la posición del sol, o la trayectoria del rayo solar a cualquier hora y en cualquier año, es decir, que podemos conocer los valores de acimut y altura solar". Freixanet Fuentes V.

En **Grafica 6. Estereográfica** Se observa un sistema de representación geocéntrico donde se plantea el recorrido aparente del sol basado en los ángulos de acimut y altura solar para cada hora en un periodo de 12 horas, estas son variable según el ángulo de declinación de la tierra. Misma en la que se plasma información sobre los rangos de temperatura y humedad horaria, con la cual, se determina la orientación óptima para obtener ganancias solares, en el caso de bajo calentamiento (color azul en la gráfica) y el rango de confort se representa (Color blanco)

Grafica 6. Estereográfica

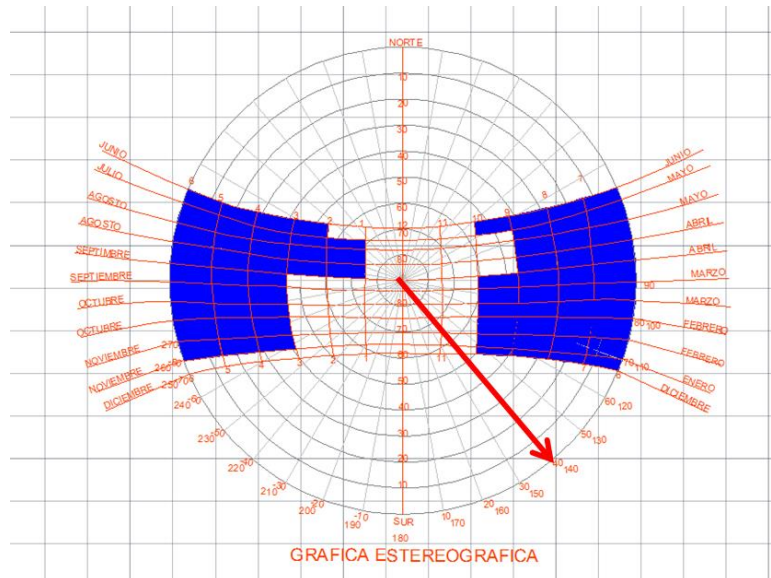

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz del laboratorio de diseño bioclimático de la Universidad Autónoma Metropolitana – México.

Según la gráfica Podemos establecer los requerimientos de ganancia de radiación o bloque en los siguientes meses:

- ENERO: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM- Confort 10:00 - 3:00 pm
Bajo calentamiento 3:00 – 6:00 pm
- FEBRERO: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 3:00 pm
Bajo calentamiento 3:00 – 6:00 pm
- MARZO: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 3:00 pm
Sobre calentamiento 3:00 – 6:00 pm
- ABRIL: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 13:00 pm
Bajo calentamiento 1:00 – 6:00 pm
- MAYO: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 13:00 pm
Bajo calentamiento 1:00 – 6:00 pm

Calle 56 No. 4^a-26 – MOV. 3115653155- 3216524671 – Bogotá – Colombia
Velasco203@hotmail.com

- JUNIO: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 13:00 pm
Bajo calentamiento 1:00 – 6:00 pm
- JULIO: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 13:00 pm
Bajo calentamiento 1:00 – 6:00 pm
- AGOSTO: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 13:00 pm
Bajo calentamiento 1:00 – 6:00 pm
- SEPTIEMBRE: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 13:00 pm
Bajo calentamiento 1:00 – 6:00 pm
- OCTUBRE: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 13:00 pm
Bajo calentamiento 1:00 – 6:00 pm
- NOVIEMBRE: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 13:00 pm
Bajo calentamiento 1:00 – 6:00 pm
- DICIEMBRE: Bajo calentamiento de 6:00 -10:00 AM - Confort 10:00 - 13:00 pm
Bajo calentamiento 1:00 – 6:00 pm

Conclusión

Se puede concluir que el comportamiento horario de la temperatura a lo largo del año en las horas de la mañana se encuentra en Bajo calentamiento de 6:00am -10:00 AM, se sugiere ganar radiación en el flanco Este


El rango de confort se encuentra durante todo el año en las horas de 10 – 12 pm.

En las horas de la tarde durante todo el año se encuentra en bajo calentamiento a partir de las 1:00 – 6:00 pm. Se seguirá ganar la radiación directa en estas horas.

Triángulos de confort (Evans)

Los triángulos de confort relacionan la temperatura media con la oscilación térmica. Para el sitio se establece que la temperatura mínima promedio a las 6.00am todos los meses está por fuera del rango de confort, al presentar muy bajas temperaturas.

Tabla 1 Triángulos de confort

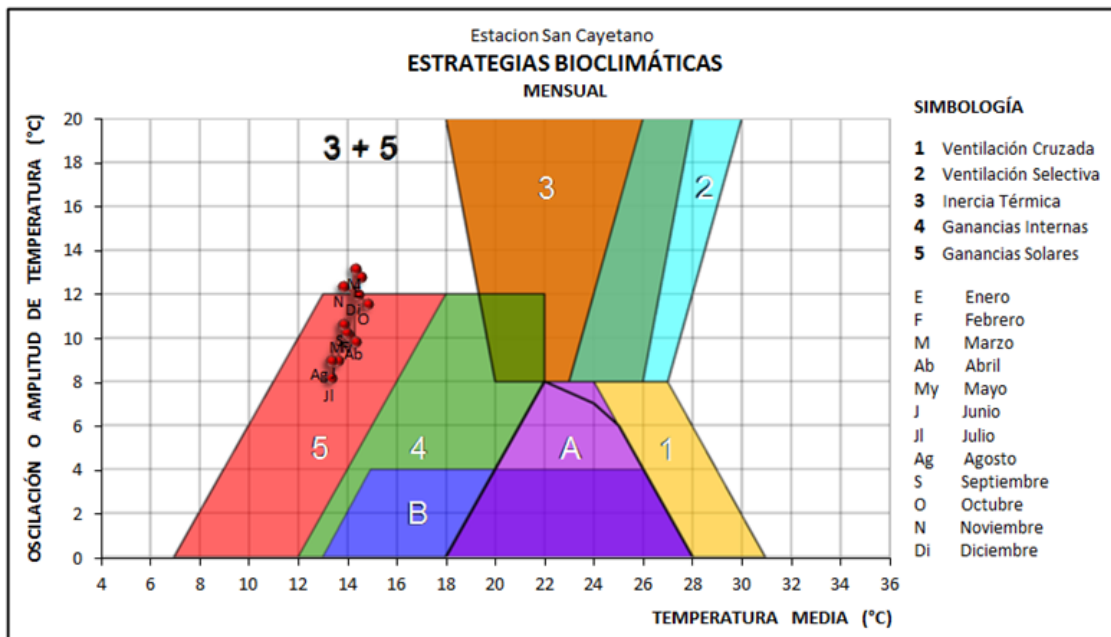

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz del laboratorio de diseño bioclimático de la Universidad Autónoma Metropolitana – México.

Conclusión

Los datos graficados muestran que la principal estrategia de diseño se inclina sobre las ganancias solares e inercia térmica durante todo el año.


CARTA BIOCLIMÁTICA

Consiste en un diagrama de condiciones básicas donde el eje de las abscisas representa la humedad relativa y el de las coordenadas la temperatura.

La carta bioclimática es la síntesis e integración de condiciones climáticas. Con ella se definen 5 estrategias básicas de diseño, según zonas de confort: calentamiento, sombreado, ventilación, humidificación y masa térmica. Fuentes Freixanet, V. A. (2004).

Calle 56 No. 4^a-26 – MOV. 3115653155- 3216524671 – Bogotá – Colombia
Velasco203@hotmail.com

Grafica 7 Carta Bioclimática

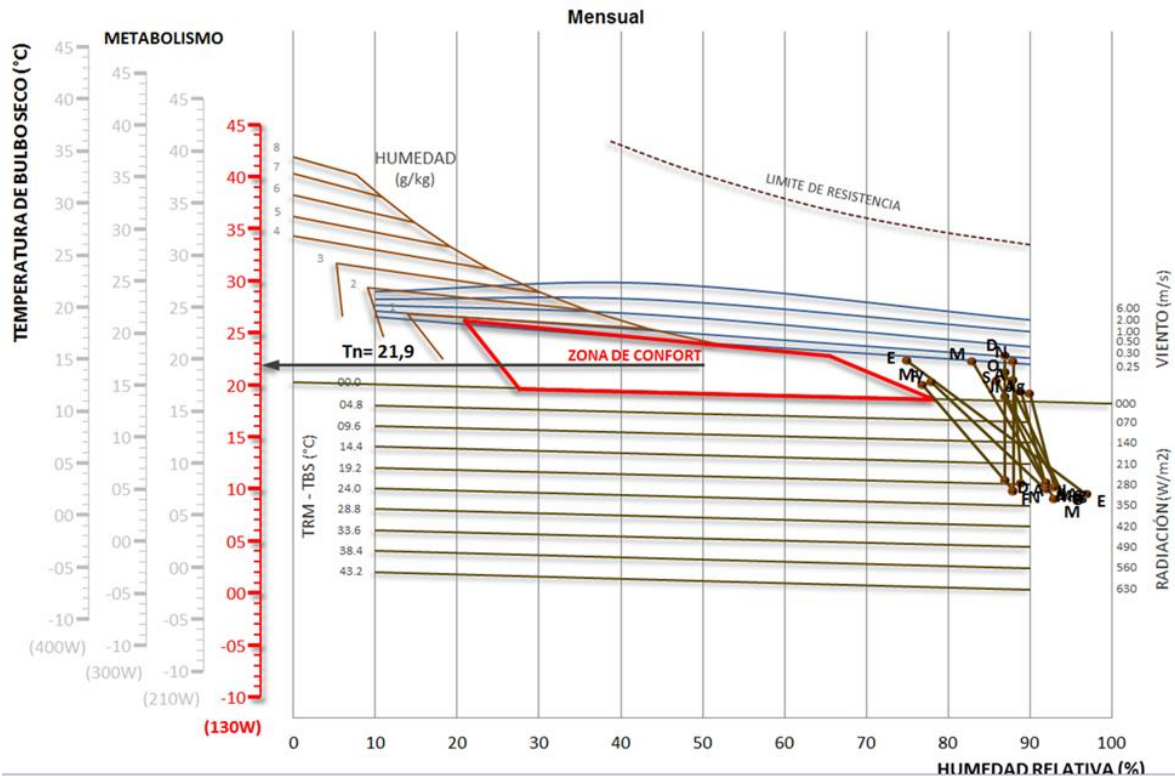

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz del laboratorio de diseño bioclimático de la Universidad Autónoma Metropolitana – México.

CONCLUSIÓN

Según los resultados de la gráfica estereográfica se puede concluir que a lo largo de todo el año y Durante todo el día se debe considerar ganar radiación en un rango de (350 – 320 W/m²) para generar condiciones de confort térmico al interior de la edificación.

ESTRATEGIAS PASIVAS DE CLIMATIZACIÓN A IMPLEMENTAR.

Bioclima: FRIO- HÚMEDO, con dicha clasificación climatológica se determinaron las siguientes estrategias a aplicar en el lugar:

Grafica 8 Matriz de estrategias Bioclimáticas

Semi-Frio Húmedo	ESTRATEGIAS		SISTEMAS PASIVOS	DIAGRAMA	OPCIONES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO												SIMBOLOGÍA		
	SISTEMA	MECANISMO T.			INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO					
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CALENTAMIENTO	DIRECTO	Ri	Promover la Ganancia Solar Directa	período														Elementos acristalados: ventanas, tragaluces lucernarios, etc. Personas, lámparas, equipos, chimeneas, etc. inercia térmica de materiales, radiación reflejada, muro trombe, invernaderos, sistemas aislados, etc. Materiales aislantes, contraventanas, etc. Protección contra el viento (barreras vegetales o arquitectónicas) Exclusas térmicas y hermeticidad Exclusas térmicas, hermeticidad Ganancia solar directa por acristalamientos: ventanas, tragaluces lucernarios, etc. Chimeneas o radiadores de alta eficiencia inercia térmica de materiales, muro trombe, invernadero adosado o seco, etc. Chimeneas o radiadores de alta eficiencia Ventilación natural, colectores de aire, muro trombe, invernadero seco, etc. Espejos de agua, fuentes, cortinas de agua, albercas, lagos, ríos, mar, vegetación, etc. Dúctos eólicos, colectores de aire, muro trombe, invernaderos húmedo, etc.	
			Promover las Ganancias Internas	día															
			noche																
	INDIRECTO	Cd	Promover la Ganancia Solar Indirecta	día															
			noche																
			Minimizar el Flujo Conductivo de Calor	día															
noche																			
INDIRECTO	Cv	Minimizar el Flujo de Aire externo	día																
		noche																	
		Minimizar la Infiltración	día																
noche																			
DESHUMIDIFICACIÓN	DIRECTA	Ri	Promover el Calentamiento Directo	día															
			noche																
	INDIRECTA	Cd	Promover el Calentamiento Indirecto	día															
noche																			
HUMIDIFICACIÓN	INDIRECTA	Cv	Promover la Ventilación Natural o Inducida	día															
			noche																
			DIRECTA	Ev	Promover Sistemas Evaporativos	día													
noche																			
INDIRECTA	Cv	Promover la Ventilación Inducida	día																
		noche																	

CALENTAMIENTO.

Promover ganancias solar directa:

- Elementos acristalados: ventanas, tragaluces lucernarios.

Promover ganancias internas:

- Personas, lámparas, equipos, chimeneas.

Minimizar el flujo conductivo de calor:

- Materiales aislantes, contraventanas.

Minimizar el Flujo de Aire externo:

- Protección contra el viento (barreras vegetales o arquitectónicas)
Exclusas térmicas y hermeticidad.

Minimizar la Infiltración:

- Exclusas térmicas, hermeticidad.

DESHUMIDIFICACIÓN

Promover el Calentamiento Directo:

- Tragaluces lucernarios, Chimeneas o radiadores de alta eficiencia.


Promover el Calentamiento Indirecto:

- Inercia térmica de materiales, muro trombe, invernadero adosado o seco, Chimeneas o radiadores de alta eficiencia.

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS

DEFINICIÓN DE ENVOLVENTE GEOMÉTRICA ARQUITECTÓNICA

La envolvente geométrica arquitectónica se plantea en correlación a la temperatura y la humedad con el objetivo de desarrollar un equilibrio térmico. El resultado de esta relación bidimensional para la edificación del es 1:3 con el objetivo de generar un equilibrio térmico y generar condiciones de confort.

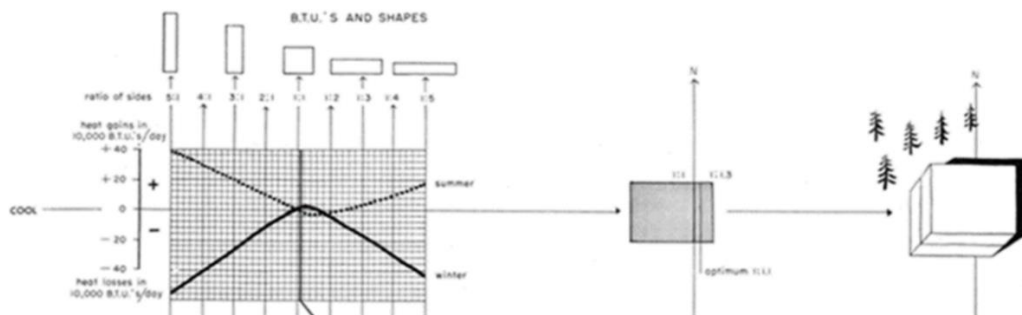

ORIENTACIÓN


La orientación de las edificaciones se plantean con base en el movimiento aparente del sol y con respecto al eje térmico para aprovechar al máximo la incidencia de radiación directa.

El eje óptimo para la incidencia de radiación según la actividad metabólica (Dormitorios, uso nocturno) es SUR – Oriente con un rango aproximado de 22.5. Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

La orientación para el uso de administración (Aulas) es Sur- Oriente con una Tasa metabólica media de 100 W/m². (1,72 met.). El rango de orientación se sugiere de 130° teniendo en cuenta el eje vertical Norte

Las aberturas para el área de las aulas se plantean sobre el eje largo Sur.

Grafica 9 Orientación óptima de la edificación

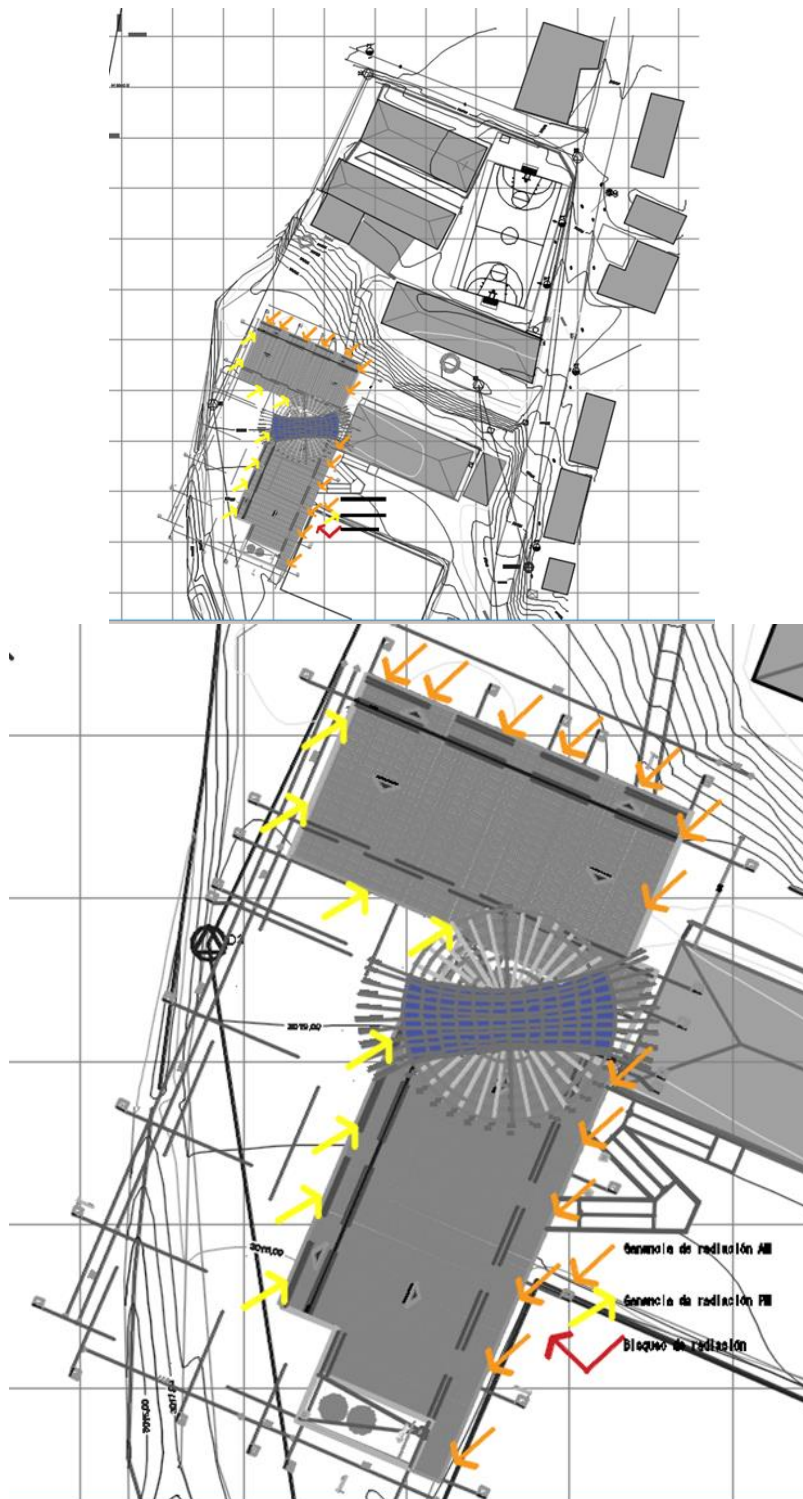


Calculo de Dispositivos de control de radiación directa

Según el análisis climatológico del lugar, Se recomienda ganar radiación directa en el flanco Orienté en las horas de la mañana

En el flanco Occidente se recomienda ganar radiación directa, pero debido a que son aulas de clase se no es posible que le incida radiación para no incomodar a los ocupantes, por lo que se sugiere un dispositivos de control solar que bloqueen la radiación directa pero permita el paso de la radiación difusa con el objetivo de iluminar naturalmente y generar condiciones óptimas de confort lumínico y térmico.

En el proyecto se proponen dispositivos de control solar según el Angulo de declinación del sol, el cual se calculó para el equinoccio de verano (21 junio)

El Angulo de incidencia en planta para las 13 horas es de 146° W° con respecto al Norte.

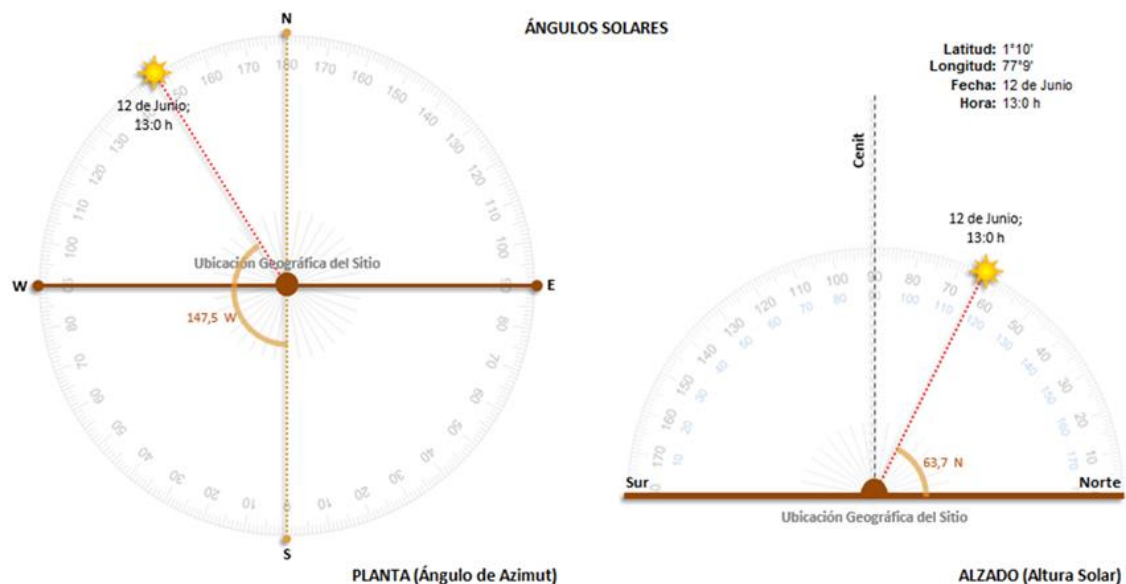


Grafica 10 Calculo de ángulos de incidencia


Fuente: Elaboración propia con base en la matriz del laboratorio de diseño bioclimático de la Universidad Autónoma Metropolitana – México.

El Angulo de incidencia en proyección frontal a fachada poniente es de 63° posteriormente se calculó el dispositivo de control solar para proteger de la radiación directa y permitir el paso de la radiación difusa.

Ilustración 2 Ángulos de Incidencia

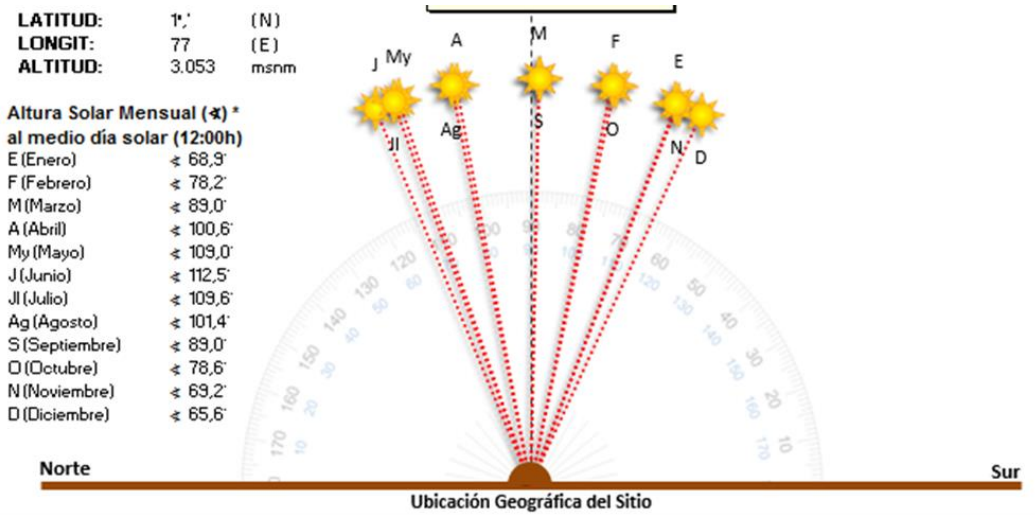

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz del laboratorio de diseño bioclimático de la Universidad Autónoma Metropolitana – México.

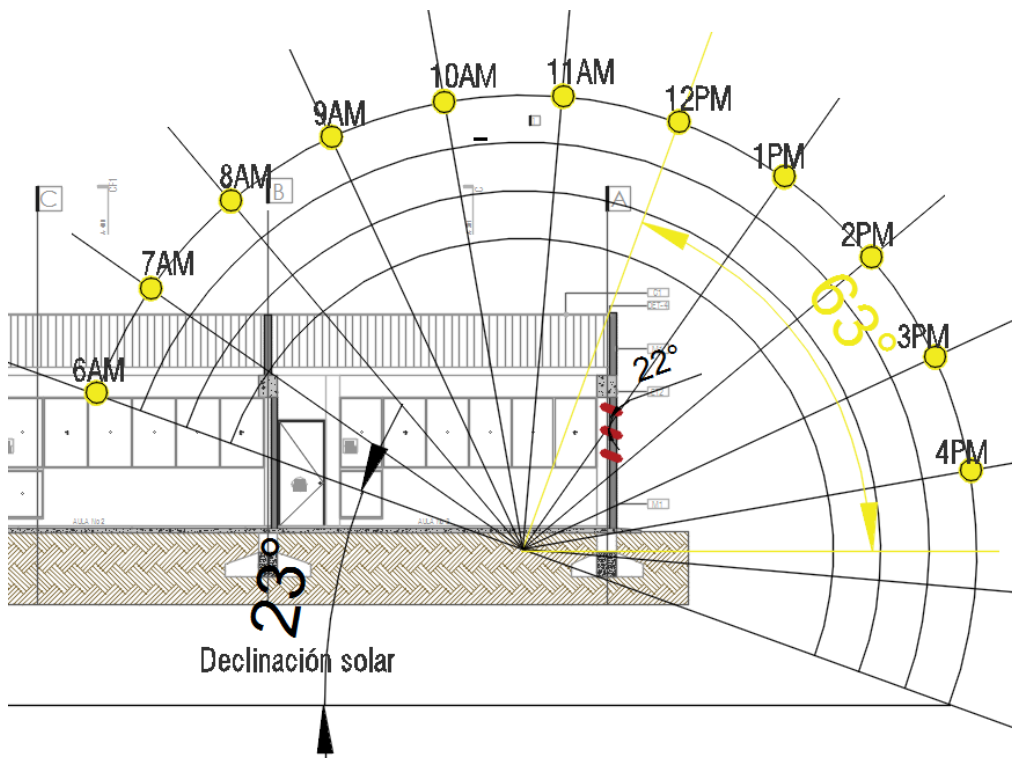

Grafica 11 Dimensión y ángulos de dispositivo de control

Calle 56 No. 4ª-26 – MOV. 3115653155- 3216524671 – Bogotá – Colombia
Velasco203@hotmail.com

El dispositivo de bloqueo solar se calcula para cubrir la incidencia de radiación en un vano, para este bloqueo solar se requiere de un dispositivo de 0,32 mts de ancho por el largo de la ventana, y una distancia entre dispositivos de 0,50 m con ángulos con respecto al vano de 22° Ver **Grafica 11 Dimensión y ángulos de dispositivo de control**

CALCULOS DE VENTILACION

La ventilación en el proyecto mezcla dos tipos de sistemas de ventilación natural: [1] la ventilación natural cruzada —VNC—que consiste en el paso del aire del exterior de un lado al otro del proyecto teniendo como espacios de inyección natural diferentes áreas de aperturas sobre fachadas. De otra parte y complementariamente, [2] la ventilación natural de tiro forzado —VNTF— denominado por la literatura como “efecto stack” o “termosifón” el cual consiste en producir diferencias de presión y temperatura para forzar el aire del exterior a ascender.

Siguiendo el estándar americano ANSI/ASHRAE 62.1-2007 sobre la Ventilación para una Calidad Aceptable de Aire Interior, debido a la ausencia de una norma Colombiana para tales fines. Las áreas ocupadas deben contar con unas mínimas cantidades de renovación de aire dependiendo de su actividad, su ocupación y su superficie. El alcance de estos cálculos es el de obtener la mejor calidad de aire interior evitando concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) mediante la inyección de manera natural de la mayor cantidad de aire (Caudal Q) del exterior y de esta manera determinar las áreas mínimas netas de inyección y extracción de aire.

VELOCIDAD LOCAL DEL VIENTO

Las velocidades del viento generalmente son medidas en aeropuertos a una altura de 10 m por sobre el nivel del suelo, razón por la cual este valor debe ser corregido para identificar de forma más precisa el valor de la velocidad local del viento que afecta nuestro proyecto.

El perfil de velocidades puede ser calculado según la siguiente ecuación extraída del British Standard BS 5925:1991

$$v(Z) = v(Z_0) \left[\frac{Z}{Z_0} \right]^\alpha$$

Dónde:

Z = Velocidad del viento a una altura Z (m/s)

Zo = Velocidad del viento a una altura de referencia Zo (m/s) ($10^{1/3}$)

α = Exponente que depende del terreno (Rugosidad del terreno 0,20 ver

Tabla 2 Constantes de rugosidad del terreno para diferentes capas.

Tipo de terreno	Altura de obstrucciones	Capa de fricción o altura de capa límite	Constante de rugosidad	Longitud de rugosidad	Exponente de velocidad media	Velocidad de fricción
		δ	Ao	Zo	a	v*
	(m)	(m)		(m)		%v
Mar abierto, tundra o desierto	0 - 0.30	250	1.16	0.001	0.11	0.01596v
Campo abierto con arbustos bajos o Aeropuertos	0.30 - 0.60	300	1.00	0.030	0.15	0.02530v
Campo con vegetación media	0.95 - 1.90	350	0.76	0.095	0.20	0.03156v
Suburbios, poblados bajos (máximo 2 niveles)	3.0 - 6.0	400	0.59	0.30	0.25	0.04192v
Zona Urbana (entre 3 y 6 niveles)	9.5 - 19.0	450	0.46	0.95	0.30	0.06240v
Centros Urbanos, edificios altos (más de 6 niveles)	20.0 - 60.0	500	0.35	3.00	0.36	0.12208v

Fuente: Cálculos básicos para arquitectura. Víctor Armando Fuentes Freixanet Para el caso del proyecto la velocidad del viento a una altura de 1 m, (altura promedio de ubicación de aberturas de inyección) corresponde a (5 m/s). El anterior parámetro se tomara como coeficiente general para el desarrollo de los cálculos.

CALIDAD DEL AIRE:

Una espacio sin ventilar genera una sensación desagradable de incomodidad, ya que se alteran sensaciones físicas, químicas y biológicas del aire, benignas y necesarias; así como también, se producen cambios higrotermicos y deterioro progresivo del aire debido, principalmente, al dióxido de carbono (CO₂) que es resultado de los procesos de oxidación celular como de las combustiones corporales, existen otras fuentes de contaminantes dentro de la vivienda.

Tabla 3 Tasa mínima de producción de CO2 por tipo de actividad

Tasa mínima de producción de CO ₂ por tipo de actividad		
En descanso	0,015	m ³ /h
Trabajo ligero	0,022	
Trabajo moderado	0,047	
Trabajo pesado	0,072	
Trabajo muy pesado	0,094	

Tabla 4 Calidad del aire

Calidad del aire		
Aire totalmente puro	0,03%	% de CO ₂
Aire casi puro	0,04%	
Aire medianamente puro	0,05%	
Aire poco puro	0,06%	
Aire tipo urbano	0,07%	
Aire contaminado	0,08%	
Aire muy contaminado	0,09%	
Límite permitido	0,10%	

En una situación de régimen estacionario de producción de gas contaminante y con una tasa fija de ventilación, se aplica la siguiente ecuación para calcular la intensidad de ventilación que se requiere:

$$V = \frac{g}{C_i - C_e}$$

Dónde:

v = tasa de ventilación (m³ /h)

g = Tasa de emisión de gas contaminante

C_i y C_e = Concentraciones de gas (en porcentaje) en mezcla interior que introduce para ventilar.

Para efectos de cálculo, puede adoptarse para cada adulto en reposo:

G = 0,015 m³/h Actividad sedentaria para no pasar el umbral de 0,1%; y la ventilación se realizara con un coeficiente C_e = 0,03% el resultado sería:

$$V = \frac{0,015}{0,001 - 0,003} = 21,4 \text{ m}^3 / \text{h} / \text{persona}$$

- Si se introduce aire normal con 0,05% de CO₂, se requiere una ventilación 30 m³ h/ persona
- En aire urbano 0,07% de Co₂, la tasa de ventilación ascienden a 50m³/h.

Esta variable indica el número de cambios de aire que se requieren en relación a la producción de agentes contaminantes, ya sea por fuentes generadoras como: equipos mecánicos, cargas térmicas y personal.

Para el caso de estudio, se calculó para (4- 2) personas dependiendo del espacio, con una calidad del aire casi puro con porcentaje de Co₂ del 0.4% y una emisión por persona de 0.022 m³/h.

A continuación se presentan los espacios analizados. Cada número corresponde a un área promedio, actividad y altura específica, es importante ubicarse con los planos guías que se muestran en las siguientes imágenes:

VENTILACIÓN DEBIDO A LA PRESIÓN DEL VIENTO (VENTILACIÓN NATURAL CRUZADA) VNC

Para que pueda darse la ventilación es necesario que haya ventilación cruzada. Se genera cuando se proyectan dos vanos:

- Barlovento (Presión positiva) entrada de aire.
- Sotavento o cualquier zona de presión negativa.

Conversión de fórmulas (según Olyay) ventilación cruzada.

$$Q = 3150 AV \text{ (pie}^3/\text{h)}$$

Dónde:

Q = Cantidad de aire (pie³/h)

A = Área de entrada (pie²)

V = Velocidad del viento (mph)

3150 = Es válido si el área de entrada es igual al área de salida.

$$A = 1\text{m} * 1\text{m} = 1\text{m}^2$$

$$3,281 * 3,281 \text{ pie} = 10,764961 \text{ pie}^2$$

$$V = 1\text{m/s} = 2.24 \text{ mph}$$

$$Q = 3150 * 10,764961 * 2,24$$

$$Q = 75957,562 \text{ Pie}^3 / \text{h}$$

$$\frac{75957,562 \text{ pie}^3}{1\text{h}} * \frac{0,0283(\text{m}^3)}{3600\text{s}} = 0,5971108$$

$$Q = 0,5971108 \text{ m}^3/\text{S} \text{ (el viento perpendicular a la entrada)}$$


$$Q = 0,5971108 AV$$

Parámetros de análisis:

Velocidad del viento 5m/s velocidad teórica con base en el cálculo del British Standard BS 5925:1991

Angulo de incidencia: El Angulo de incidencia para el desarrollo de los cálculos de ventilación cruzada se plantea como parámetro el $\alpha=45$, con respecto al flanco de barlovento y el flanco de incidencia del flujo de aire crítico teórico

Ilustración 3 Espacios analizados 1 piso

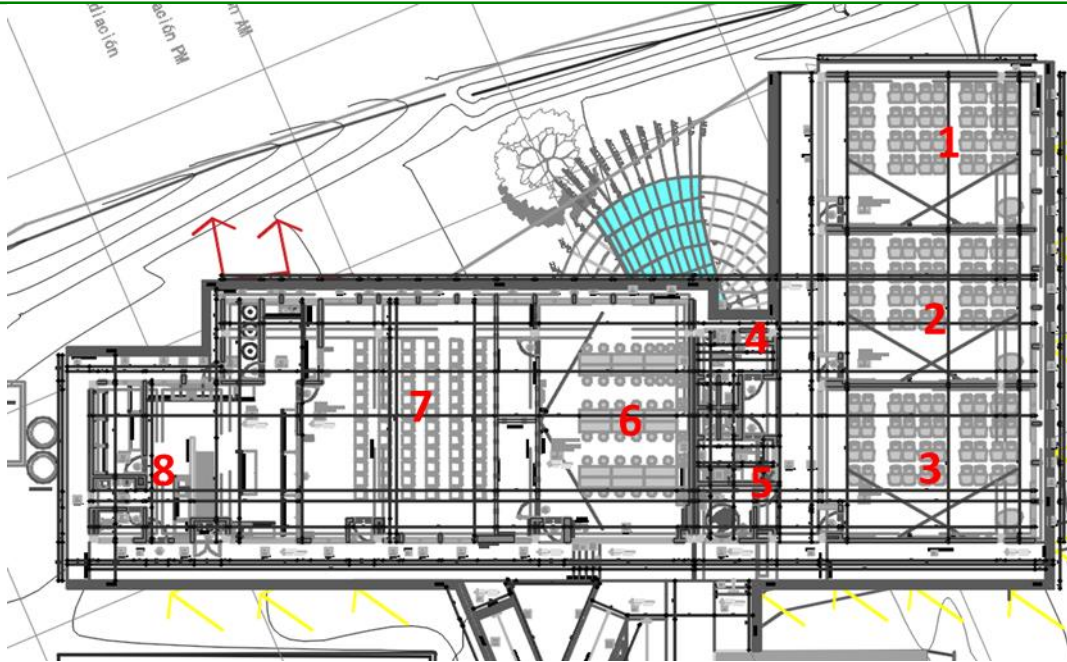

En la Tabla 5 Tabla resumen de caudales de ventilación e inyección / Extracción se observa la dimensión de los aperturas con el área efectiva a proyectar en las ventanas de las aulas.

Tabla 5 Tabla resumen de caudales de ventilación e inyección / Extracción

No	Espacio	Ocupacion	Ratas minimas de ventilacion ASRAHE 62.1			
			l/s por persona (M3)	L/s (M3)	No cambios /Hora	N C/H requeridos
1	Aula	40	0,015	25	(5-8)	5
2	Aula	40	0,015	25	(5-8)	5
3	Aula	40	0,015	25	(5-8)	5
4	wc	9	0,015	25	(3-6)	8
5	wc	9	0,015	25	(3-6)	8
6	Laboratorio	40	0,015	25	(5-8)	5
7	comedor	72	0,015	25	(3-6)	3
8	cocina	12	0,015	25	(2-5)	2,32

Conclusiones:

Se puede concluir que la orientación del proyecto tiene dos determinantes; la primera en relación al movimiento aparente del sol y con respecto al eje térmico para aprovechar al máximo la incidencia de radiación directa en las horas de la mañana, generando como resultado una inclinación de 17° Nor – Oriente. Las aberturas para el área de las aulas se plantean sobre el eje largo para mayores ganancias de radiación directa y así llegar a un equilibrio térmico que permita generar condiciones de confort. La segunda determinante para la orientación corresponde a la escasez de espacio para implantar la crujía y por lo cual se implanto sobre el lado largo Nor –oriente y Las aberturas de ganancia de

Calle 56 No. 4^a-26 – MOV. 3115653155- 3216524671 – Bogotá – Colombia
Velasco203@hotmail.com

radiación se diseñaron sobre la fachada Oriente y Occidente para generar mayor cantidad de radiación directa y difusa.

Así como también se desarrolló un análisis del flujo de aire y para determinar cuántos cambios de aire se requieren según el número de ocupantes y el Qmet de estos, en relación a la norma ASRHAE 62.1, Cabe aclarar los cambios que arroja la aplicación de esta norma generan una dualidad, ya que son prácticamente el doble de cambios y estos podrían producir un enfriamiento de la edificación por convección, generando que decline el rango de confort en las aulas. Es por ello que los vanos de inyección y extracción de aire se le reducen el área útil de ingreso y evacuación de aire viciado.

MEMORIA DE CÁLCULO CAMBIOS DE AIRE POR ESPACIO

1. Aula

Datos de la habitación

Largo	9,62	m
Ancho	7,05	m
Alto	3,57	m
Área	67,82	m ²
Volumen	242,12	m ³

Ocupantes

Número de ocupantes	40	personas
---------------------	----	----------

Calidad del aire

Calidad del aire que se introducirá	0,0005	tasa de CO ₂
-------------------------------------	--------	-------------------------

Tasa de producción de CO₂

Emisión de CO ₂ por persona	0,015	m ³ /h
--	-------	-------------------

Tasa mínima de ventilación requerida

Por persona	30,00	m ³ /h
Total	1200,00	m³/h

Renovación de aire necesaria en el local

Cambios de aire	4,96	cambios/h
-----------------	------	-----------

2. Aula

Datos de la habitación

Largo	9,62	m
Ancho	7,05	m
Alto	3,57	m
Área	67,82	m ²
Volumen	242,12	m ³

Ocupantes

Número de ocupantes	40	personas
---------------------	----	----------

Calidad del aire

Calidad del aire que se introducirá	0,0005	tasa de CO ₂
-------------------------------------	--------	-------------------------

Tasa de producción de CO₂

Emisión de CO ₂ por persona	0,015	m ³ /h
--	-------	-------------------

Tasa mínima de ventilación requerida

Por persona	30,00	m ³ /h
Total	1200,00	m³/h

Renovación de aire necesaria en el local

Cambios de aire	4,96	cambios/h
-----------------	------	-----------

3. Aula

Datos de la habitación

Largo	9,62	m
Ancho	7,05	m
Alto	3,57	m
Área	67,82	m ²
Volumen	242,12	m ³

Ocupantes

Número de ocupantes	40	personas
---------------------	----	----------

Calidad del aire

Calidad del aire que se introducirá	0,0005	tasa de CO ₂
-------------------------------------	--------	-------------------------

Tasa de producción de CO₂

Emisión de CO ₂ por persona	0,015	m ³ /h
--	-------	-------------------

Tasa mínima de ventilación requerida

Por persona	30,00	m ³ /h
Total	1200,00	m³/h

Renovación de aire necesaria en el local

Cambios de aire	4,96	cambios/h
-----------------	------	-----------

4. W.C

Datos de la habitación

Largo	3,45	m
Ancho	2,90	m
Alto	3,57	m
Área	10,01	m ²
Volumen	35,72	m ³

Ocupantes

Número de ocupantes	6	personas
---------------------	---	----------

Calidad del aire

Calidad del aire que se introducirá	0,0005	tasa de CO ₂
-------------------------------------	--------	-------------------------

Tasa de producción de CO₂

Emisión de CO ₂ por persona	0,015	m ³ /h
--	-------	-------------------

Tasa mínima de ventilación requerida

Por persona	30,00	m ³ /h
Total	180,00	m³/h

Renovación de aire necesaria en el local

Cambios de aire	5,04	cambios/h
-----------------	------	-----------

5. W.C

Datos de la habitación

Largo	3,45	m
Ancho	2,90	m
Alto	3,57	m
Área	10,01	m ²
Volumen	35,72	m ³

Ocupantes

Número de ocupantes	6	personas
---------------------	---	----------

Calidad del aire

Calidad del aire que se introducirá	0,0005	tasa de CO ₂
-------------------------------------	--------	-------------------------

Tasa de producción de CO₂

Emisión de CO ₂ por persona	0,015	m ³ /h
--	-------	-------------------

Tasa mínima de ventilación requerida

Por persona	30,00	m ³ /h
Total	180,00	m³/h

Renovación de aire necesaria en el local

Cambios de aire	5,04	cambios/h
-----------------	------	-----------

7. Comedor

Datos de la habitación

Largo	10,69	m
Ancho	8,95	m
Alto	3,57	m
Área	95,68	m ²
Volumen	341,56	m ³

Ocupantes

Número de ocupantes	72	personas
---------------------	----	----------

Calidad del aire

Calidad del aire que se introducirá	0,0005	tasa de CO ₂
-------------------------------------	--------	-------------------------

Tasa de producción de CO₂

Emisión de CO ₂ por persona	0,015	m ³ /h
--	-------	-------------------

Tasa mínima de ventilación requerida

Por persona	30,00	m ³ /h
Total	2160,00	m³/h

Renovación de aire necesaria en el local

Cambios de aire	6,32	cambios/h
-----------------	------	-----------

6. Laboratorio

Datos de la habitación

Largo	6,33	m
Ancho	10,72	m
Alto	3,57	m
Área	67,86	m ²
Volumen	242,25	m ³

Ocupantes

Número de ocupantes	40	personas
---------------------	----	----------

Calidad del aire

Calidad del aire que se introducirá	0,0005	tasa de CO ₂
-------------------------------------	--------	-------------------------

Tasa de producción de CO₂

Emisión de CO ₂ por persona	0,015	m ³ /h
--	-------	-------------------

Tasa mínima de ventilación requerida

Por persona	30,00	m ³ /h
Total	1200,00	m³/h

Renovación de aire necesaria en el local

Cambios de aire	4,95	cambios/h
-----------------	------	-----------

8. Cocina

Datos de la habitación

Largo	7,00	m
Ancho	6,22	m
Alto	3,57	m
Área	43,54	m ²
Volumen	155,44	m ³

Ocupantes

Número de ocupantes	12	personas
---------------------	----	----------

Calidad del aire

Calidad del aire que se introducirá	0,0005	tasa de CO ₂
-------------------------------------	--------	-------------------------

Tasa de producción de CO₂

Emisión de CO ₂ por persona	0,015	m ³ /h
--	-------	-------------------

Tasa mínima de ventilación requerida

Por persona	30,00	m ³ /h
Total	360,00	m³/h

Renovación de aire necesaria en el local

Cambios de aire	2,32	cambios/h
-----------------	------	-----------

Bibliografía:

IDEAM., Atlas del viento y energía de Colombia.
<http://www.upme.gov.co/Docs/MapaViento/CAPITULO4.pdf>

Serra R., Coch H, 2004, Arquitectura y Energía natural., España: Alfa omega

Lacomba Ruth.2007, Manual de Arquitectura solar, México: Trillas

Higueras Ester. 2008, Reto de la ciudad habitable y sostenible, Comisión Urbanismo COAM, España.

García Chávez, J.R and V. Fuentes Fraixanet, viento y arquitectura. El viento como factor de diseño arquitectónico. 2005, México: Trillas.

Freixanet Fuentes V. Geometría solar, Consultado 10/01/2014:
<file:///C:/Users/USER/Downloads/4-geosol.pdf>.

Florensa, R.S., Arquitectura y Clima, Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. 1997: Gustavo gili.

Gottmann, J. 1961. Megalopolis: The urbanized Northeastern Seaboard of the United States, New York, The Twentieth Century Fund.

Velásquez Soto, J.M. 2012. Análisis físico y numérico del comportamiento del flujo de aire en un edificio. México, Universidad Autónoma metropolitana.

Velasco Sandoval, A.F. 2013. Evaluación del desempeño aerodinámico mediante una técnica experimental aplicada a envolventes arquitectónicas. México, Universidad Autónoma Metropolitana.

Tate Donal M. 2007, Principios del uso eficiente del agua, Consultado 12/05/2014,
<http://cidbimena.desastres.hn/docum/Honduras/PRINCIPIOSDELUSOEficienTEDELAGUA.pdf>

Realizo:



ALBERTH FABIAN VELASCO SANDOVAL.

Maestría en Diseño Bioclimático

Velasco203@hotmail.com

Cel. 3216524671