

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		Institucion educativa groempresarial huasano													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		219142000026													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		Centro Docente Rural Mixto el placer													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		2191420000166													
Dirección/ Municipio:		Vereda el placer				Departamento			Caloto / Cauca						
FECHA DE VISITA	DIA	25	9	2018	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>	11:00	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	orlando gomez						URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	1 hora con 30 min a Caloto					
E-mail:							TELÉFONO:	314 740 0999							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	Resolucion de Adjudicacion					
							NO	<input type="checkbox"/>	No del doc. :						
								Anexa documento:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>			

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	2	4	SEXTO	6	4	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	3	SÉPTIMO	6	3	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN			1	TERCERO	2	2	OCTAVO	2	8	TOTAL	0
				CUARTO	7	5	NOVENO	4	4	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	5	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	74 Estudiantes	
TOTAL		0	1	TOTAL	17	19	TOTAL	18	19		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	5	BIBLIOTECA	Si	LABORATORIO	No	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	7	COMEDOR	No	sala sistemas
				INTERNADO	No	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación	COMEDOR	Cant	56	UNC	M2	Medidas	Material	FORTE
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación	COMEDOR	Cant	380,8	UNC	M2	Medidas	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación	COMEDOR	Cant	37,8	UNC	M2	Medidas	Material	BLOQUE 5
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación	COCINA COMEDOR	Cant	73,6	UNC	M2	Medidas	Material	TIPO PESADO
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación	COMEDOR	Cant	1	UNC	UND	Medidas	Material	COLL ROLLED
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación	COMEDOR	Cant	14	UNC	M2	Medidas	Material	COLL ROLLED
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación	COMEDOR	Cant	73,6	UNC	M2	Medidas	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación	COCINA-COMEDOR	Cant	8	UNC	UND	Medidas	Material	BAJO CONSUMO
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación	COCINA-COMEDOR	Cant	7	UNC	UND	Medidas	Material	SENCILLO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación	COCINA-COMEDOR	Cant	46	UNC	ML	Medidas	Material	EMT
Q. Otro	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)									

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación	COCINA-COMEDOR	Cant	70,8	UNC	M2	Medidas	Material	MORTERO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	COCINA-COMEDOR	Cant	92,4	UNC	M2	Medidas	Material	3 MANOS
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	COMEDOR	Cant	35,4	UNC	M2	Medidas	Material	EXT
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación		Cant		UNC		Medidas	Material	


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	x	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe	x	Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe		Cantidad	20
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	x	No existe	x	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	x	No existe	x	Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

sala de sistemas biblioteca y dotacion de los espacios

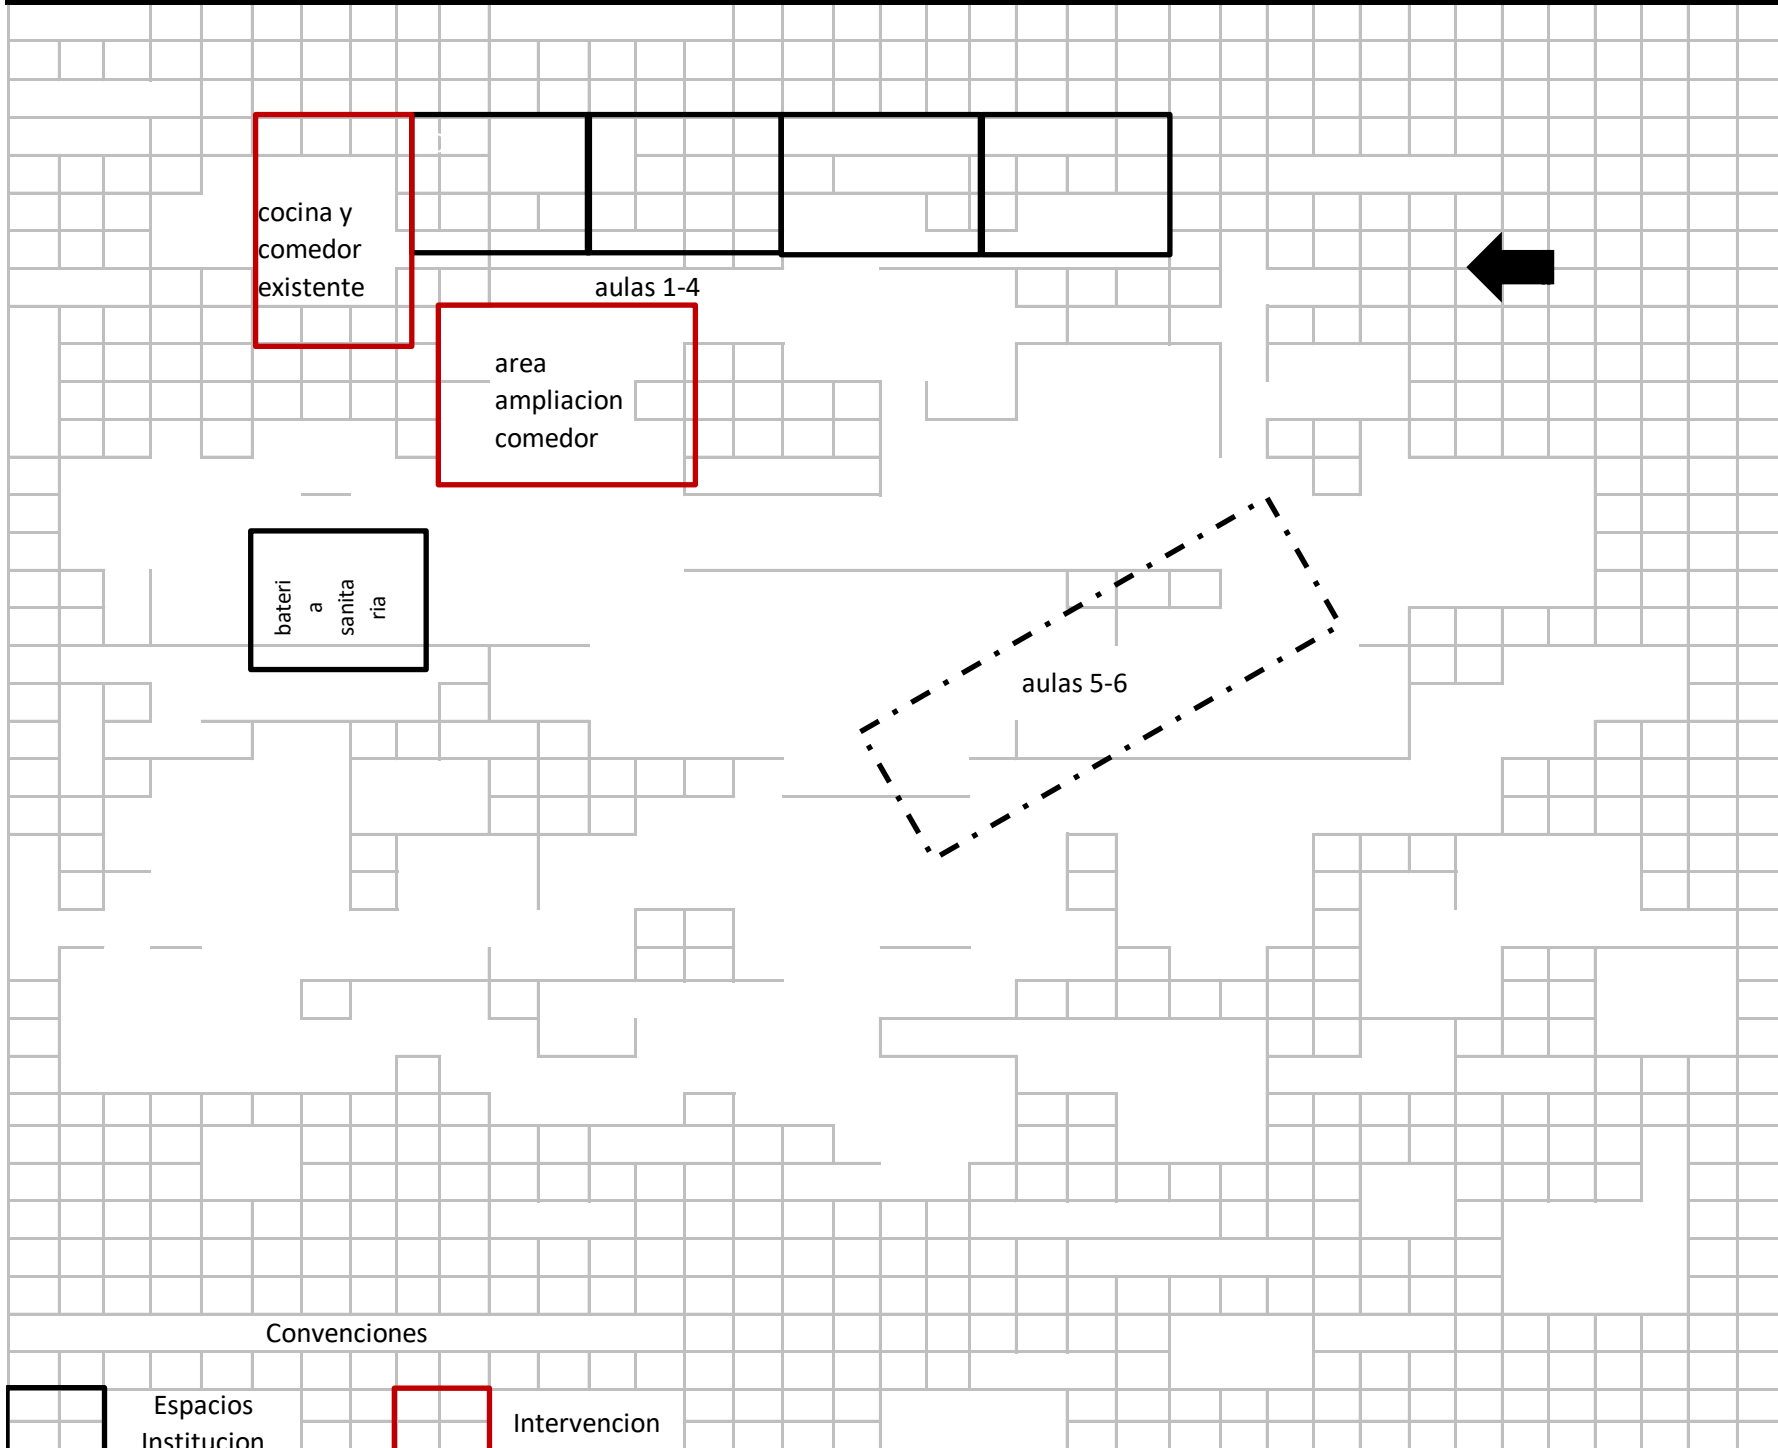

Convenciones

Espacios Institucion
 Intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:	marlhy yepez velasquez	Firma	marlhy yepez
Email:	grupoarquetipo19@gmail.com	Cargo:	Arquitecto
Teléfono:	3005334644		

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



cocina



cocina



espacio para ampliacion comedor



tanque de agua institucion



aula 4



aula 5

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 25 Km a Caloto

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI No

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La interventoria ha revisado el diagnostico y lo encuentra ajustado a los requerimientos del programa; se establecen las necesidades inmediatas en mantenimiento preventivo y correctivo. El presupuesto establece el costo adecuado de su mejoramiento.