

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C.
Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS
FÍSICAS

CENTRO CRECER
CAMPO ALEGRE
LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCIÓN
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO
ESTRUCTURAL

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO CRECER DSB TALLAR
NIT: 901.141.805-5
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO ESTRUCTURAL
DISEÑO:

IVÁN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Mat. Prof.: 25202-65724 CND

DISEÑADOR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
DISEÑO:

IVÁN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Mat. Prof.: 25202-65724 CND

INTERVENTOR
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
NIT: 19498.203
CONTRATO N°: 8248


RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR
APROBÓ:

RAUL ENRIQUE LOZANO MORA
Ingeniero Calculista Interventoria
Mat. Prof.: 25202-46709 CND

EQUIPO DE DISEÑO
ING. DERLY RAMIREZ
ING. JAVIER CORREA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

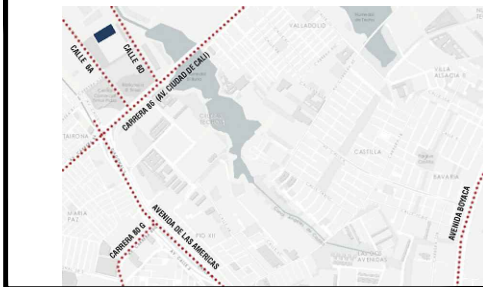

CONTIENE
DESPIECE DE VIGAS
NE+8.45 Y VIGUETAS NE+0.10

VERSIÓN/FECHA	OBSERVACIONES
1 - 04/07/2018	VERSIÓN INICIAL
2 - 02/08/2018	OBSERVACIONES INTERVENTORIA

NOMBRE DEL ARCHIVO
490-EST-(12-22)-DES.dwg

















FECHA
04.07.2018

ESCALA
1 : 100

PLANO
18

DE
24

DISEÑO

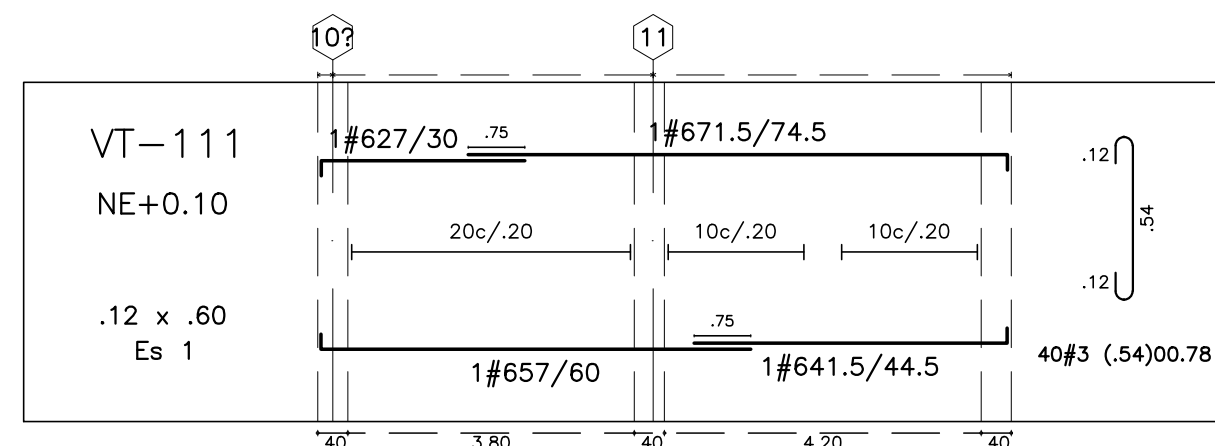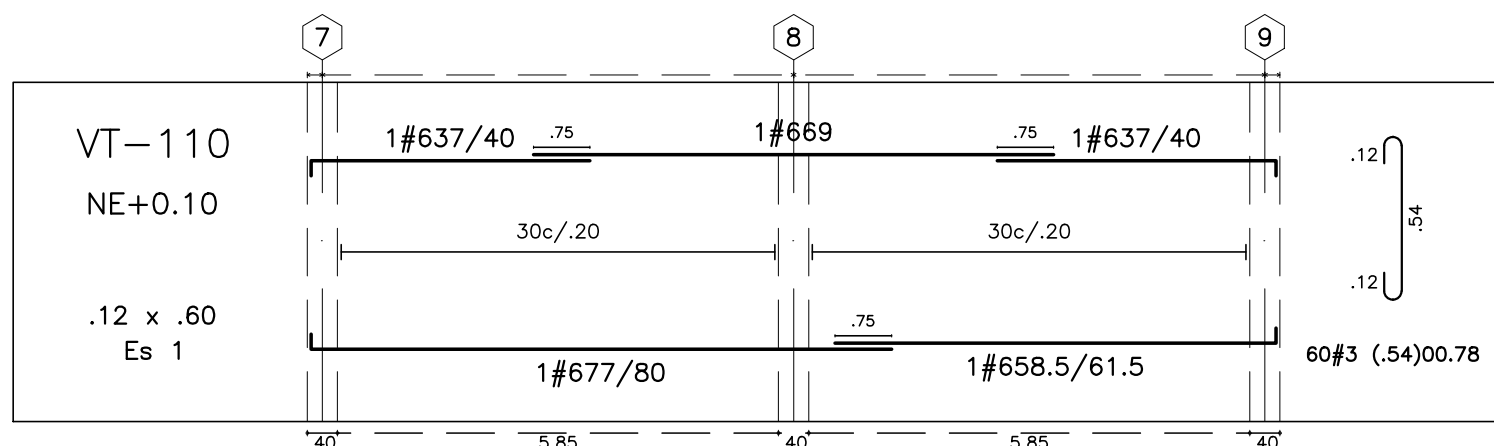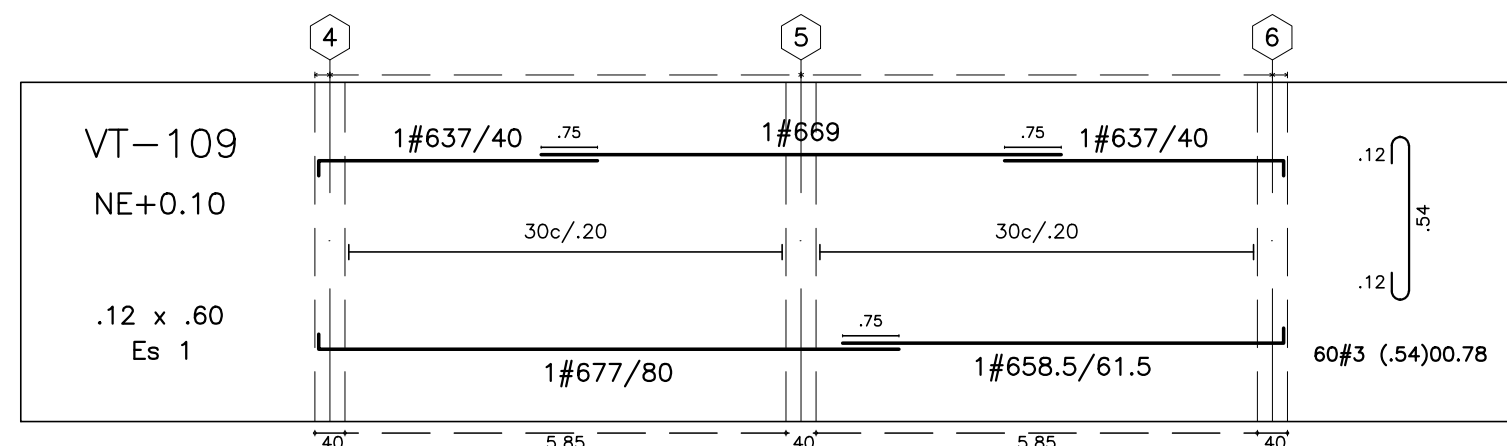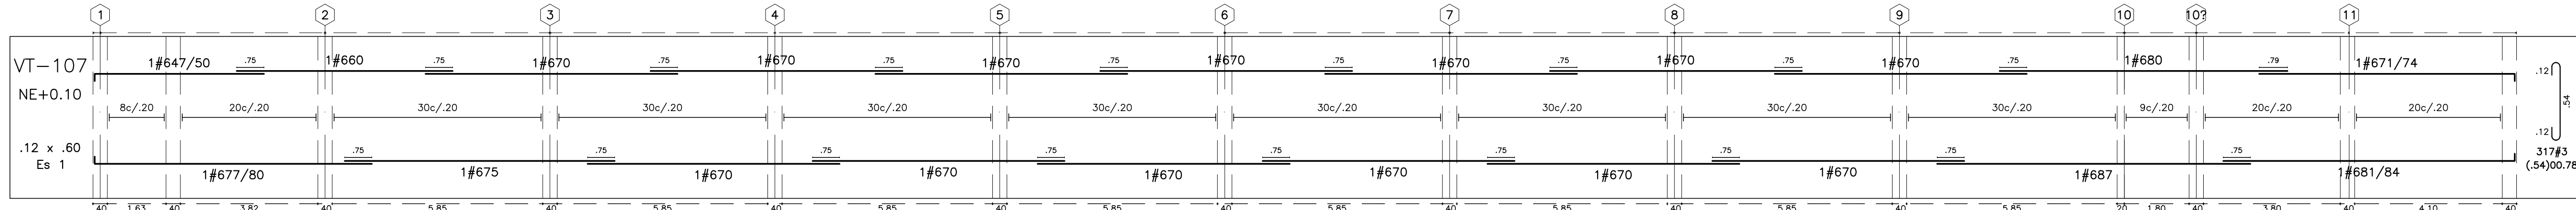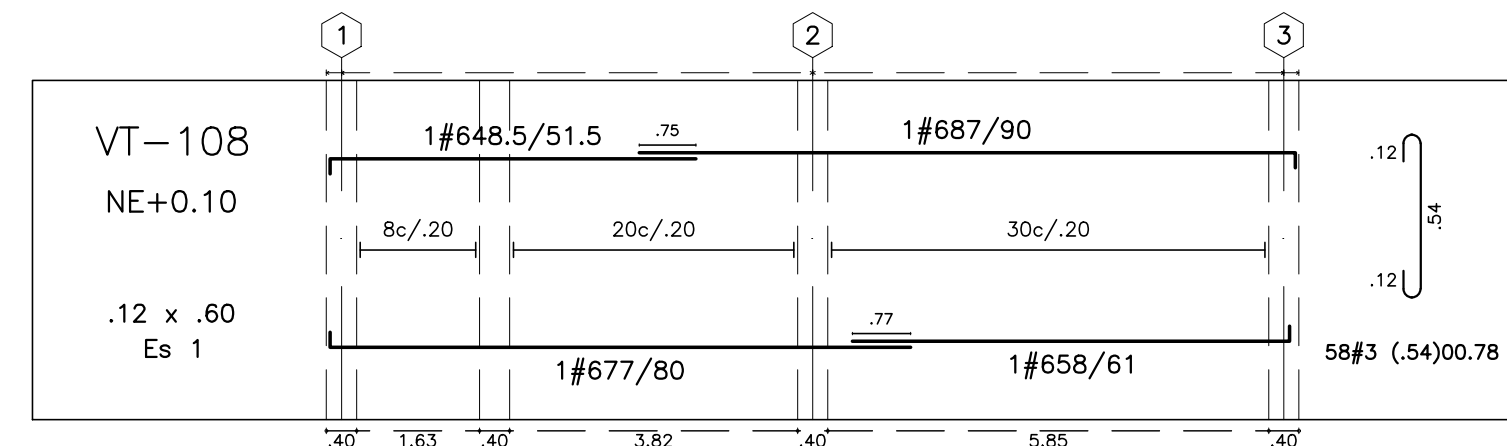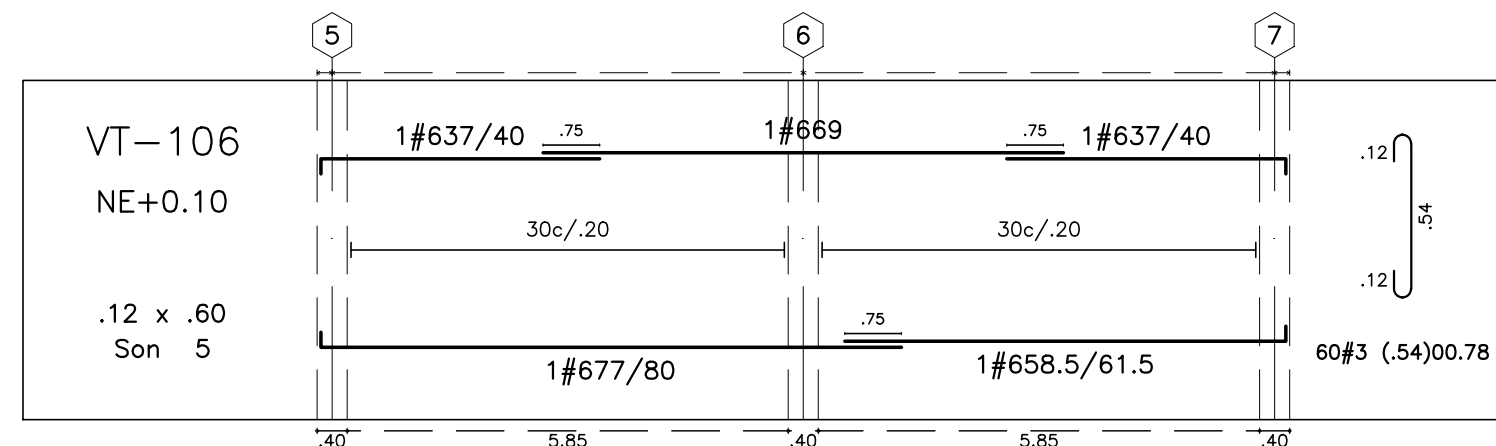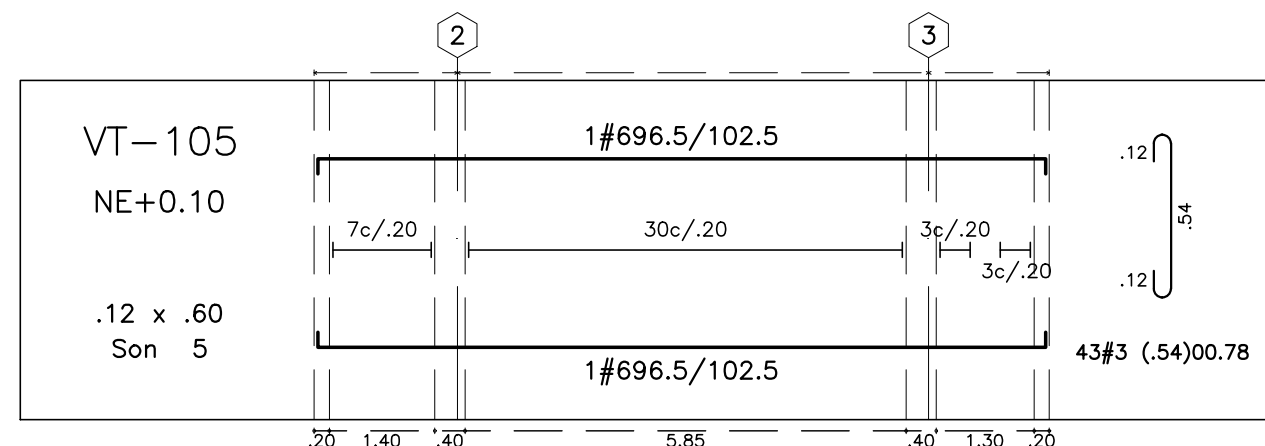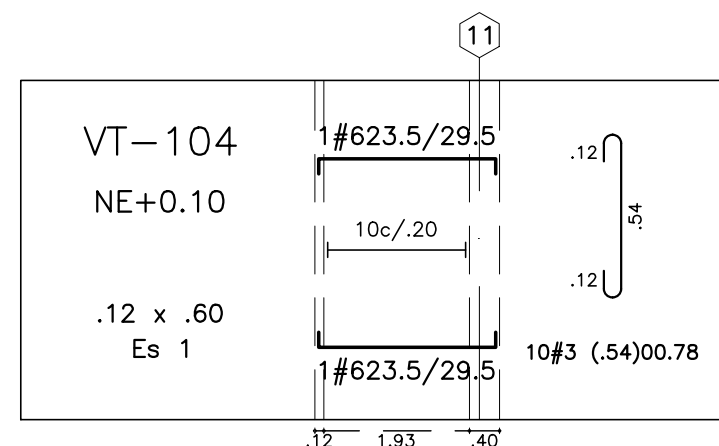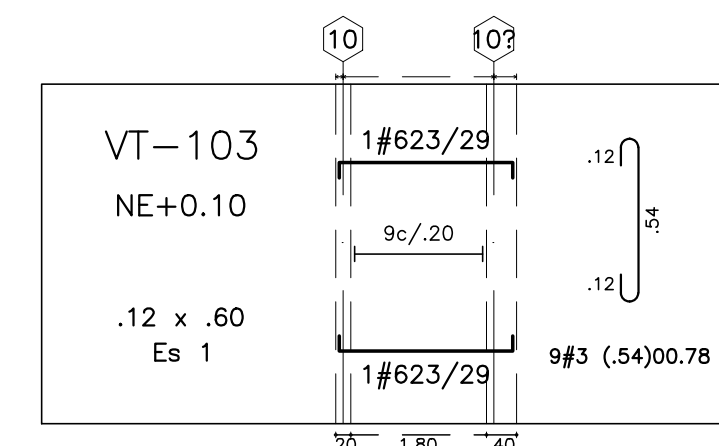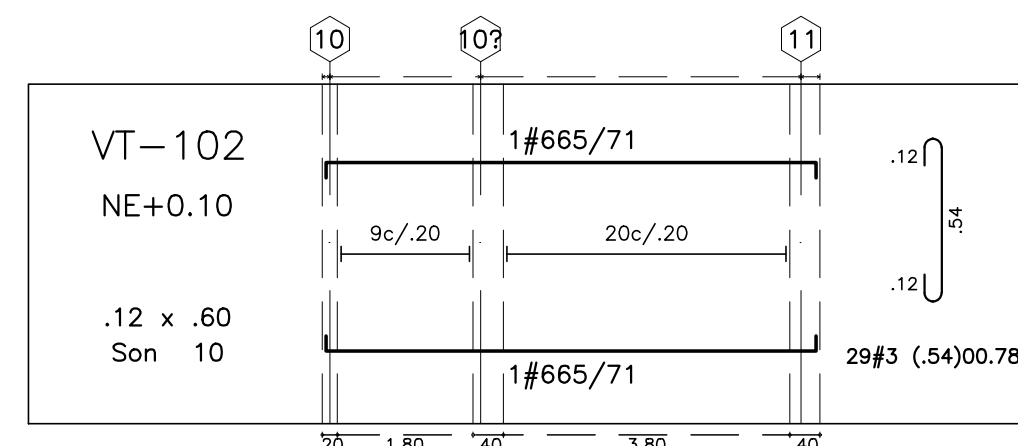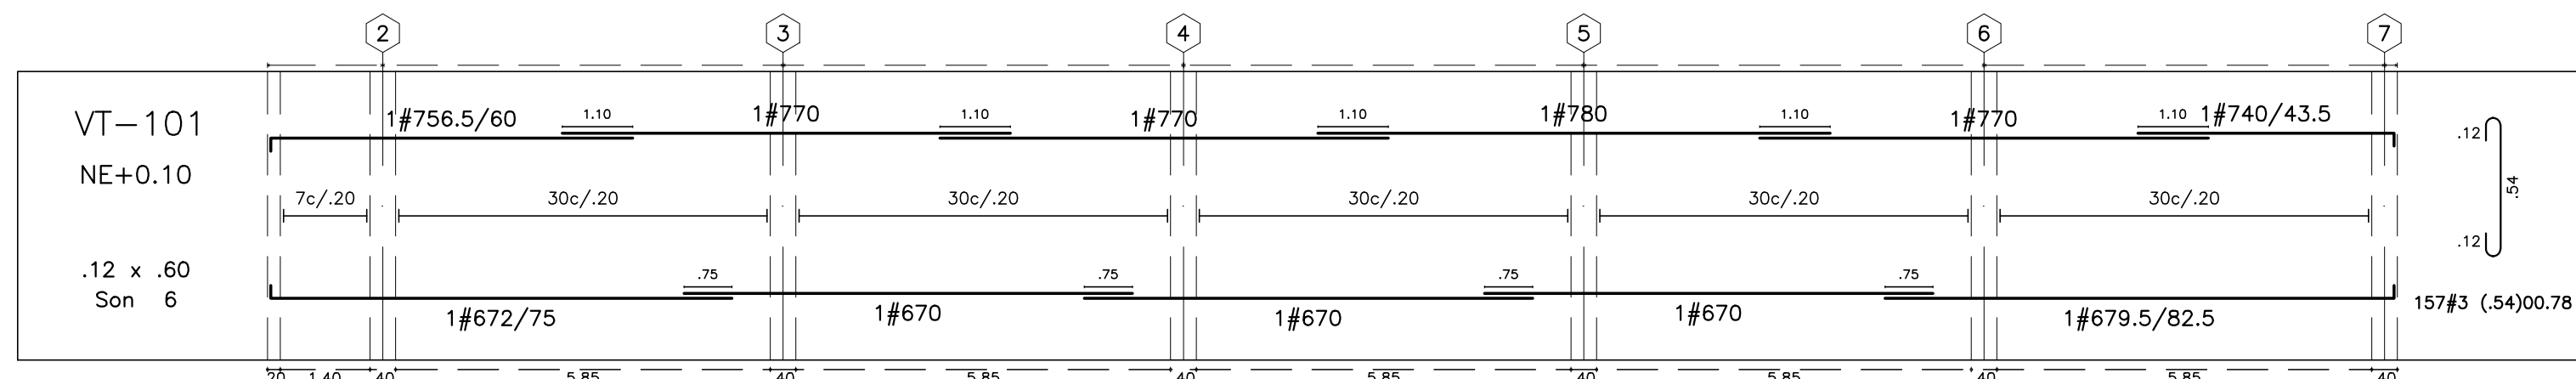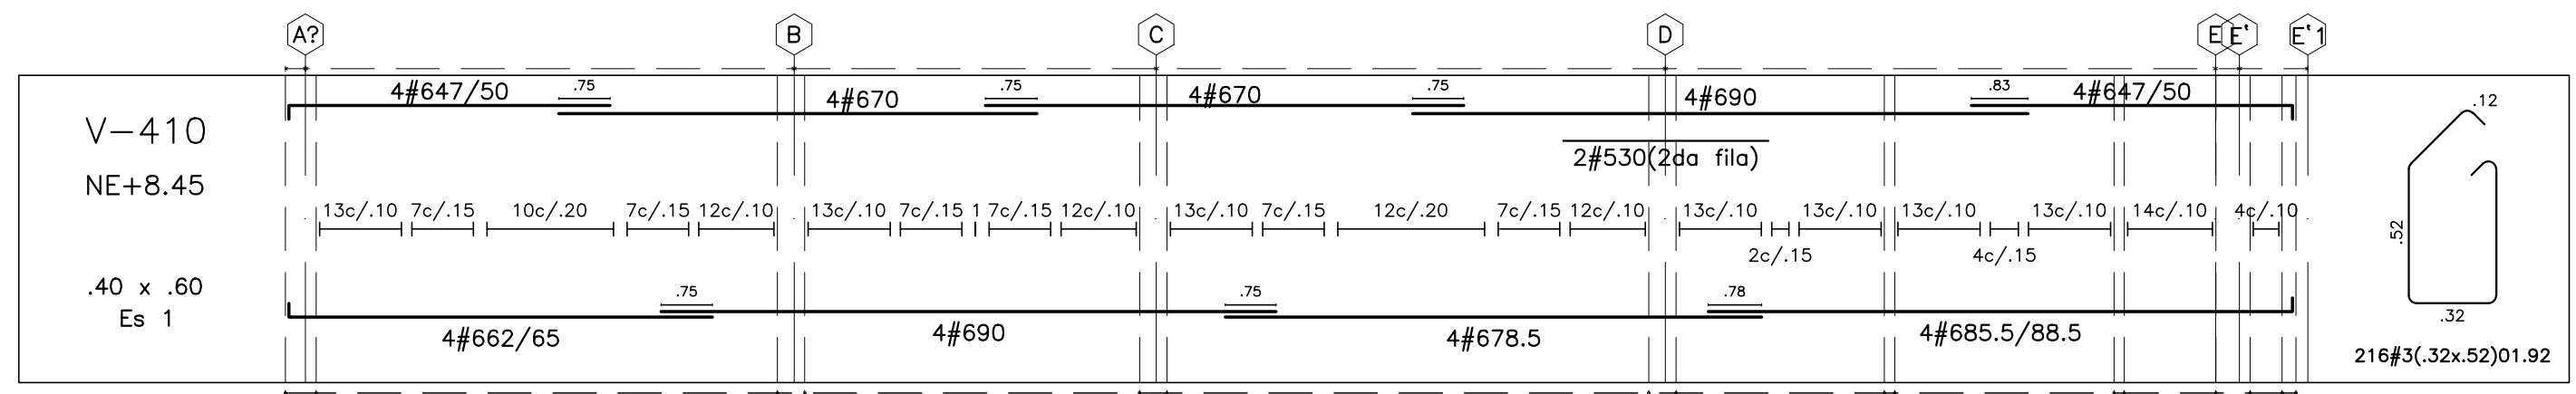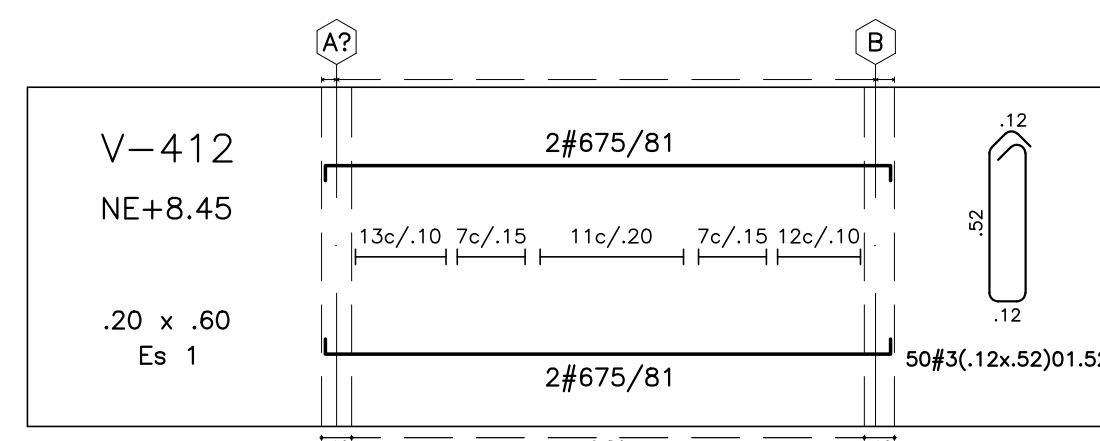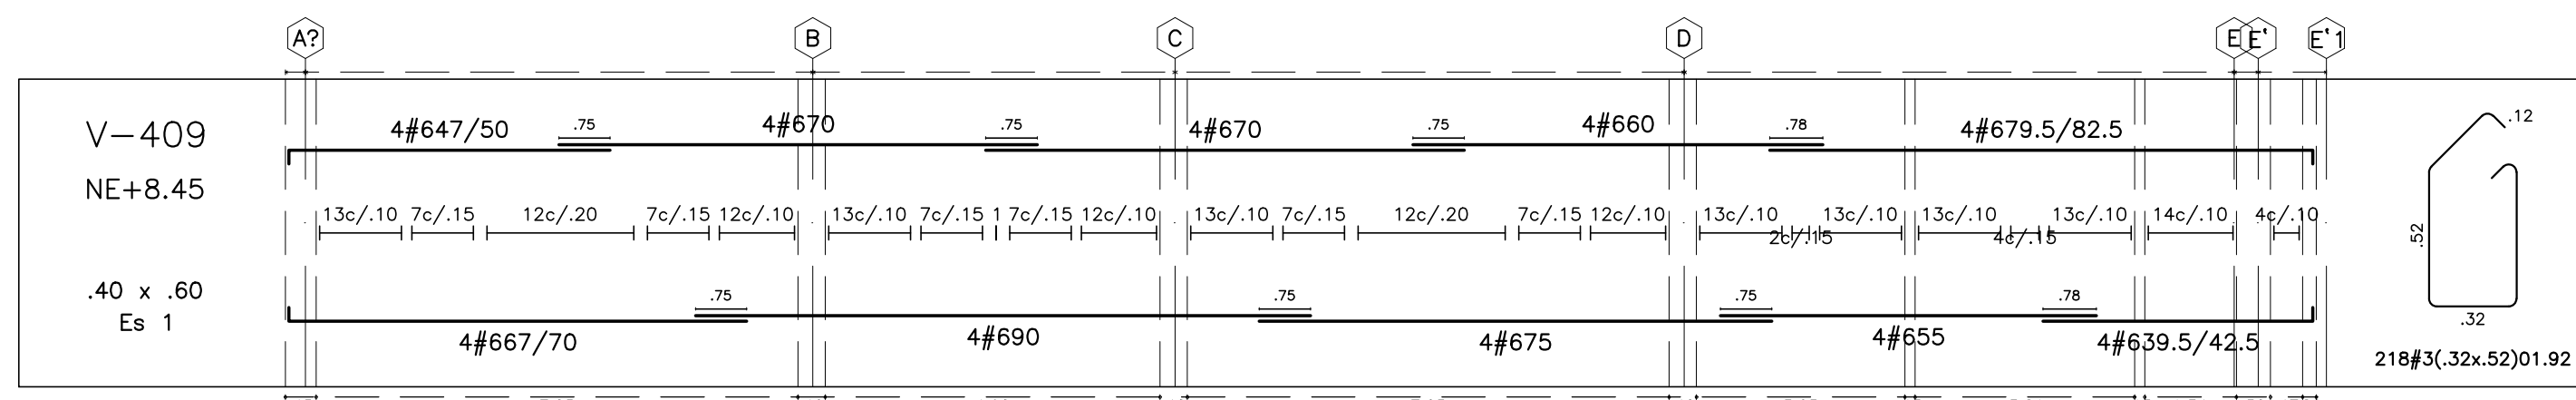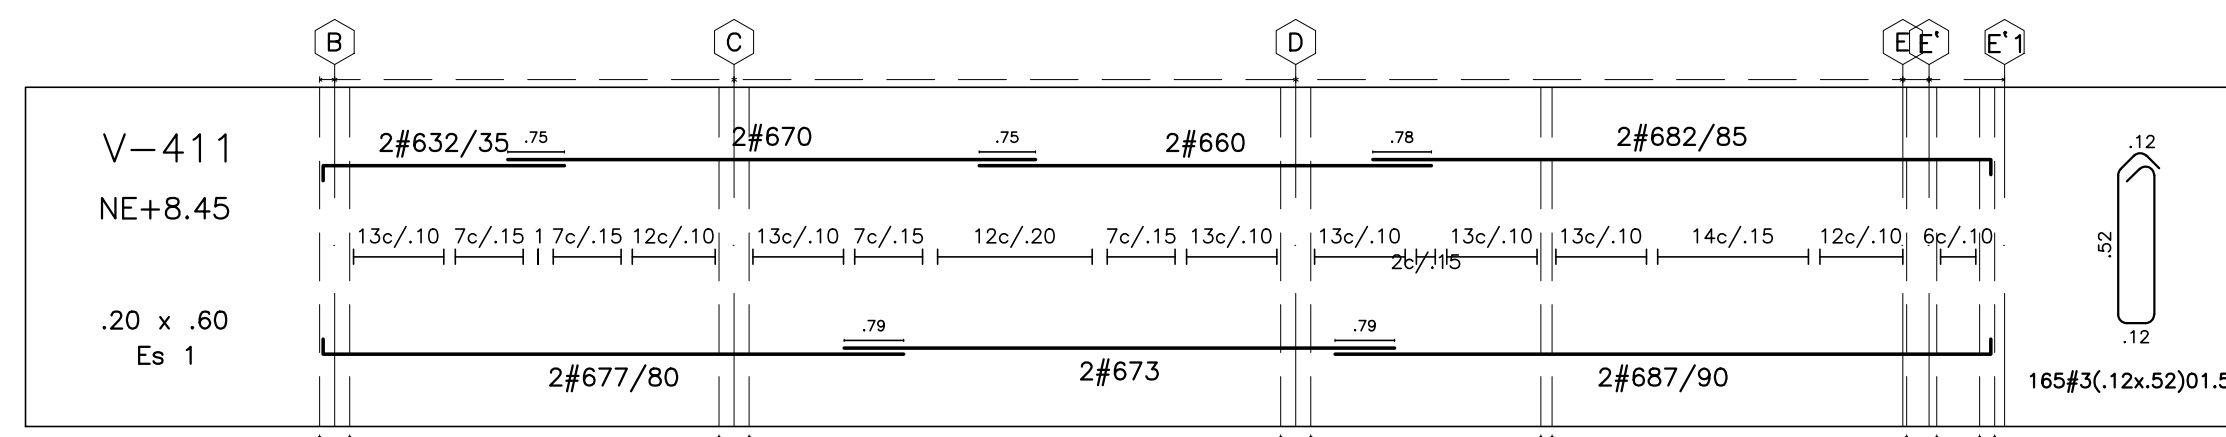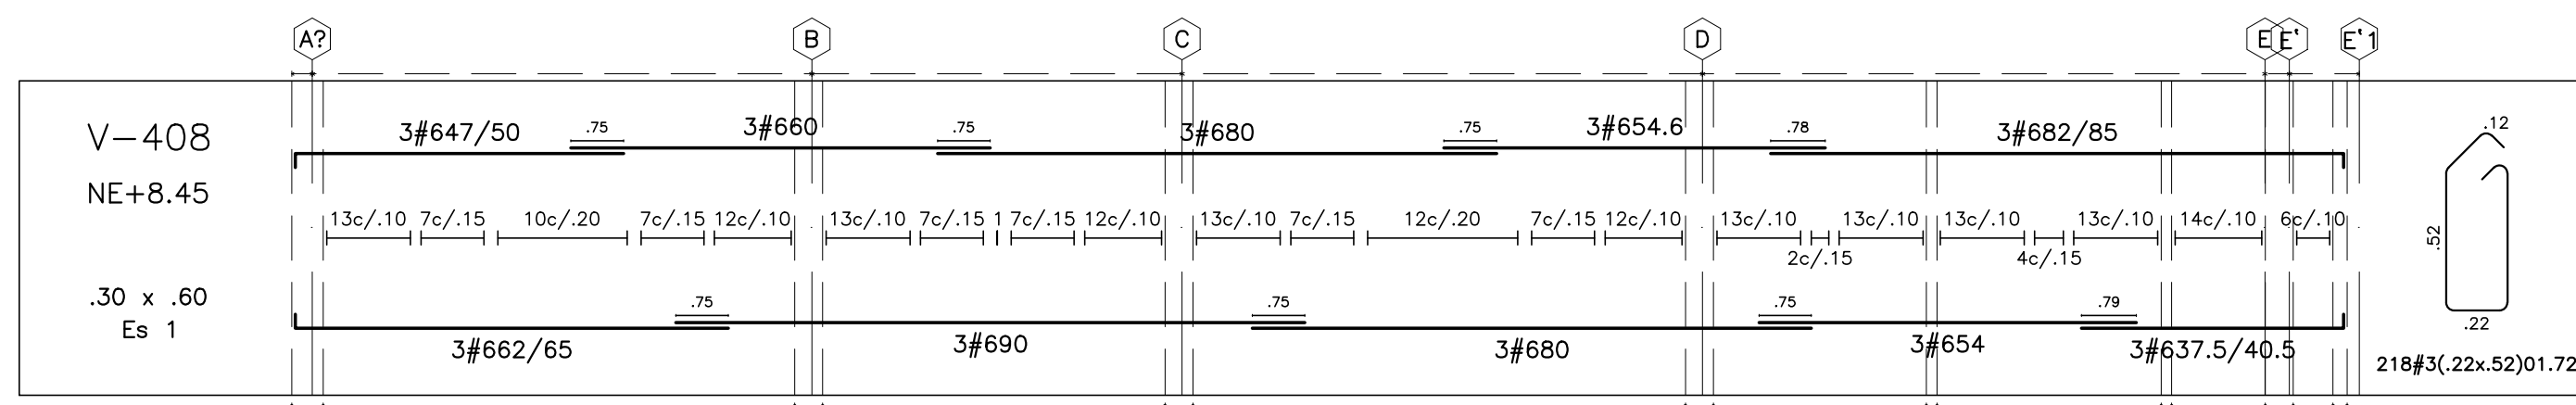

NOTAS:

- Ver notas, convenciones, especificaciones y planos de referencia en plano N°01
- Todas las medidas están dadas en metros a menos que se indique otra unidad.

EMPALME DE REFUERZO:

LOS EMPALMES REQUERIDOS SE EJECUTAN POR TRASLAPE EN LAS ZONAS INDICADAS EN LOS PLANOS, EN EL MISMO PLANO HORIZONTAL. DIMENSIONES, EN CASO DE NO ESTAR DIMENSIONADO EN PLANOS.

DIAMETRO DE VARILLAS	LONGITUD DE TRASLAP
Ø 3/8"	50 cm.
Ø 1/2"	60 cm.
Ø 5/8"	75 cm.
Ø 3/4"	90 cm.
Ø 7/8"	125 cm.
Ø 1"	150 cm.

VARILLAS	ELEMENTOS EN CONCRETO	ESTRIBOS	RECURBIMIENTOS (mínimos)
Ø	C1(mínimo) GANCHO 90°	TRASLAP (mínimo) f _c =21 MPa	C2(mínimo) GANCHO 135°
3/8"	0.15	0.45	0.10
1/2"	0.20	0.60	0.13
5/8"	0.25	0.75	0.15
3/4"	0.30	0.90	0.18
7/8"	0.35	1.25	0.75
1"	0.40	1.50	1.30

